


# SCHEMAT UŁOŻENIA RURY W WYKOPIE

Rzędna terenu wg profilu

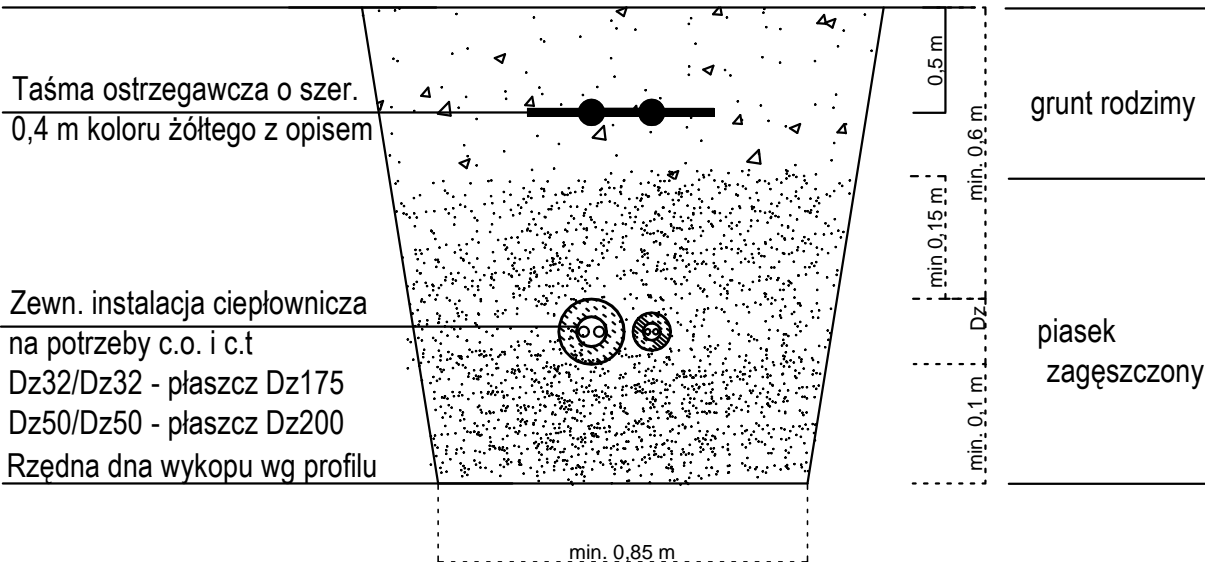

Taśma ostrzegawcza o szer.  
0,4 m koloru żółtego z opisem

Zewn. instalacja cieplownicza  
na potrzeby c.o. i c.t.  
Dz32/Dz32 - płaszcz Dz175  
Dz50/Dz50 - płaszcz Dz200  
Rzędna dna wykopu wg profilu

grunt rodzimy

piasek  
zagęszczony

## UWAGI:

- zewnętrzną instalację cieplowniczą na cele c.o. i c.t. prowadzić w jednym wykopie

Inwestor:  
POWIAT PRZASNYSKI  
UL. ŚW. STANISŁWA KOSTKI 5  
06-300 PRZASNYSZ

Temat projektu:  
„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ (MODERNIZACJA) BUDYNKU  
SZKOŁY ROLNICZEJ DLA POTRZEB SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  
W PRZASNYSZU”- PROJEKT POD NAZWĄ „WZMOCNIENIE  
POTENCJAŁU KULTURALNEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO  
POPRAZ DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZKOŁY  
ROLNICZEJ DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH POWIATU, W  
TYM SZKOŁY MUZYCZNEJ STOPNIA W PRZASNYSZU ”

Nazwa rysunku:

**SCHEMAT UŁOŻENIA RURY W  
WYKOPIE**

Jednostka projektowa:

**PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE  
REALIZACJA INWESTYCJI**

44-100 Gliwice  
ul. Lipowa 12

Projektował: mgr inż. Mirosław Wyderka upr. bud. SLK/2776/PWOS/09	Specjalność: Sanitarna	Podpis:	Data:
Sprawdził: mgr inż. Lidia Wyderka upr. bud. SLK/4943/POOS/13	Specjalność: Sanitarna	Podpis:	05.2016
Opracował: mgr inż. Marta Buczek	nr rys.	Skala:	Rew.:
PW	S-09	----	0