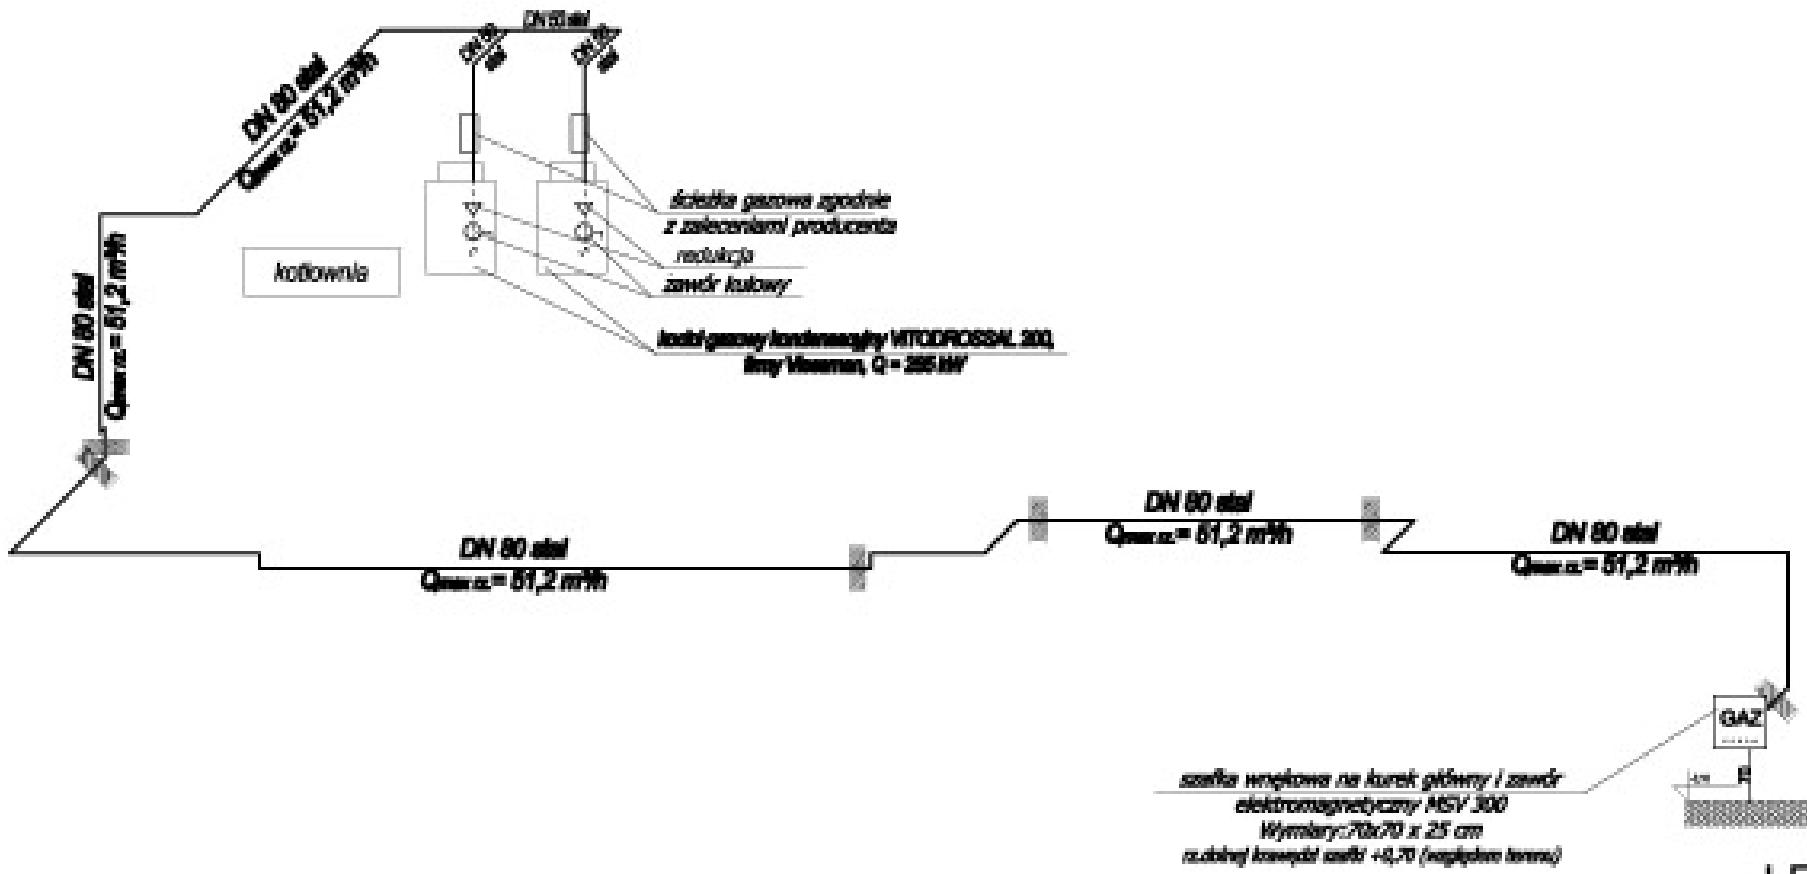

Przejście przewodem gazowym przez strop i ścianę



Dw > Dzr + 40mm



Dw > Dzr + 20mm

LEGENDA:

projektowany gaz

rura ochronna stalowa
dxg = 139.7 x 4.0

UWAGI:

- PIONY GAZOWE PROWADZIĆ W BRUZDACH OSŁONIĘTYCH NIEUSZCZELNIONYMI EKRANAMI LUB WYPEŁNIONYCH ŁATWO USUWALNĄ MASĄ TYNKARSKĄ

- POZIOME RURY GAZOWE MONTOWAĆ CO NAJMNIEJ 0,1 M POWYŻEJ INNYCH PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

OBIEKT KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH KOMPLEKS EI-08771F NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Gen.projektant	mgr inż. arch. L.MARCEK	97 / 85	
Projektował	mgr inż. KOPLICH	MAP/0433/POOS/08	
Opracował	mgr inż. A.GRODZKA		
Sprawdził	Ing.E.PILCH	182 / 98	
Branża	SANITARNA		

TREŚĆ RYSUNKU
ROZWINIĘCIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJA GAZU

Stadium
Nr proj.
Data

Skala **1:100**

Nr rysunku **S4-04**