Tablica kotłowni TKT

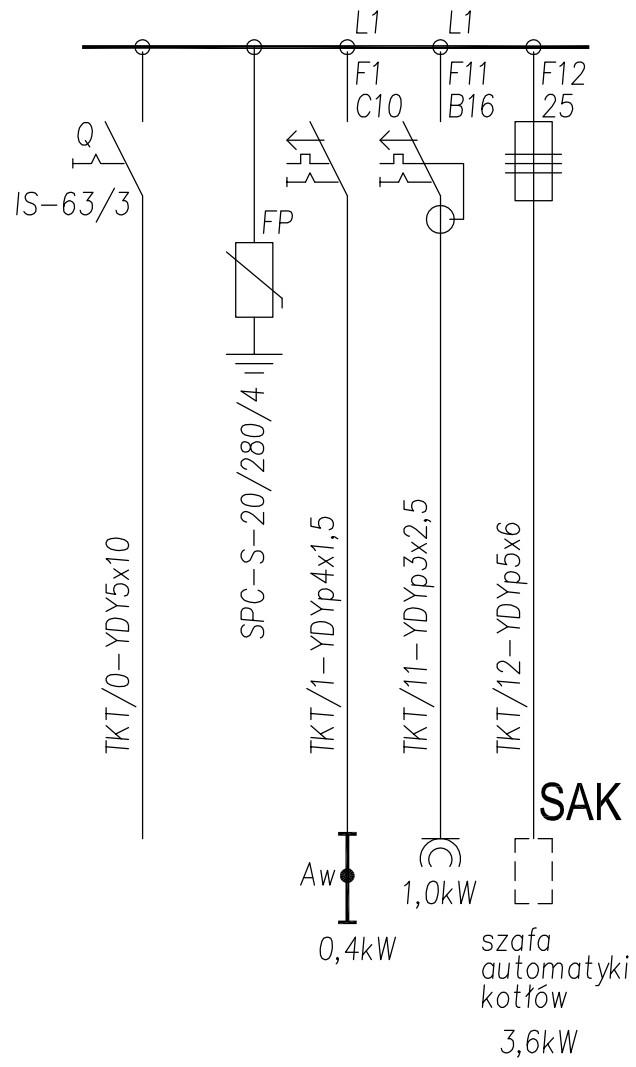

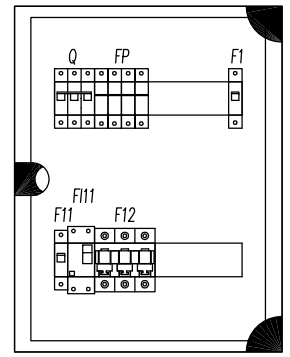

PARAMETRY TABLICY:

Obudowa:	FKV-07-FR
Stopień ochrony:	65 z drzwiczkami pełnymi
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamion.:	400V AC
Klasa ochronności:	II
Ustawienie:	Natynkowe

układ sieciowy TN-S
szybkie wyłączenie

Pi=5,0kW
Po=3,5kW
Jo=4,7A

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI, UL. ŚW. ST. KOSTKI 5, 06-300 PRZASNYSZ	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
	Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
	Projektował	inż. L.SZARSKI	GP.IV-63/342/76	
OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH -KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 i 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH	Opracował			
	Sprawdził	mgr inż. P.SIERADZKI	UAN-Upr.345/90	
	Branża	ELEKTRYCZNA		
TREŚĆ RYSUNKU: Tablica TKT	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Nr rysunku
	Nr proj.	2/2007R	1:10	E1-11
	Data	SIERPIEŃ 2010		