
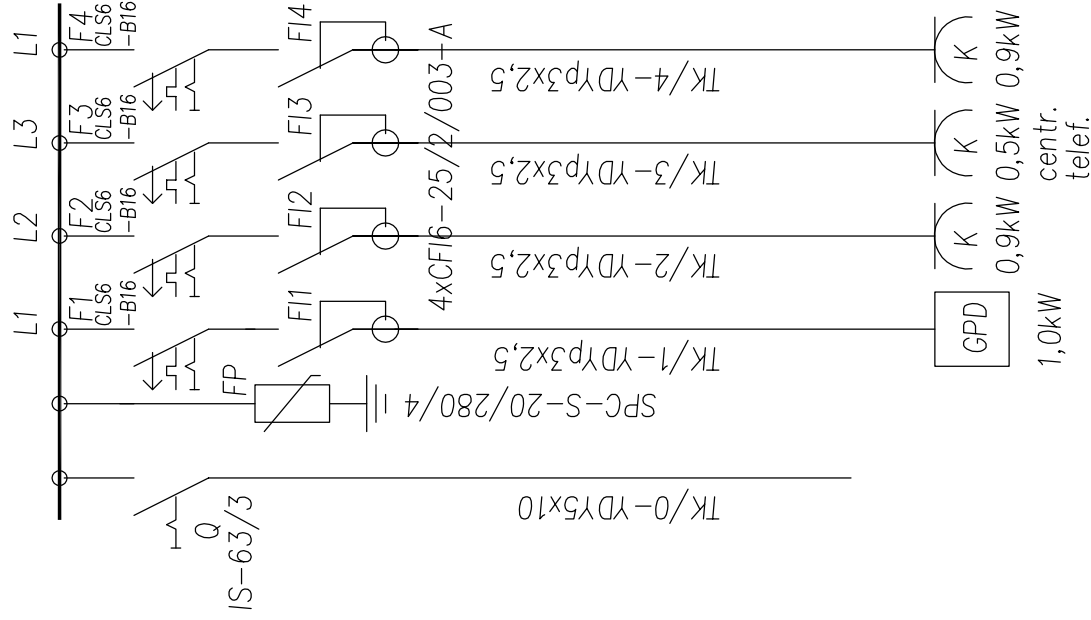


# Tablica komputerowa TK


$$\begin{aligned} P_i &= 3,3 \text{ kW} \\ P_o &= 2,3 \text{ kW} \\ J_o &= 3,6 \text{ A} \end{aligned}$$

FKV-07-FR41-H-3/54

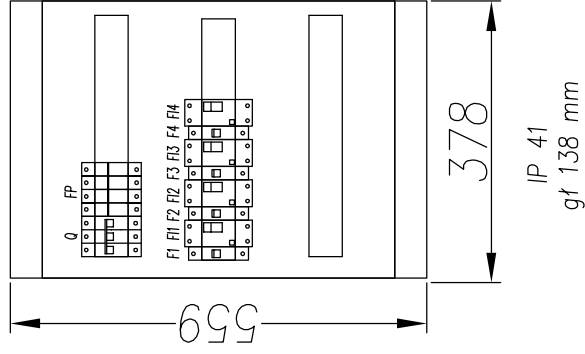

## PARAMETRY TABLIC:

Obudowa:

Stopień ochrony: 41 z drzewczkami transparentnymi

Układ sieci:

Napięcie znamion.: 400V AC

Prqđ roboczy: 125A

Klasa ochronności:

Ustawienie: Natynkowe

EKV-07

41 z drzewczkami transparentnymi

S-NT


400V AC

125A

---

Natynkowe

układ sieciowy TN-S
szybkie wyłączenie

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE, BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - 31-072 KRAKÓW, UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37								
INWESTOR	POWIAT PRZASNYSKI		FUNKCJA	NAZWIŚKO	NR UPRAW.	PODPIS	Nr rysunku <b>E1-9</b>	
	UL. ŚW. ST. KOSTKI 5		Gen. projektant	M. LANECKI	97 / 65			
	06-300 PRZASNYSK		Projektował	L. SZARSKI	GP-IV-63/342/76			
			Opracował					
OBIEKT	KRYTA, PŁYWAŁNIA Z ZAPLECZEM		Sprawdził	mgr inż. P. SIĘPAKOWSKI	UAM-14P.345/90	ELEKTRYCZNA	Skala <b>1:10</b>	
	BĄSEN REAKCYJNY Z ZAPLECZEM							
	SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM							
	TERENU W RAMACH MAŁOWIECKIEGO CENTRUM							
NA PRZYSTANKU KOLEJNYM W OKRĘGU 10-080/33			Branża					
ADRES: NR EWID. 1080/33, 1080/34			Stadium					
PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH			Nr proj.					
TREŚĆ RYSUNKU			Data					
Tablica TK								