Tablica holu TH

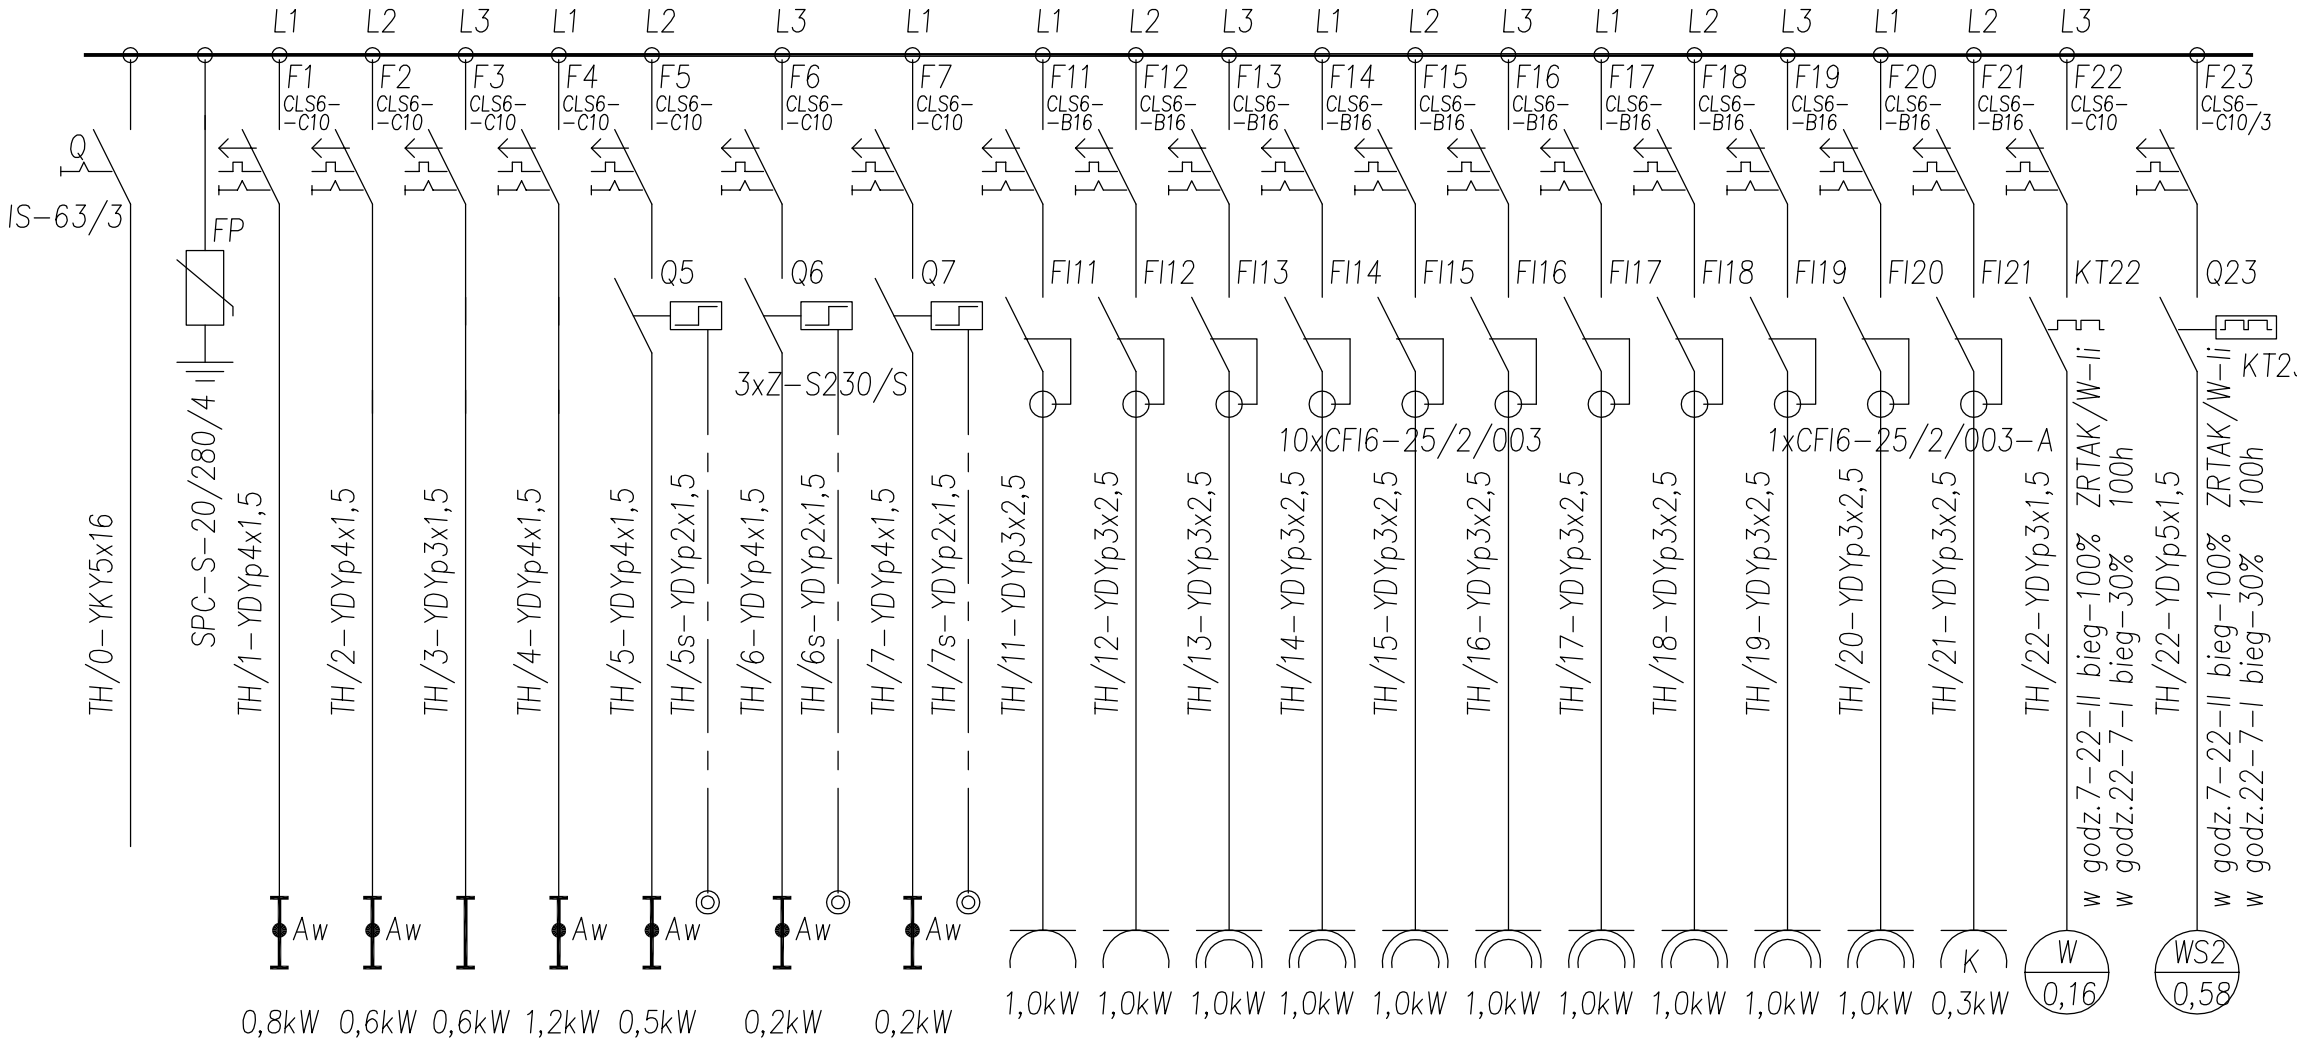

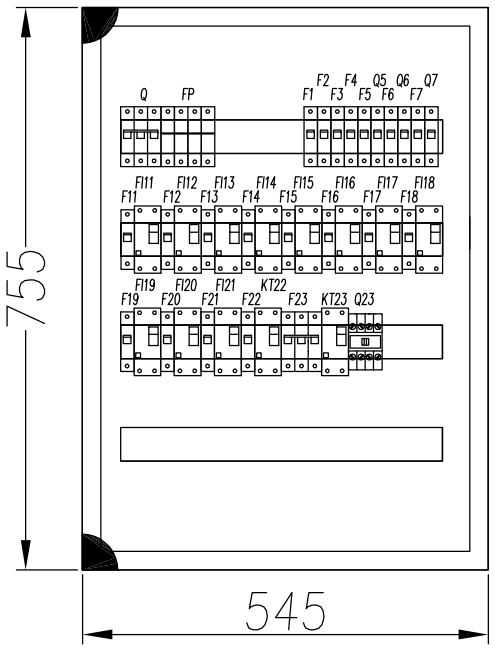

PARAMETRY TABLICY:

Obudowa:	BF–U
Stopień ochrony:	30 z drzwiczkami pełnymi
Układ sieci:	TN–S
Napięcie znamion.:	415V AC
Prąd roboczy:	125A
Klasa ochronności:	I
Ustawienie:	Wnękowe

układ sieciowy TN–S
szybkie wyłączenie

Pi=15,2kW
Po=10,6kW
Jo=16,5A

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31–072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422–55–70, 422–54–37

INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI, UL. ŚW. ST. KOSTKI 5, 06–300 PRZASNYSZ	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
	Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
	Projektował	inż. L.SZARSKI	GP.IV–63/342/76	
OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO–SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 i 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH	Opracował			
	Sprawdził	mgr inż. P.SIERADZKI	UAN–Upr.345/90	
	Branża	ELEKTRYCZNA		
TREŚĆ RYSUNKU: Tablica TH	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1:10	Nr rysunku E1-8
	Nr proj.	2/2007R		
	Data	SIERPIEŃ 2010		