
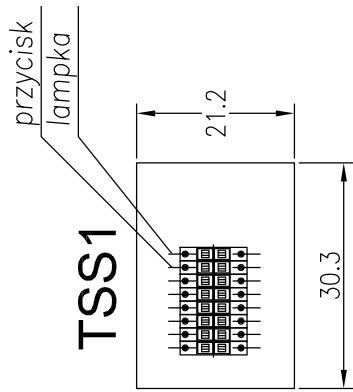
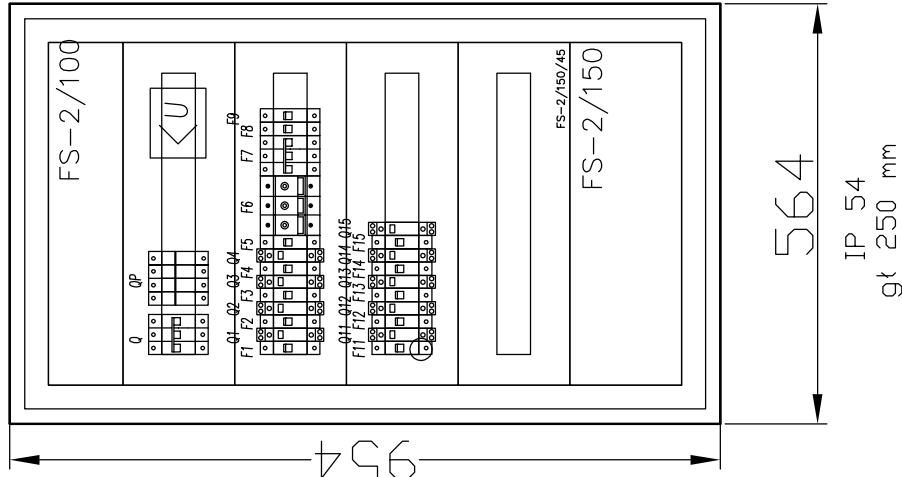



# Tablica hali basenowej THB<sup>1</sup>

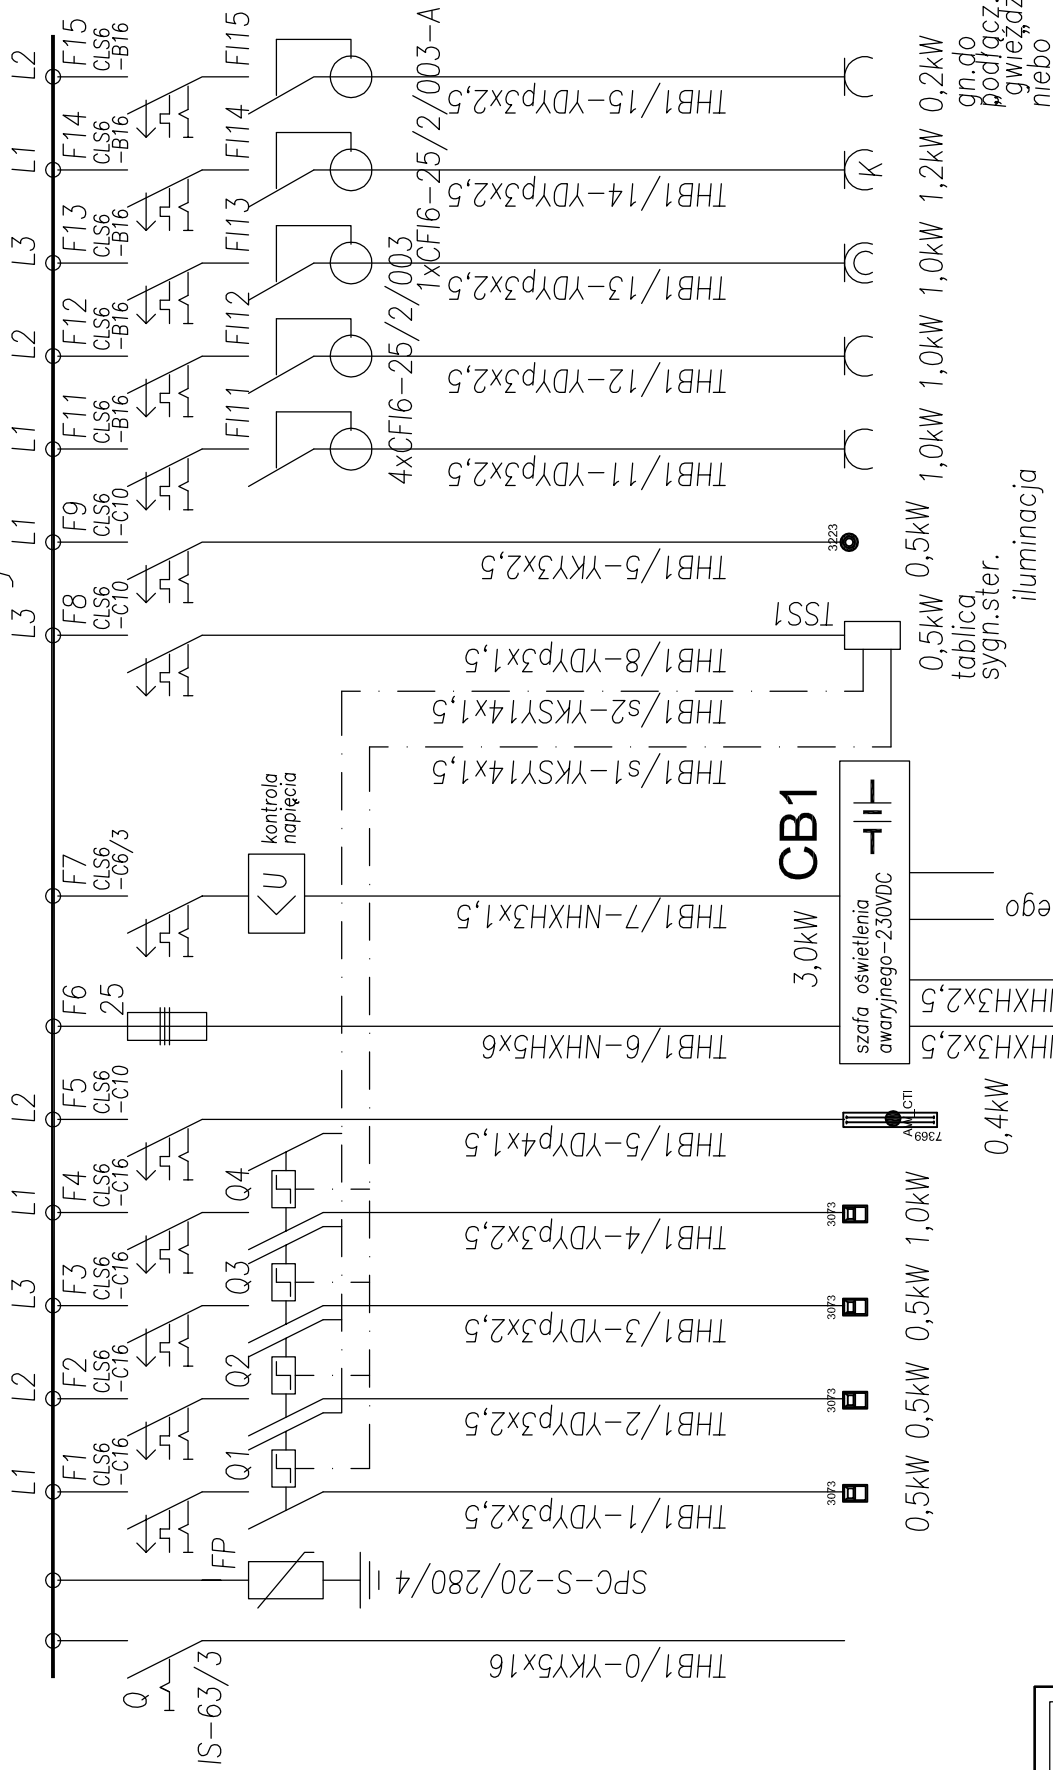


BC-0-1/12(-TW)-ECO  
drzwiczki przeźrocyste

## PARAMETRY TABLICY:

Obudowa:	Profi Line
Stopień ochrony:	54 z drzwiczkami pełnymi
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamion.:	400V AC
Klasa ochronności:	I
Ustawienie:	Natynkowa

$$\begin{aligned} P_i &= 11 \text{ kW} \\ P_o &= 7.8 \text{ kW} \\ J_o &= 12.2 \text{ A} \end{aligned}$$

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE, BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - 31-072 KRAKÓW, UL. WIELOPOLSKA 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37													
INWESTOR		POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ				FUNKCJA		NAZWISKO L. MANEPIK		NR UPRAW.		PODPIS	
OBIEKT KRYTA PŁYWAŁNIA Z ZAPLECZEM BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MIASTOWEGO CENTRUM W OBLĘGU KOLONIZACJI KOSZULE NA DZIKIM NR EWID. 0809/33, 0809/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH		Gen. projektant		Inż. L. SZARSKI		GP-IV-63/342/76		97 / 65					
		Projektował											
		Opracował											
TREŚĆ RYSUNKU Tablica THB1		Sprawdził		Inż. inż. P. SIERADZKI		UAM-14P.345/90				ELEKTRYCZNA			
		Branża											
		Stadium											
		Nr proj.		2/2007R						Skala		Nr rysunku	
		Data		SIERPIEŃ 2010						1:10		E1-4	