
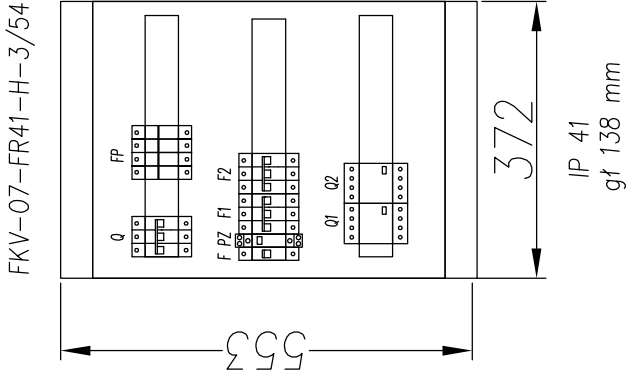


Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ

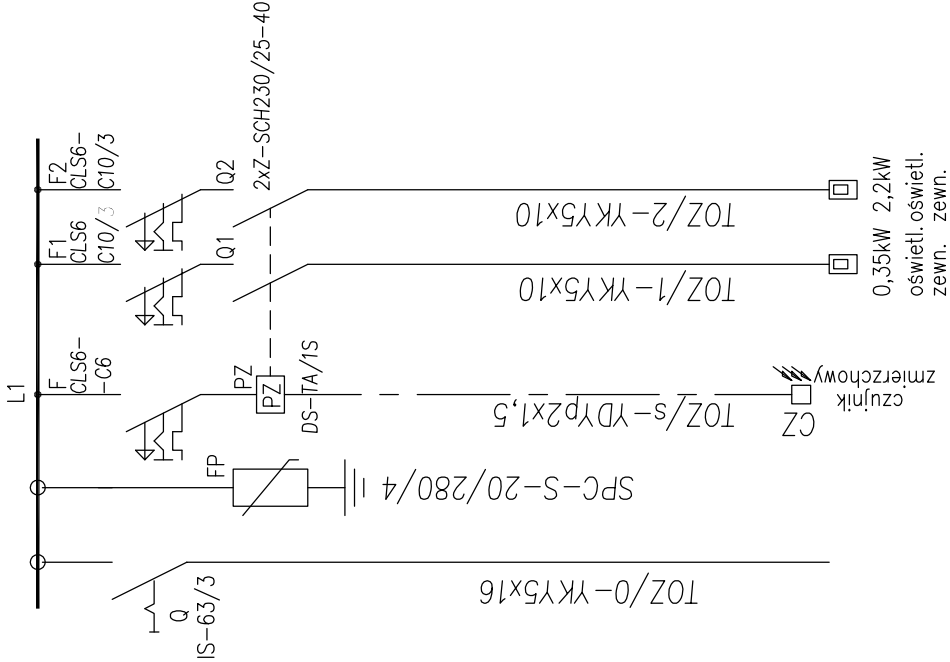

PARAMETRY TABLICY:

- Obudowa: FKV-07
- Stopień ochrony: 41 z drzwiczkami transparentnymi
- Układ sieci: TN-S
- Napięcie znamion.: 400V AC
- Klasa ochronności: II
- Ustawienie: Natynkowe

układ sieciowy TN-S
szybkie wylączenie

Pi=2,6kW
Po=2,6kW
Jo=4,1A

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37				INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI UL. SW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ				FUNKCJA: NAZWISKO NR UPRAW. PODPIS			
OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, SOCCALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW ZAMAGAZYNOWANIE Ciepła WODY, ZAMAGAZYNOWANIE Ciepła WODY, NA OZNAKOWANIE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH				Gen.projektant: L. SZARSKI				Gen.projektant: L. SZARSKI			
SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENOW ZAMAGAZYNOWANIE Ciepła WODY, ZAMAGAZYNOWANIE Ciepła WODY, NA OZNAKOWANIE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH				Projektował: GP-IV-83/342/76				Projektował: GP-IV-83/342/76			
TREŚĆ RYSUNKU				Opracował: UAN-lpr-345/90				Opracował: UAN-lpr-345/90			
Tablica TOZ				Sprawdził: ELEKTRYCZNA				Sprawdził: ELEKTRYCZNA			
				Brano: PROJEKT WYKONAWCZY				Brano: PROJEKT WYKONAWCZY			
				Nr. proj. 2/2007R				Nr. proj. 2/2007R			
				Data: SIERPIEŃ 2010				Data: SIERPIEŃ 2010			
				Skala: 1:10				Skala: 1:10			
				Nr. rysunku: E2-10				Nr. rysunku: E2-10			