Tablica holu głównego THG

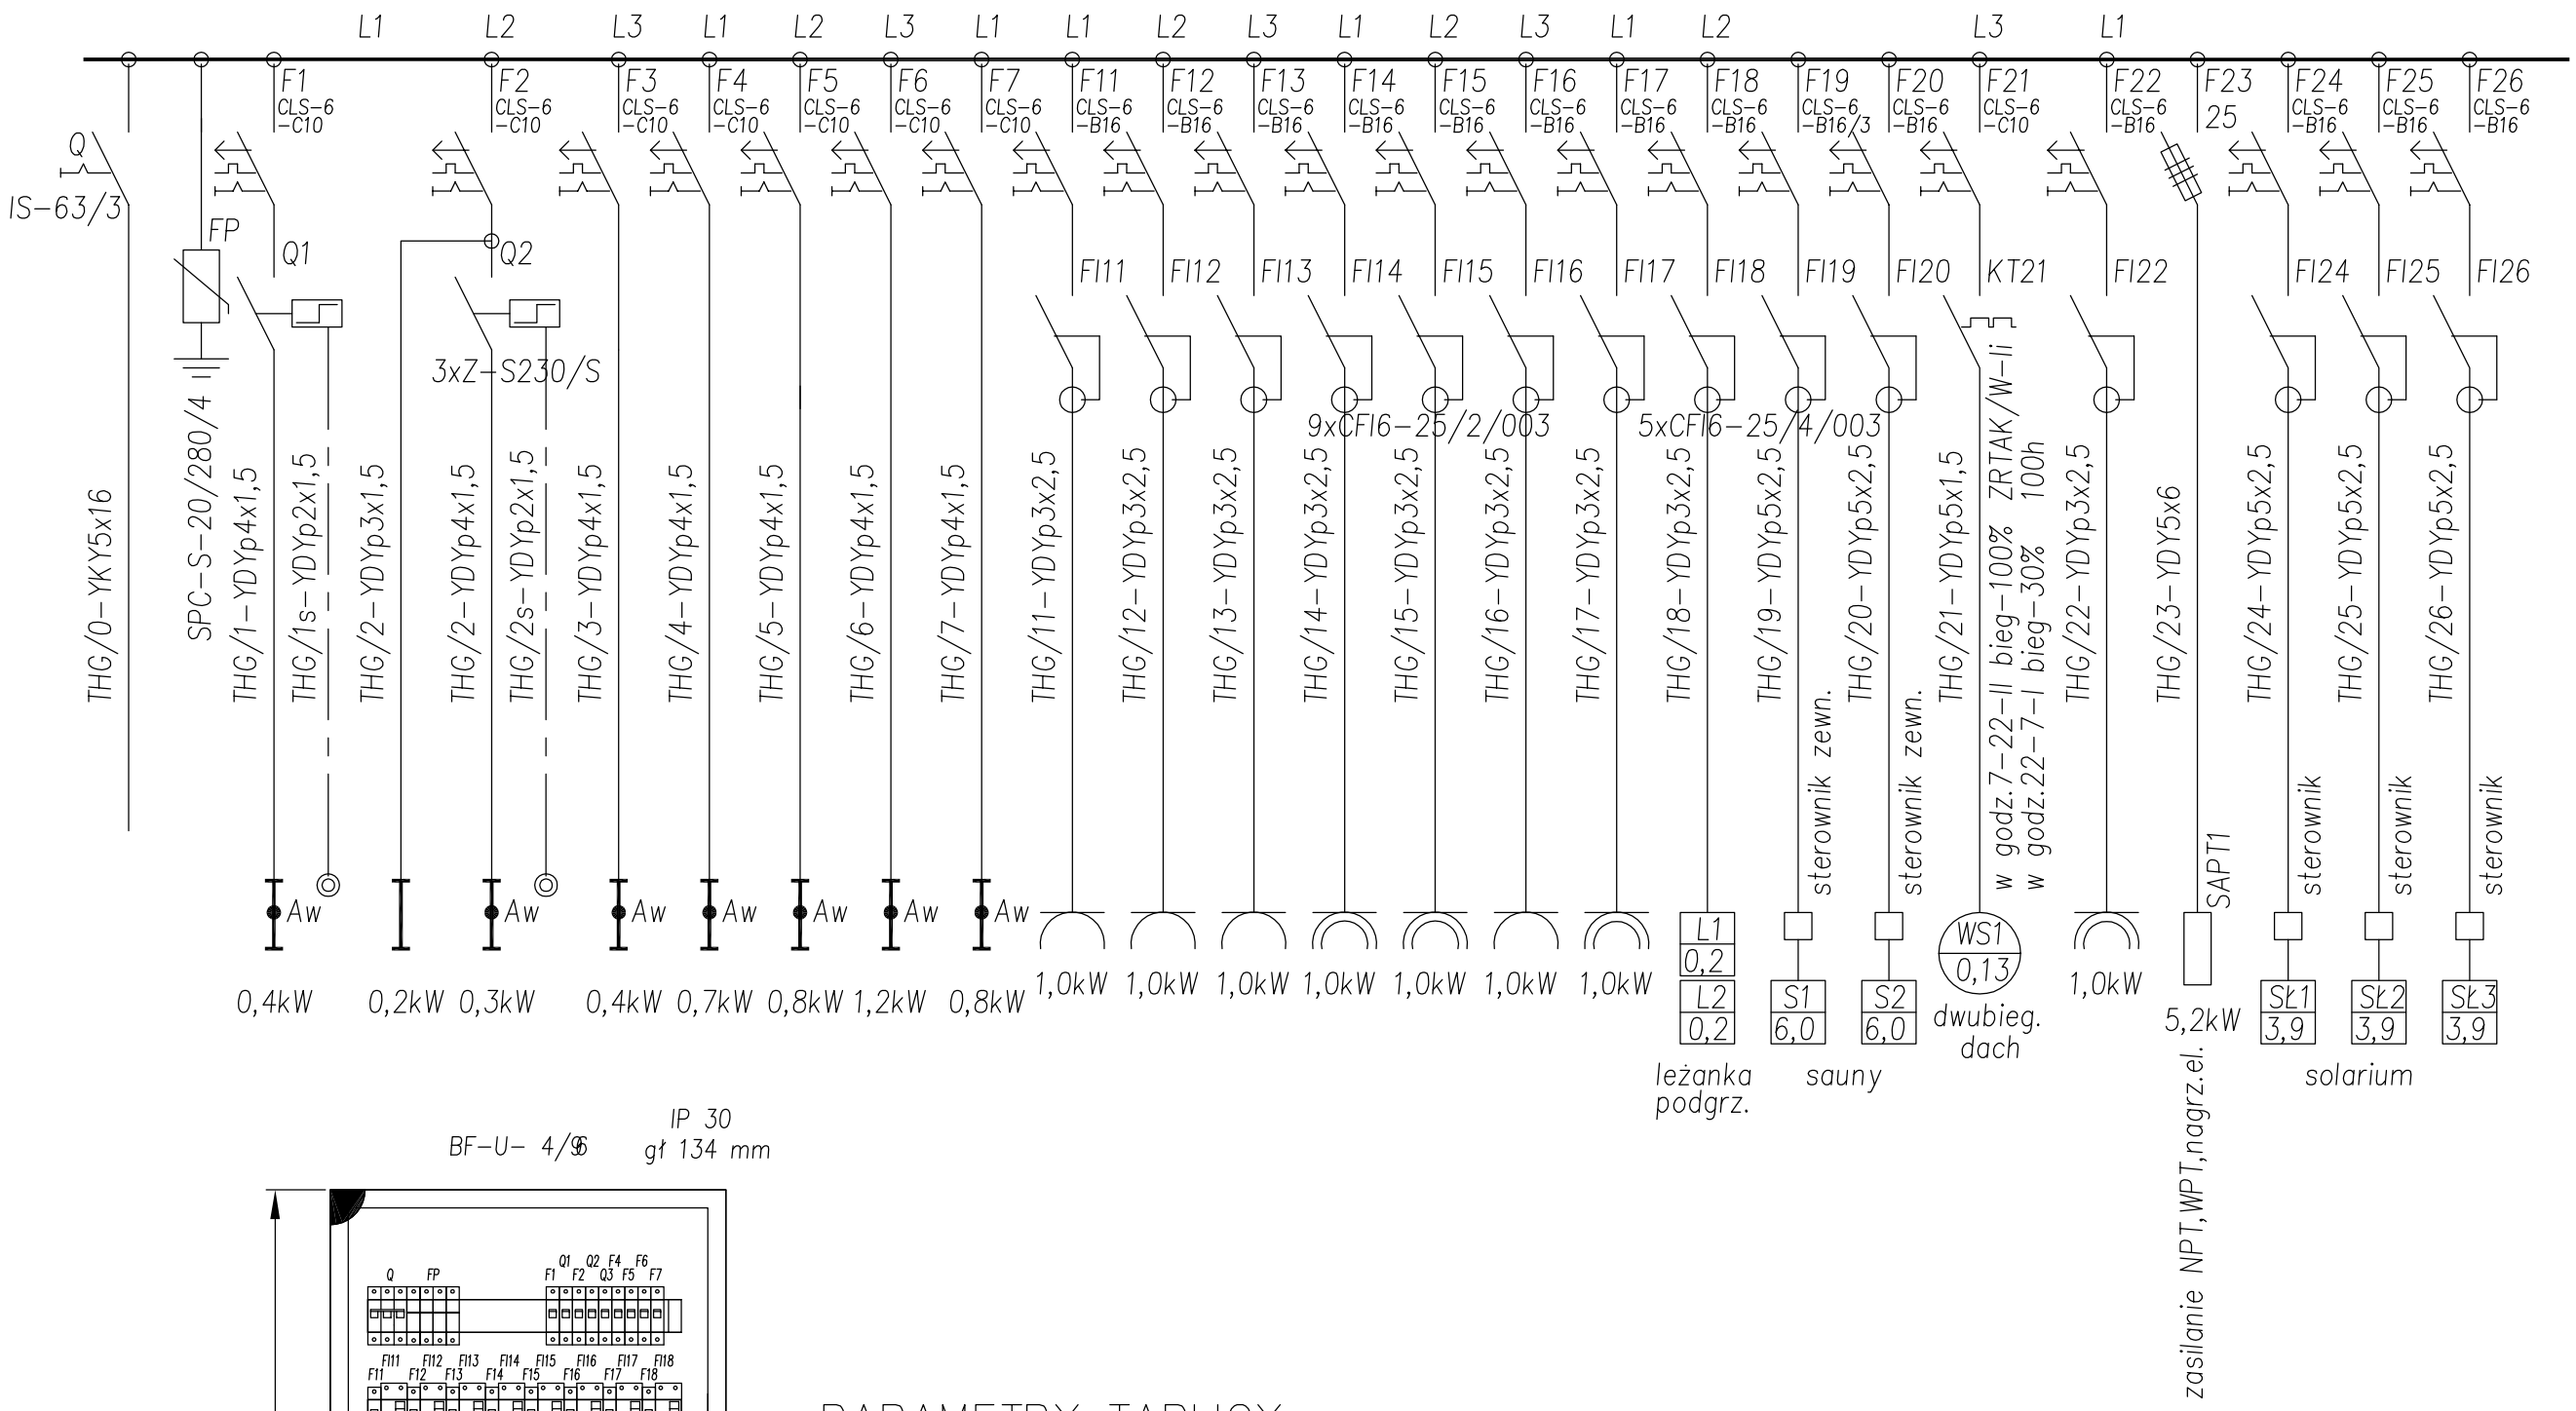

BF-U- 4/96 IP 30 gł 134 mm

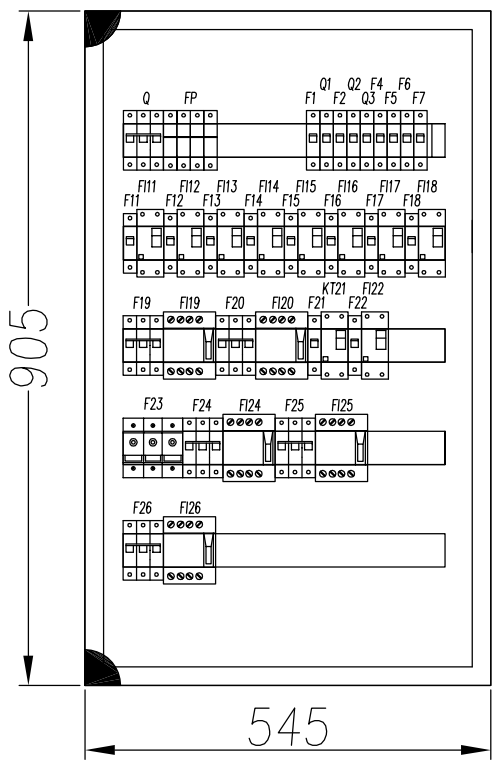

PARAMETRY TABLICY:

Obudowa:	BF-U
Stopień ochrony:	30 z drzwiczkami pełnymi
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamion.:	415V AC
Prąd roboczy:	125A
Klasa ochronności:	I
Ustawienie:	Wnękowe

$P_i = 42,2kW$

$P_o = 29,5kW$

$J_o = 46,0A$

układ sieciowy TN-S
szybkie wyłączenie

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI, UL. ŚW. ST. KOSTKI 5, 06-300 PRZASNYSZ	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
	Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
	Projektował	inż. L.SZARSKI	GP.IV-63/342/76	
OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH -KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 i 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH	Opracował			
	Sprawdził	mgr inż. P.SIERADZKI	UAN-Upr.345/90	
	Branza	ELEKTRYCZNA		
TREŚĆ RYSUNKU: Tablica THG	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala 1:10	Nr rysunku E1-6
	Nr proj.	2/2007R		
	Data	SIERPIEŃ 2010		