



Tablica piwnic basenu TPB

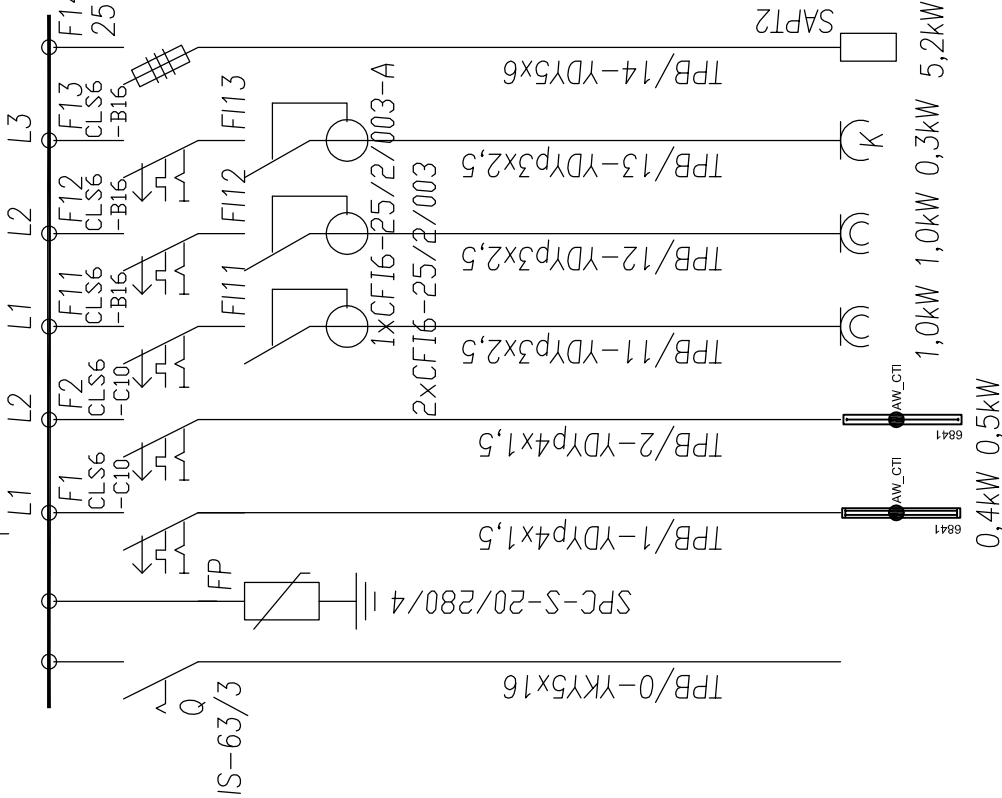

FKV-07-FR41-H-3/54

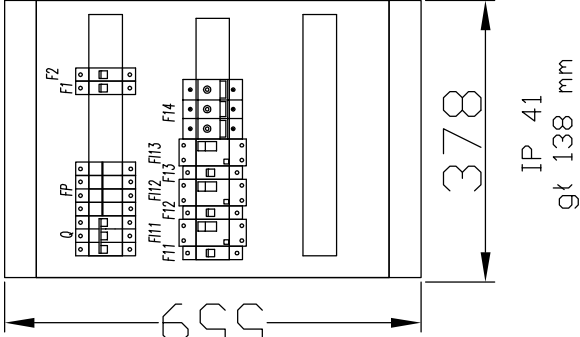

PARAMETRY TABLICY:

- ▣budowa: FKV-07
- Stoień ochrony: 41 z drziczkami transparentnymi
- Układ sieci: TN-S
- Napiecie znamion.: 400V AC
- Prąd roboczy: 125A
- Klasa ochronności: II
- Ustawienie: Natynkowe

Pi=8,4kW
Po=5,9kW
Jo=9,2A

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BUDOWNICTWA AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37				INWESTOR POWIAT PRZASNYSKI UL. SW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ				FUNKCJA Gen.projektant Projektował				NAZWISKO Nazwisko L. SZARSKI				NR UPRAW. 97 / 85				PODPIS			
OBIEKT KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM, SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH NAZWIĘSZCZEGO CENTRUM SPORTOWO-ZIMOWO-KURORTOWEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH				Gen.projektant Projektował				Nazwisko L. SZARSKI				Nr upraw. 97 / 85				Podpis				FUNKCJA Gen.projektant Projektował			
TREŚĆ RYSUNKU Tablica TPB				Opracował				Nazwisko L. SZARSKI				Nr upraw. 97 / 85				Podpis				FUNKCJA Gen.projektant Projektował			
Skala 1:10				Sprawdził				Nazwisko L. SZARSKI				Nr upraw. 97 / 85				Podpis				FUNKCJA Gen.projektant Projektował			
Data SIERPIEŃ 2010				Brano				Nazwisko L. SZARSKI				Nr upraw. 97 / 85				Podpis				FUNKCJA Gen.projektant Projektował			
Nr rysunku E1-3				Projekt wykonał				Nazwisko L. SZARSKI				Nr upraw. 97 / 85				Podpis				FUNKCJA Gen.projektant Projektował			