Tablica auli TA

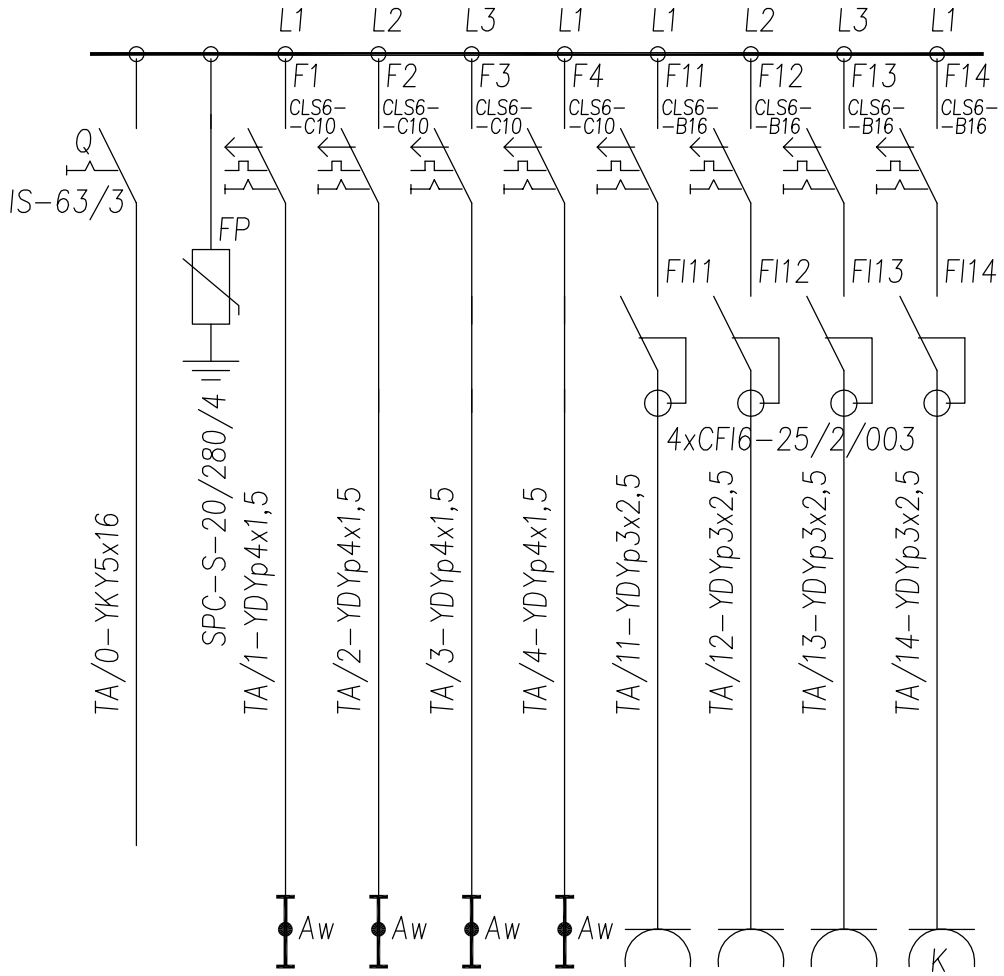

FKV-07-FR41-H-3/54

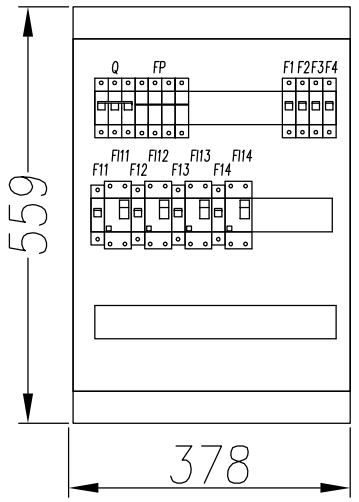

IP 41
gł 138 mm

PARAMETRY TABLICY:

Obudowa:	FKV-07
Stopień ochrony:	41 z drzwiczkami pełnymi
Układ sieci:	TN-S
Napięcie znamion.:	400V AC
Prąd roboczy:	125A
Klasa ochronności:	II
Ustawienie:	Natynkowe

układ sieciowy TN-S
szybkie wyłączenie

Pi=7,6kW
Po=5,3kW
Jo=8,3A

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

OBIEKT KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH -KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 i 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
Projektował	inż. L.SZARSKI	GP.IV-63/342/76	
Opracował			
Sprawdził	mgr inż. P.SIERADZKI	UAN-Upr.345/90	
Branża	ELEKTRYCZNA		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr proj.	2/2007R		
Data	SIERPIEŃ 2010		

TREŚĆ RYSUNKU: Tablica TA

Skala 1:10

Nr rysunku E1-7