


ieć wodociągowa ETAP II

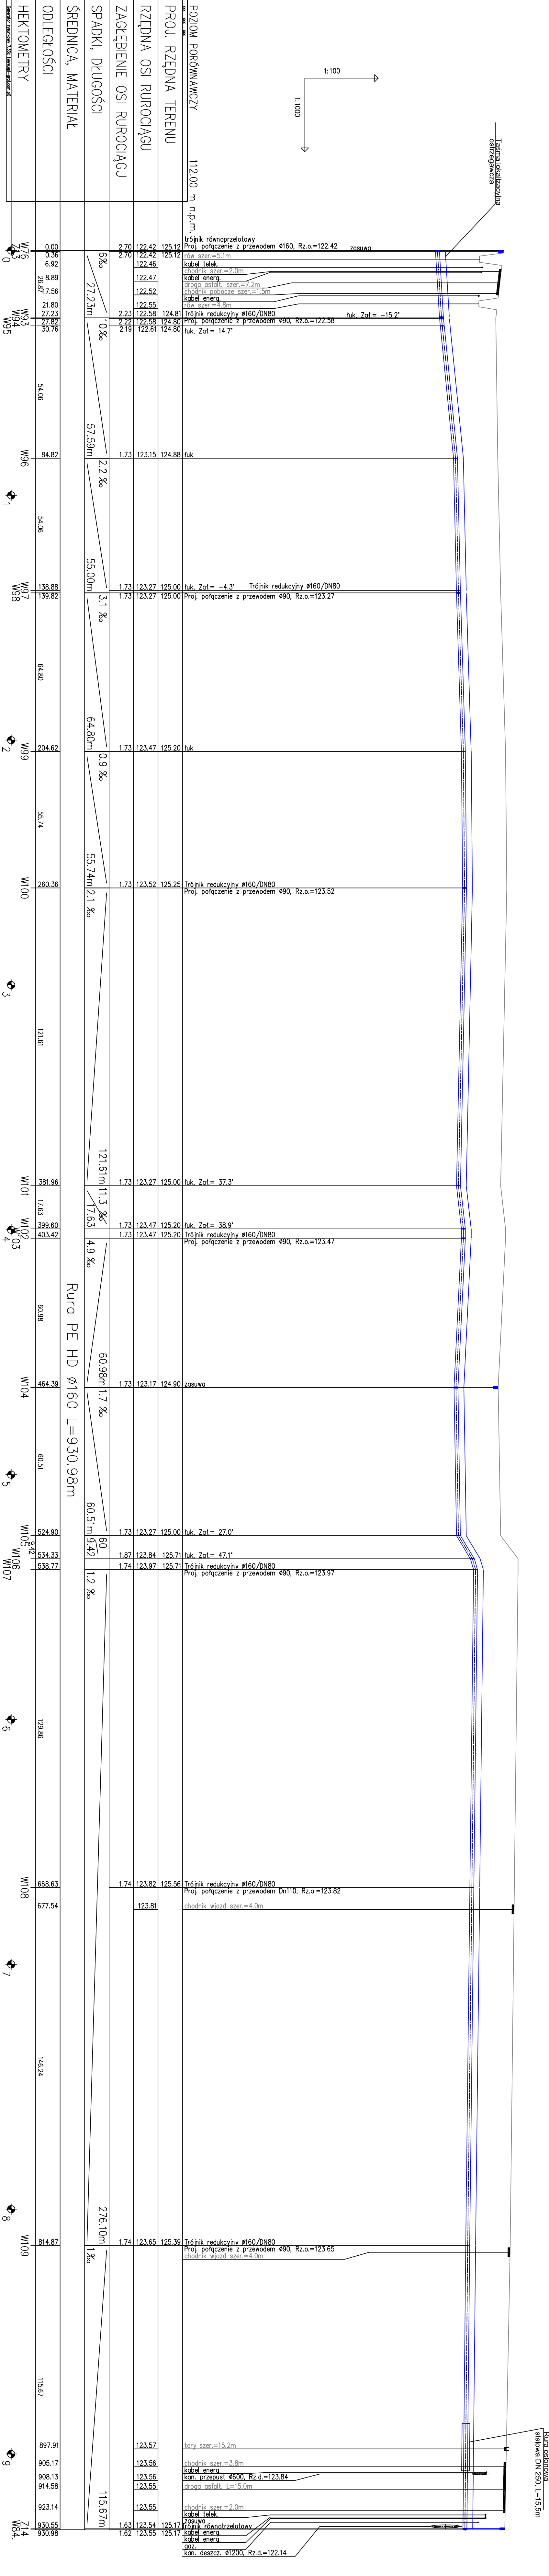

WAGA: nie rozróżniając i nie rozporządzając, nie należy sprawdzić ręcznie na skrzyżowaniach i przejazdach, nie należy wchodzić na torowiska, nie należy wchodzić na linie kolejowe, nie należy wchodzić na linie energetyczne, nie należy wchodzić na linie telekomunikacyjne i projektowanym urządzeniem oraz ręcznie włączania do obrotowego wodociągu.

Wartość dopuszczalnej dawki substancji czynnej w odniesieniu do hydrantów należy zastosować zgodnie z tabelą 1.

Wartość dopuszczalnej dawki substancji czynnej w odniesieniu do węzła wodociągowego należy także lokalizacją ostrzegawczą z wkładką ostrzegawczą, należy ją układać 30cm nad wodociągami i wprowadzić do otworu zasilnego zasuwno oraz przy hydrantach.

Wartość zalewne PN10, PN16, lamine z podwójnym zabezpieczeniem.

[illegible]