



TB

MODUŁ 2000 typ 2U/12

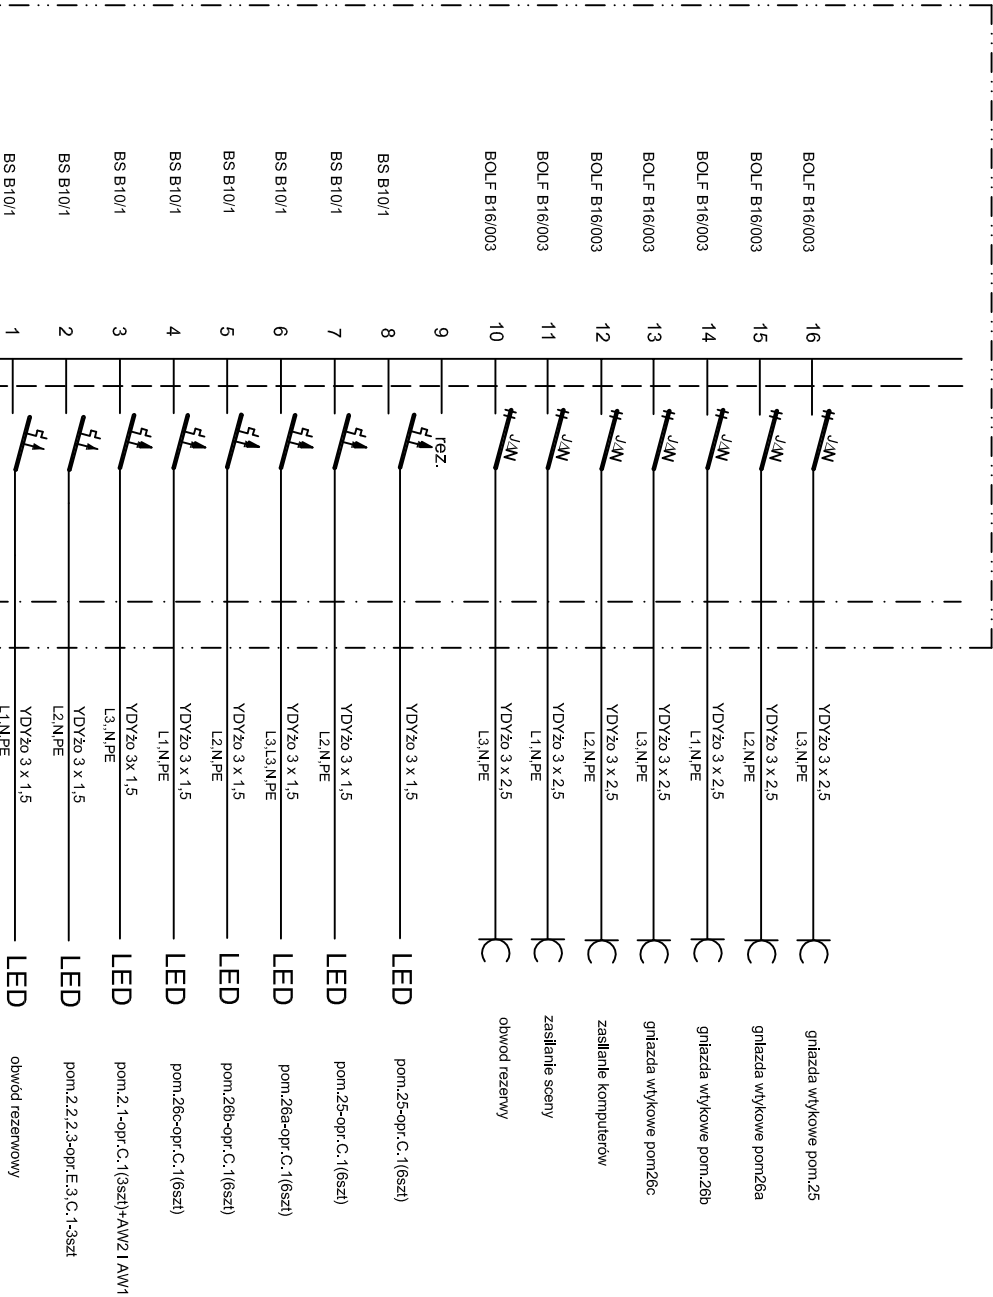


Pz= 10,8 kW
Ps= 13,5 kW

RG2

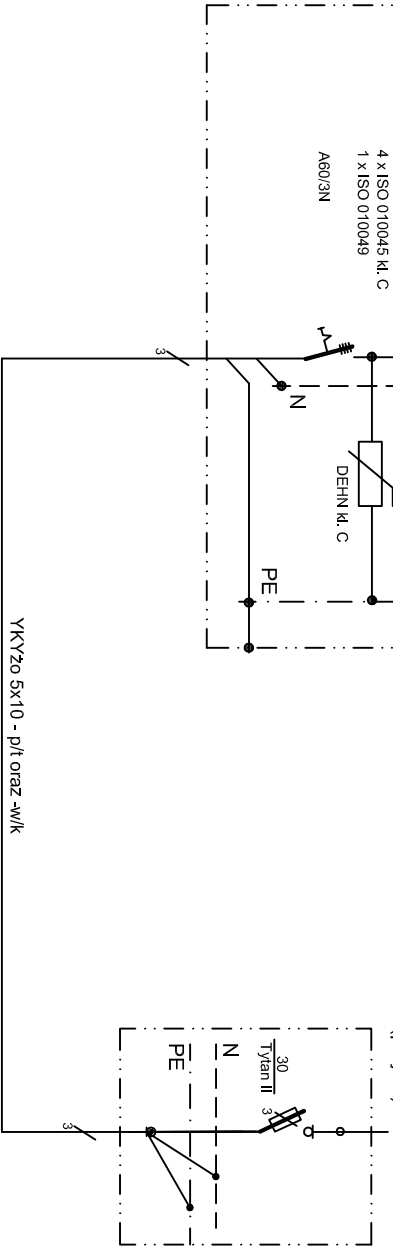

WNIEKA DLA TABLICY TB

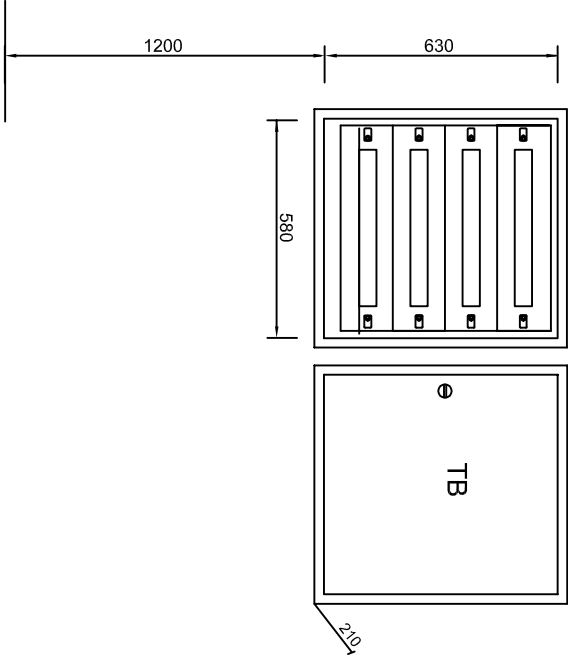

UWAGA :

- SYSTEM OCHRONNY - SZYBKE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
- SIEĆ TYPU TN-S.
- NAPIĘCIE ZASILANIA 400/230V.
- DRZWI TABLIC ZAMYKANE NA KLUCZ.
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU ZAMONTOWAĆ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU
- PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU MUSI SIĘ URUCHOMIĆ PRZYCISK W ROZDZIELNI RG(budynnek istn.)

Inwestor: POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI		
Temat projektu: „PRZEBUDOWĄ Z ROZBUDOWĄ (MODERNIZACJĄ) BUDYNKU SZKOŁY ROLNICZEJ DLA POTRZEB SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIĄ W PRZASNYSZU”. PROJEKT POD NAZWĄ „WZMOCNIENIE POTENCJAŁU KULTURALNEGO POWIATU PRZASNYSKIEGO POPRZECZ DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU SZKOŁY ROLNICZEJ DO NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH POWIATU, W TYM SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIĄ W PRZASNYSZU”		44-100 Gliwice ul. Lipowa 12		
Nazwa rysunku: Schemat ideowy rozdz. TB	Projektował: inż. Bolesław Kusiak UPR. BUD 1115/94	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	Data:
	Sprawdził: mgr inż. Mariusz Szelek UPR. BUD SLK/4438/PWOE/13	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	05.2016
	stadium PB	nr rys. E-05	Skala: -:-	Rew.: 0