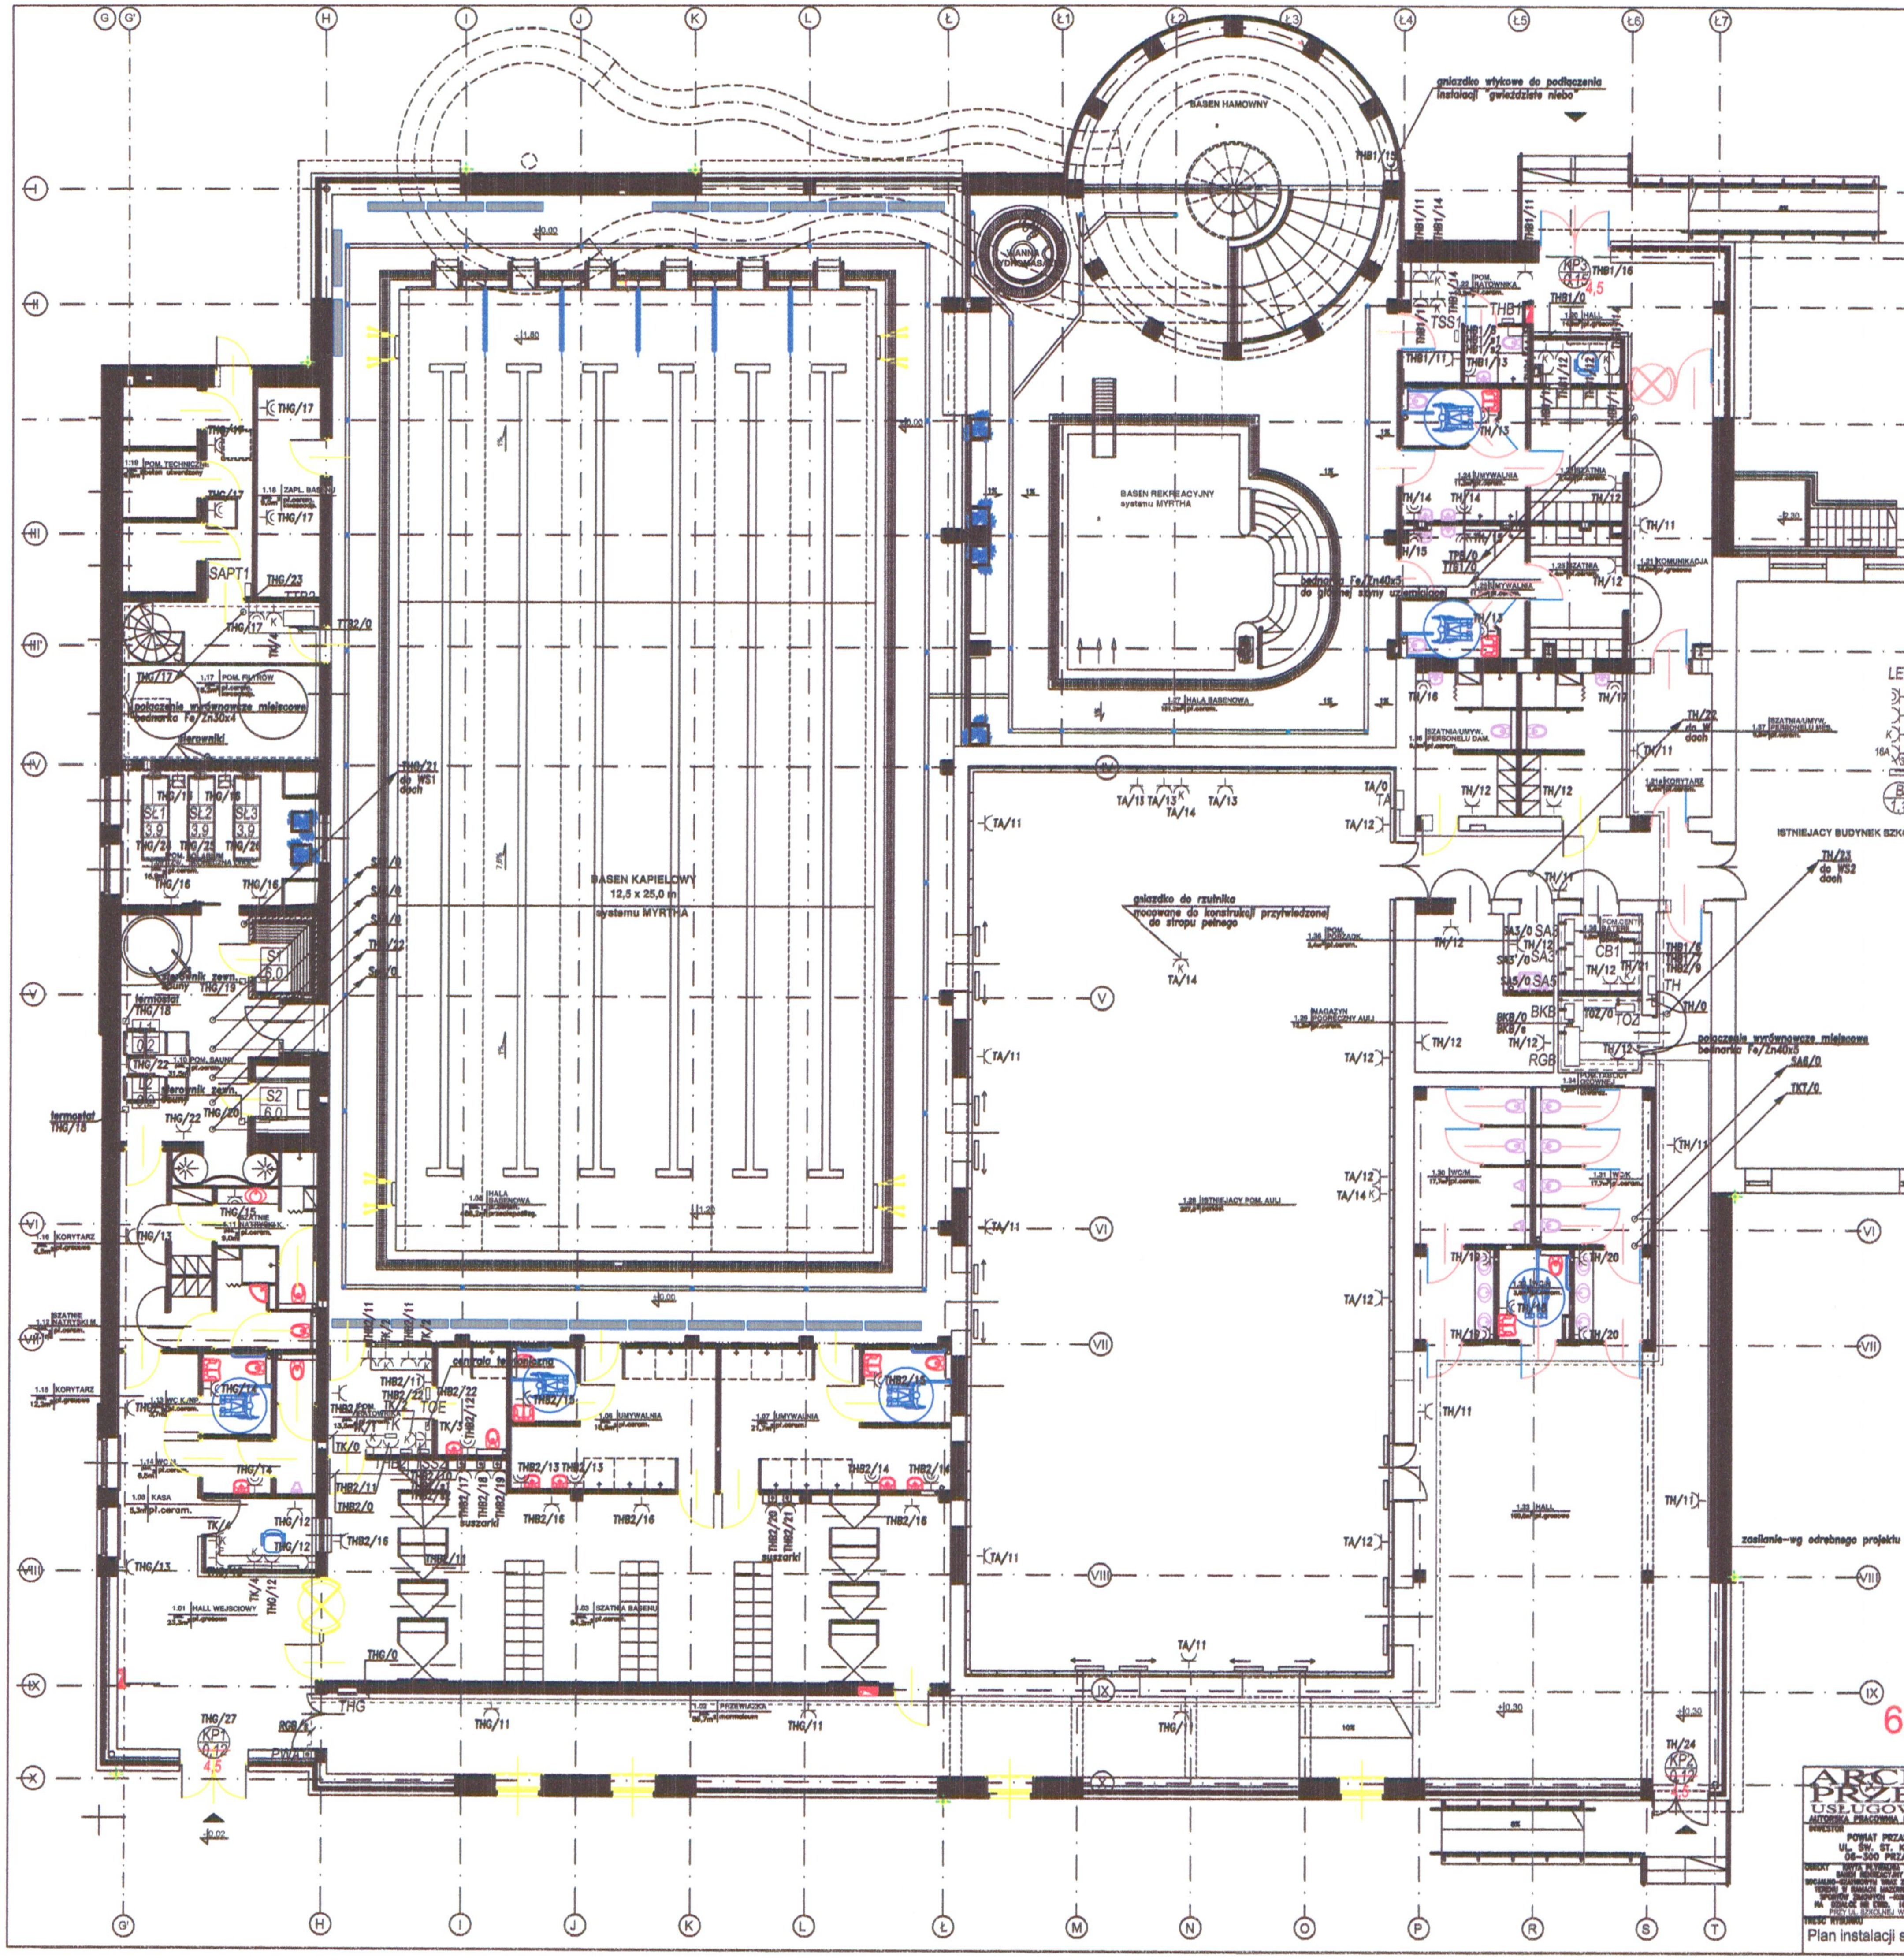

LEGENDA INSTALACJI SIŁY

- gniazdko wtykowe hermetyczne
- gniazdko wtykowe 1–biegunowe
- gniazdko wtykowe 1–biegunowe komputerowe podwójne
- 16A gniazdko wtykowe 3–biegunowe 16A
- tablica elektryczna
- symbol urządzenia / moc urządzenia

LEGENDA:

- wyburzenia istn. ścian
- ściany istniejące
- projektowane ściany ceramiczne

TABELA POWIERZCHNI DLA POMIESZCZEŃ
KRYTEJ PŁYWALNI Z ZAPLECZEM HALI SZTUCZNEGO LODOWISKA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.01	HALL WEJŚCIOWY	[illegible]	33,3
1.02	PRZEWIĄZKA	[illegible]	56,7
1.03	SZATNIA BASENU	[illegible]	64,2
1.04	POM. RATOWNIKA	[illegible]	13,5
1.05	HALA BASENOWA	[illegible]	486,3
1.06	UMYWALNIA	[illegible]	15,6
1.07	UMYWALNIA	[illegible]	21,7
1.08	KASA	[illegible]	4,6
1.09	POM. SOLARIUM TZW."SŁONECZNA ŁĄKA"	[illegible]	16,9
1.10	POM. SAUNY	[illegible]	31,5
1.11	SZATNIE NATRYSKI DLA K.	[illegible]	9,0
1.12	SZATNIE NATRYSKI DLA M.	[illegible]	7,1
1.13	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH/K.	[illegible]	3,7
1.14	WC MĘŻCZYZN	[illegible]	6,5
1.15	KORYTARZ	[illegible]	12,2
1.16	KORYTARZ	[illegible]	6,5
1.17	POM. FILTRÓW	[illegible]	22,6
1.18	ZAPLECZE BASENU	[illegible]	9,0
1.19	POM. TECHNICZNE	[illegible]	16,6
		razem	853,9

TABELA POWIERZCHNI DLA POMIESZCZEŃ
BASENU REKREACYJNEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.20	HALL WEJŚCIOWY	[illegible]	14,9
1.21	KOMUNIKACJA	[illegible]	16,0
1.21a	KOMUNIKACJA	[illegible]	6,4
1.22	POM. RATOWNIKA	[illegible]	10,2
1.23	SZATNIA	[illegible]	6,4
1.24	UMYWALNIA	[illegible]	11,2
1.25	SZATNIA	[illegible]	6,4
1.26	UMYWALNIA	[illegible]	11,2
1.27	HALA BASENOWA	[illegible]	191,2
1.28	ISTN. POM. AULI	[illegible]	267,8
1.29	MAGAZYN PODRĘCZNY AULI	[illegible]	13,2
1.30	WC MĘŻCZYZN	[illegible]	17,7
1.31	WC KOBIET	[illegible]	17,7
1.32	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	[illegible]	3,8
1.33	HALL	[illegible]	105,0
1.34	POM. TABLICY GŁÓWNEJ	[illegible]	4,6
1.35	POM. CENTRALNEJ BATERII	[illegible]	4,6
1.36	SZATNIA/UMYW.PERSONELU D.	[illegible]	9,6
1.37	SZATNIA/UMYW.PERSONELU M.	[illegible]	9,6
		razem	757,3

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Usługowo-Handlowe Budownictwa
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. arch. LESŁAW M... CKI
31-072 KRAKÓW, tel./fax - 2 .5-70
UL. WIELOPOLE 18 ...
NIP 679-102-3...

mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr ewid. MPOIA/029/2004

03.01.2013r.

LESZEK SZARSKI
INŻYNIER ELEKTRYK
upr. do projekt. GP. IV-63/342/76
upr. do kier. robot. GP. IV-8388/2...

60-załącznik nr 4

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA - 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-34-37

INWESTOR	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
POWIAT PRZASNYSKI UL. ŚW. ST. KOSTKI 5 06-300 PRZASNYSZ	Gen.projektant	[illegible]	87 / 88	
	Projektował	L.Szarski	GP.IV-63/342/76	
OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH - KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1665/3 I 1666/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH	Opracował			
	Sprawdził	[illegible]	[illegible]	
	Branża	ELEKTRYCZNA		

TREŚĆ RYSUNKU	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Nr rysunku
Plan instalacji siły-parter	Nr proj.	2/2007R	1:100	E1-18
	Data	SIERPIEŃ 2010		