



**ARCHITEKTONICZNE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA**

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIEŁOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Kraków, 12.07.2012 r.


**Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  
ul. Św. Stanisława Kostki 5  
06-300 Przasnysz**

**dotyczy : budowy : Krytej Pływalni z zapleczem , basenu rekreacyjnego z zapleczem socjalno-szatniowym wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego kompleks w ramach Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele - etap I przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach, przy ul. Szkolnej na działkach nr ewid. 1080/3 i 1080/4.**

Wyjaśnienie dotyczące **Karty Zmian Nr 32** : W związku ze zmianami układu funkcjonalnego w pomieszczeniach technologii : magazynach oraz pomieszczeniach dozowania środków chemicznych dla basenu sportowego i basenu rekreacyjnego, przekazujemy zmianę rozwiązania projektu wentylacji mechanicznej dla tych pomieszczeń.

Zmiana ta wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny oraz zmianę obowiązujących przepisów.

Z poważaniem

  
mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004





# ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKÓW, UL. WIELOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Firma	Obiekt	Nr projektu	Nr archiwalny	Strona
ZAMBET	KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ DZ. NR EWID. 1080/3 i 1080/4	CRV/99/10	32	

## KARTA ZMIAN

<p>W związku ze zmianami układu funkcjonalnego w pomieszczeniach technologii : magazynach oraz pomieszczeniach dozowania środków chemicznych dla basenu sportowego i basenu rekreacyjnego, przekazujemy zmianę rozwiązania projektu wentylacji mechanicznej dla tych pomieszczeń.</p>	<p>Projektant : mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz</p> <p>mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. MPOIA/029/2004</p> <p>Kraków, 12.07.2012r.</p>
---	---

ARCHITEKTONICZNE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
Usługowo-Handlowe Budownictwa  
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. LESŁAW MANIĄSKI  
31-072 KRAKÓW, tel. 012 422-55-70  
UL. WIELOPOLE 18B  
NIP 679-102-31-23

Do wiadomości :

- 1 x adresat
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZAMBET S.A. Al. Wojska Polskiego 52 A, 06-100 Pułtusk;
- WDI Obsługa Inwestycji, ul. Dr A. Kuklińskiego 3 „B”, 07-410 Ostrołęka



# ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

PRACOWNIA : 31-072 KRAKOW, UL. WIELOPOLE 18b IIIp

TELEFON 012 422-55-70

Inwestor :

**POWIAT PRZASNYSKI  
ul. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5  
06-300 PRZASNYSZ**

Obiekt:

**KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM  
BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO – SZATNIOWYM  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH –  
KOMPLEKS CHORZELE  
NA TERENIE DZIAŁEK NR EWID. 1080/3 i 1080/4  
W CHORZELACH PRZY UL. SZKOLNEJ**

Stadium:

**NADZÓR AUTORSKI**

Data: 06.07.2012

## WENTYLACJA MECHANICZNA



Funkcja

Nazwisko

Projektant :

inż. Elżbieta Pilch  
upr. Nr 182/98

inż. ELŻBIETA PILCH  
Podpis  
Upr. budowlane do projektowania i nadzoru nad budownictwem  
w specj. sieci inst. i urządzeń, went. i kan.  
ciepłych, went. i gaz. ... upr. decyzja nr 182/98  
30-611 Kraków, ul. Bojki 8/33

### DOTYCZY:

**Wentylacja pomieszczeń dla urządzeń dozujących chloru oraz urządzeń dozujących kwas.**


- Dla wyżej wymienionych pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji piwnicy i parteru zaprojektowano wentylację dostosowaną do nowego rozmieszczenia pomieszczeń MCL1 i MSi1 (na parterze) oraz MCL2 i MSi2 (w piwnicy). Zaprojektowano wentylację zapewniającą 10 wymian powietrza w ciągu godziny.
- W związku ze zmianą ilości powietrza dobrano nowe wentylatory chemoodporne typ RRK 200 Ex firmy Helios.
- Wentylator wywiewny na sieci WPT1 z magazynów zlokalizowanych na parterze (osie G-H/II-IV) zamienić na wentylator chemoodporny RRK 200 Ex (kanałowy) firmy Helios.
- Wszystkie kanały wywiewne oraz nawiewne znajdujące się w magazynach chloru i kwasu należy wykonać z blachy kwasoodpornej typ 14404 firmy Alnor.

mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
nieograniczonego zakresu  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004







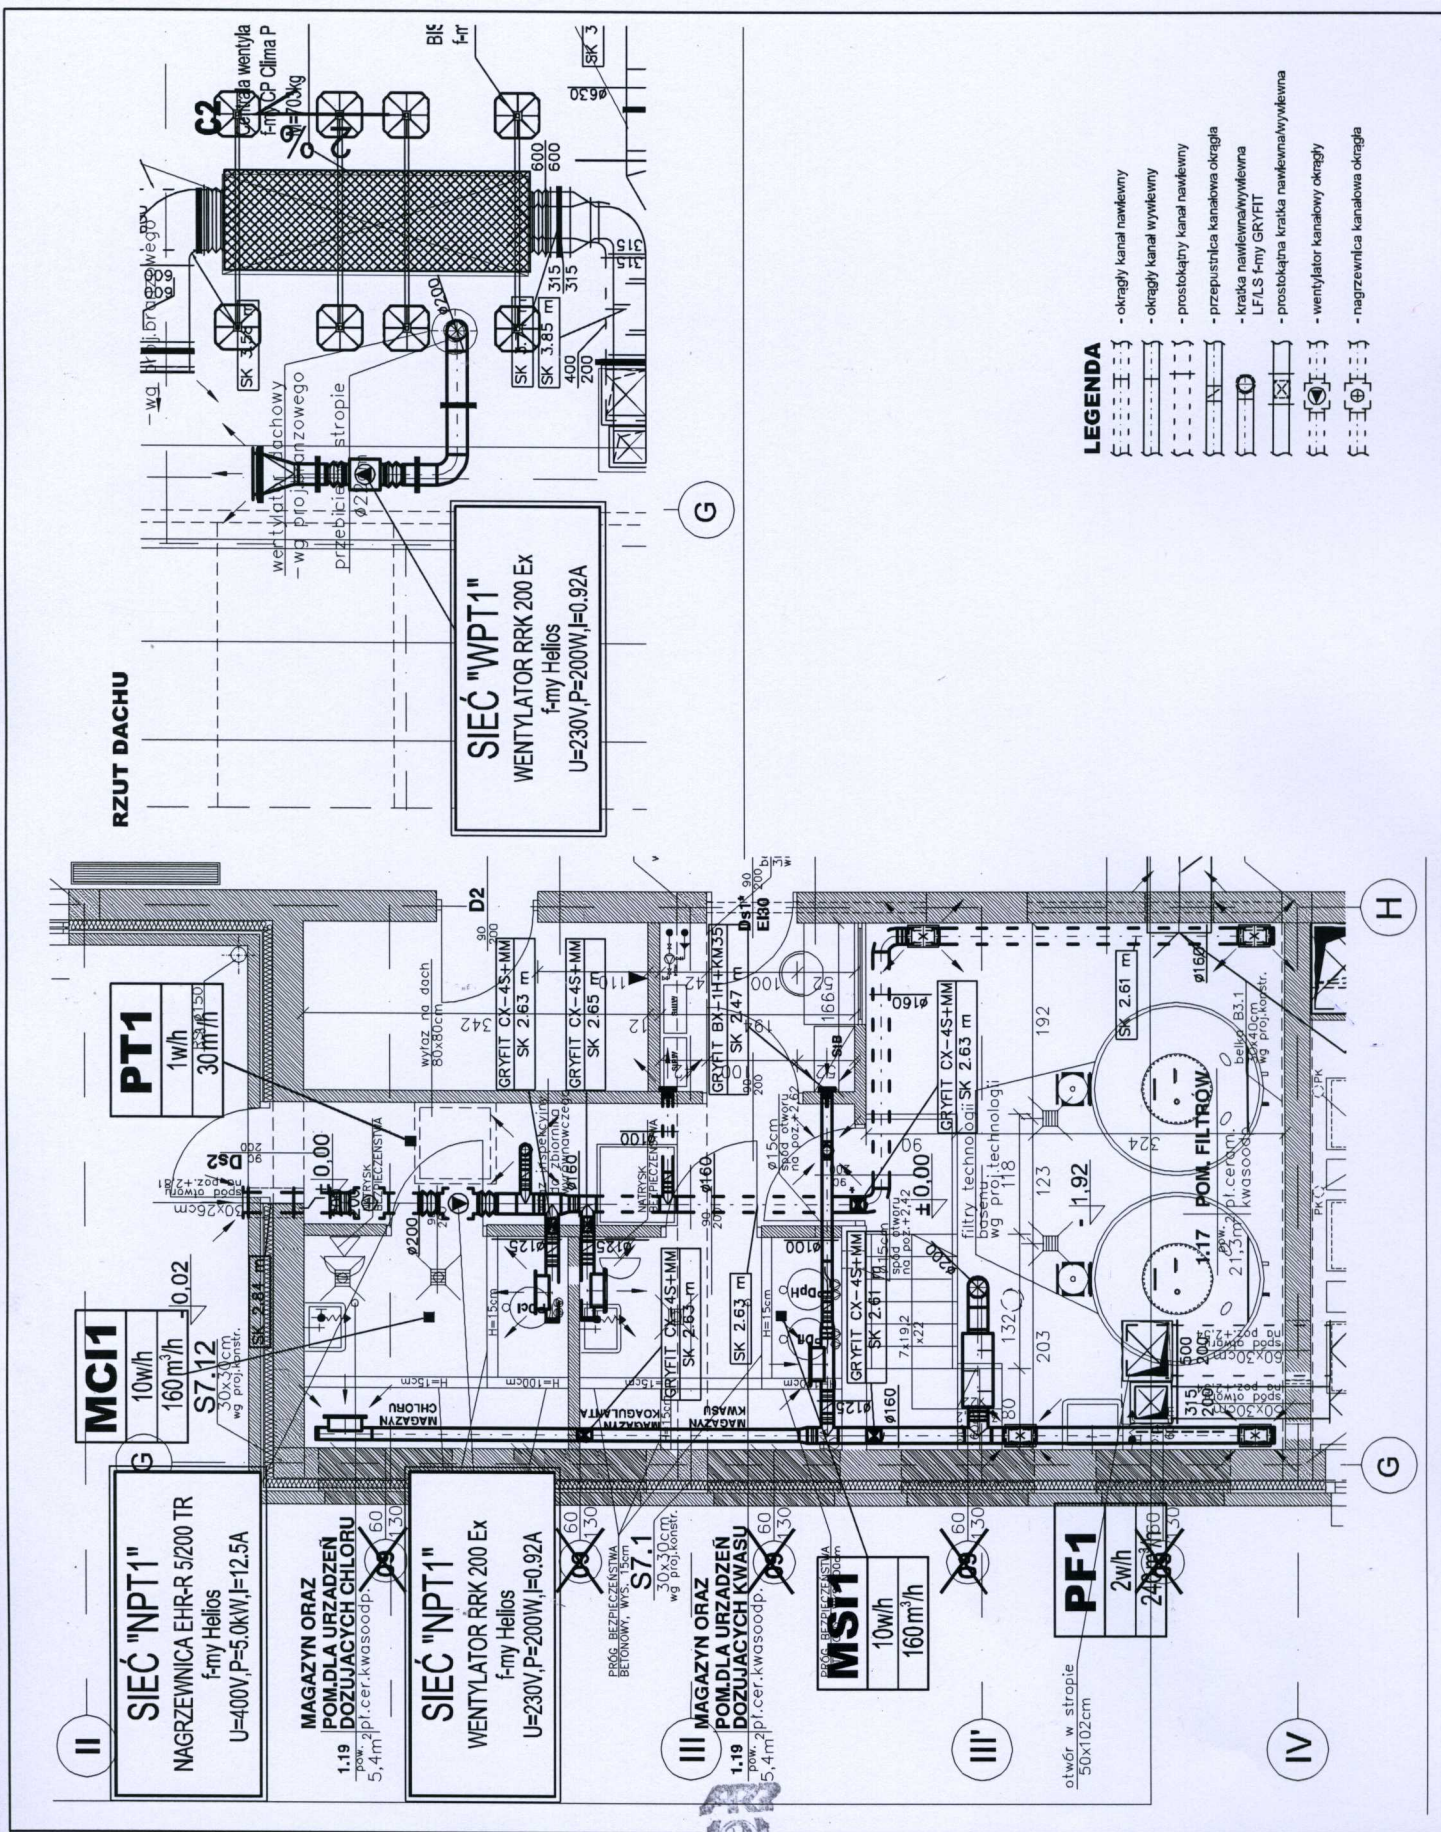

ARCHITEKTONICZNE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
Usługowo-Handlowe i Budowlane  
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. LESŁAW MANCIK  
31-072 KRAKÓW, tel. 12 4 2-55-70  
UL. WIELOPOLIE 18 B  
KIP 673-100-21-13

mgr inż. arch. Jolanta Kulewicz  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr ewid. MPOIA/029/2004

12.07.2017r.