# Tablica holu głównego THG

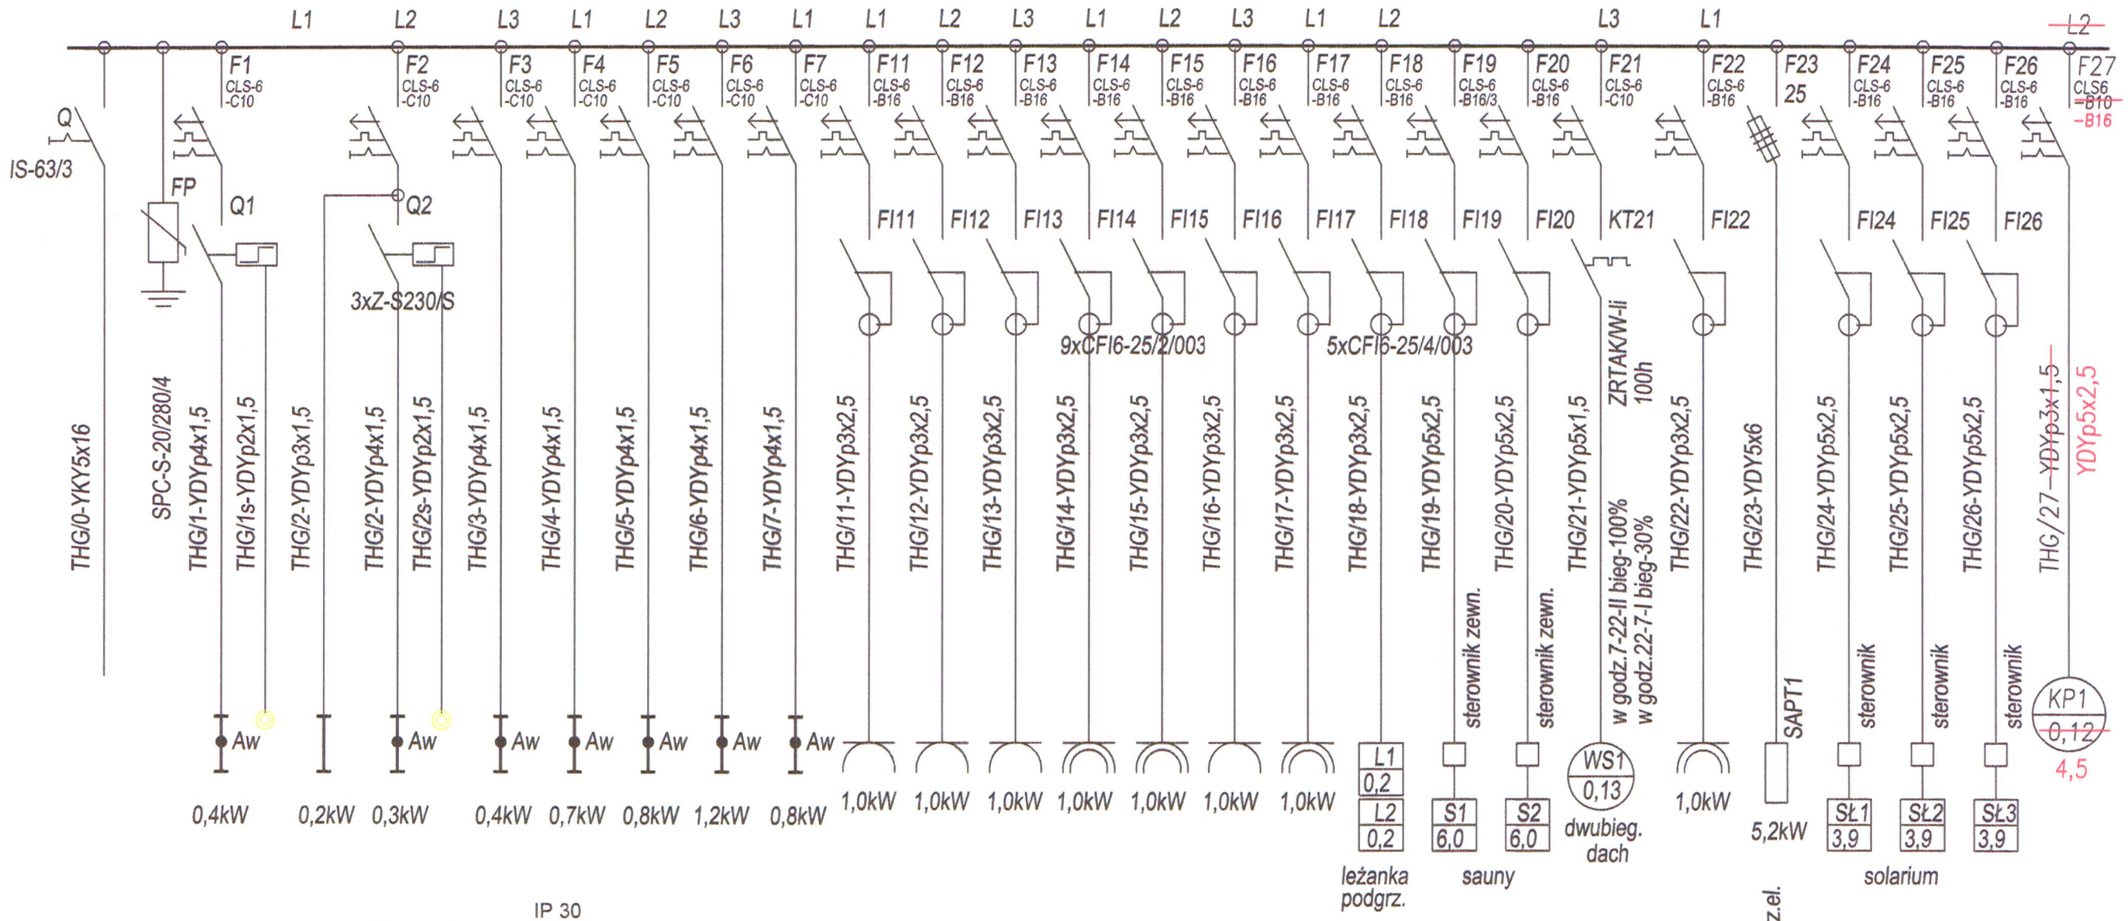


IP 30
BF-U- 4/96 gł 134 mm

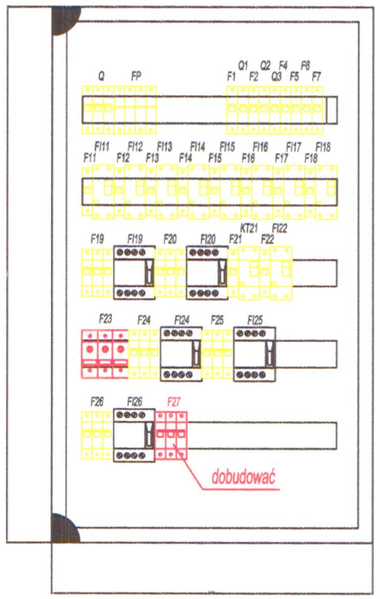


## PARAMETRY TABLICY:

| | |
|---|---|
| Obudowa: | BF-U |
| Stopień ochrony: | 30 z drzwiczkami pełnymi |
| Układ sieci: | TN-S |
| Napięcie znamion.: | 415V AC |
| Prąd roboczy: | 125A |
| Klasa ochronności: | I |
| Ustawienie: | Wnękowe |

mgr inż. arch. Jolanta Kozłowicz
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. MPOIA/023/2004
23.01.2010r.

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO Usługowo-Handlowe Budownictwa AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. LESŁAW [illegible] 31-072 KRAKÓW, [illegible] UL. WIELOPOLE [illegible] NIP [illegible]

LESZEK SZARSKI
INŻYNIER ELEKTRYK
upr. do projekt. GP. IV-63/342/76
upr. do kier. robot. GP. IV-8388/200/77

60-załącznik nr 2

układ sieciowy TN-S
szybkie wyłączenie

**Pi=42,2kW**
**Po=29,5kW**
**Jo=46,0A**

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI, UL. ŚW. ST. KOSTKI 5, 06-300 PRZASNYSZ | FUNKCJA | NAZWISKO | NR UPRAW. | PODPIS |
| | Gen.projektant | mgr inż.arch. L.MANECKI | 97 / 65 | |
| | Projektował | inż. L.SZARSKI | GP.IV-63/342/76 | |
| OBIEKT: KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH -KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH | Opracował | | | |
| | Sprawdził | mgr inż. P.SIERADZKI | UAN-Upr.345/90 | |
| | Branża | ELEKTRYCZNA | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: Tablica THG | Stadium | PROJEKT WYKONAWCZY | Skala 1:10 | Nr rysunku E1-6 |
| | Nr proj. | 2/2007R | | |
| | Data | SIERPIEŃ 2010 | | |