

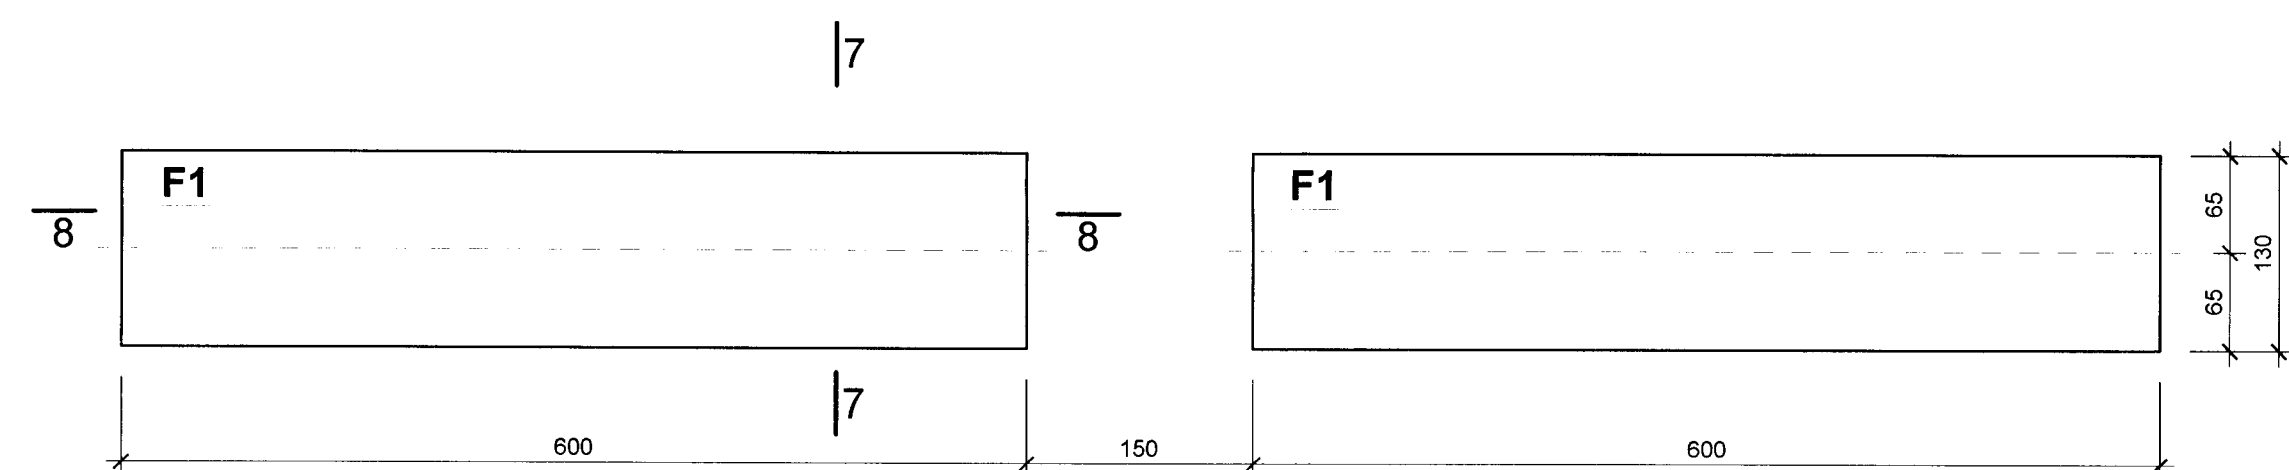
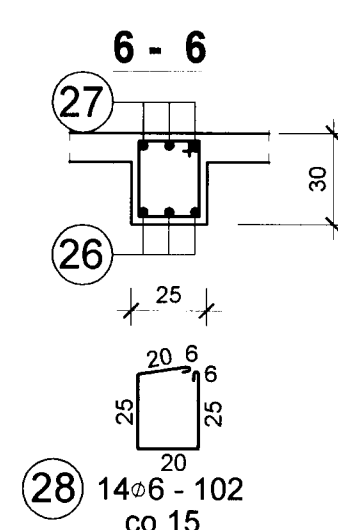
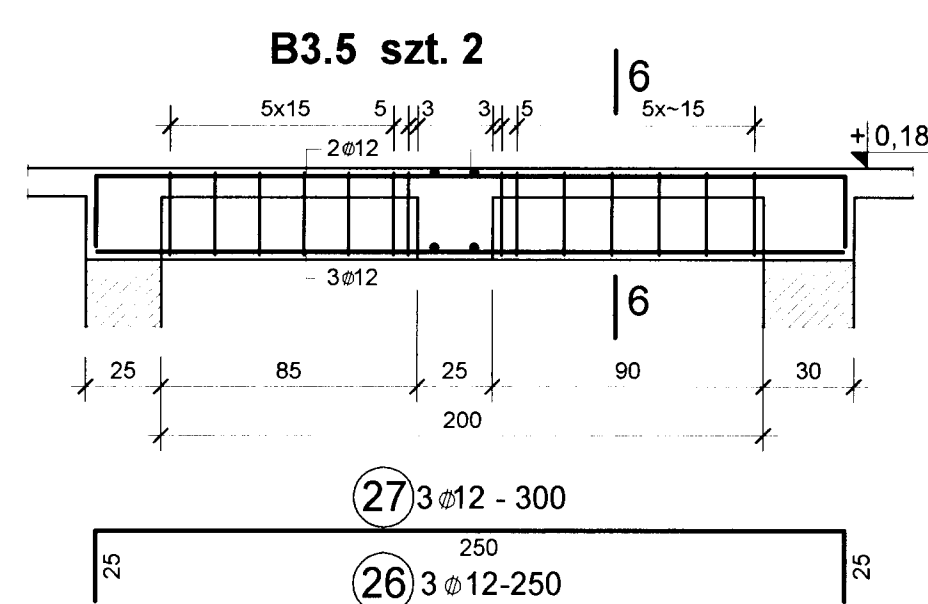
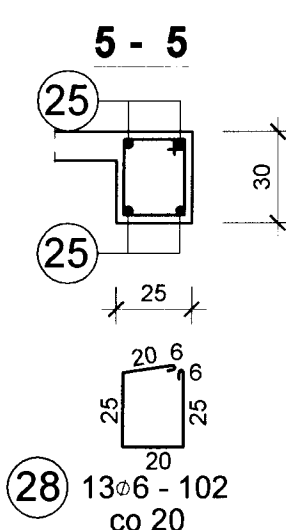
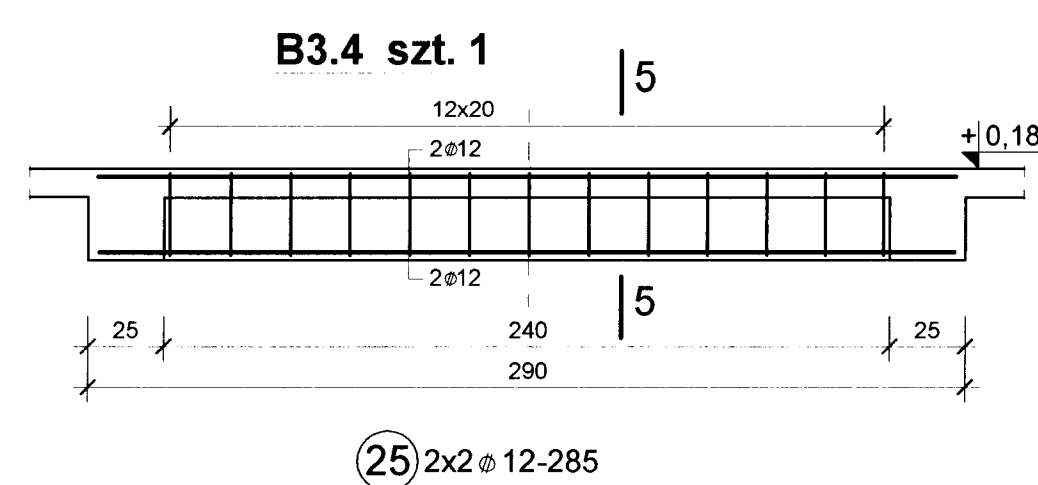


Beton B25  
Stal A-III (Ø)  
A-O (Ø)

Rzut 1:50

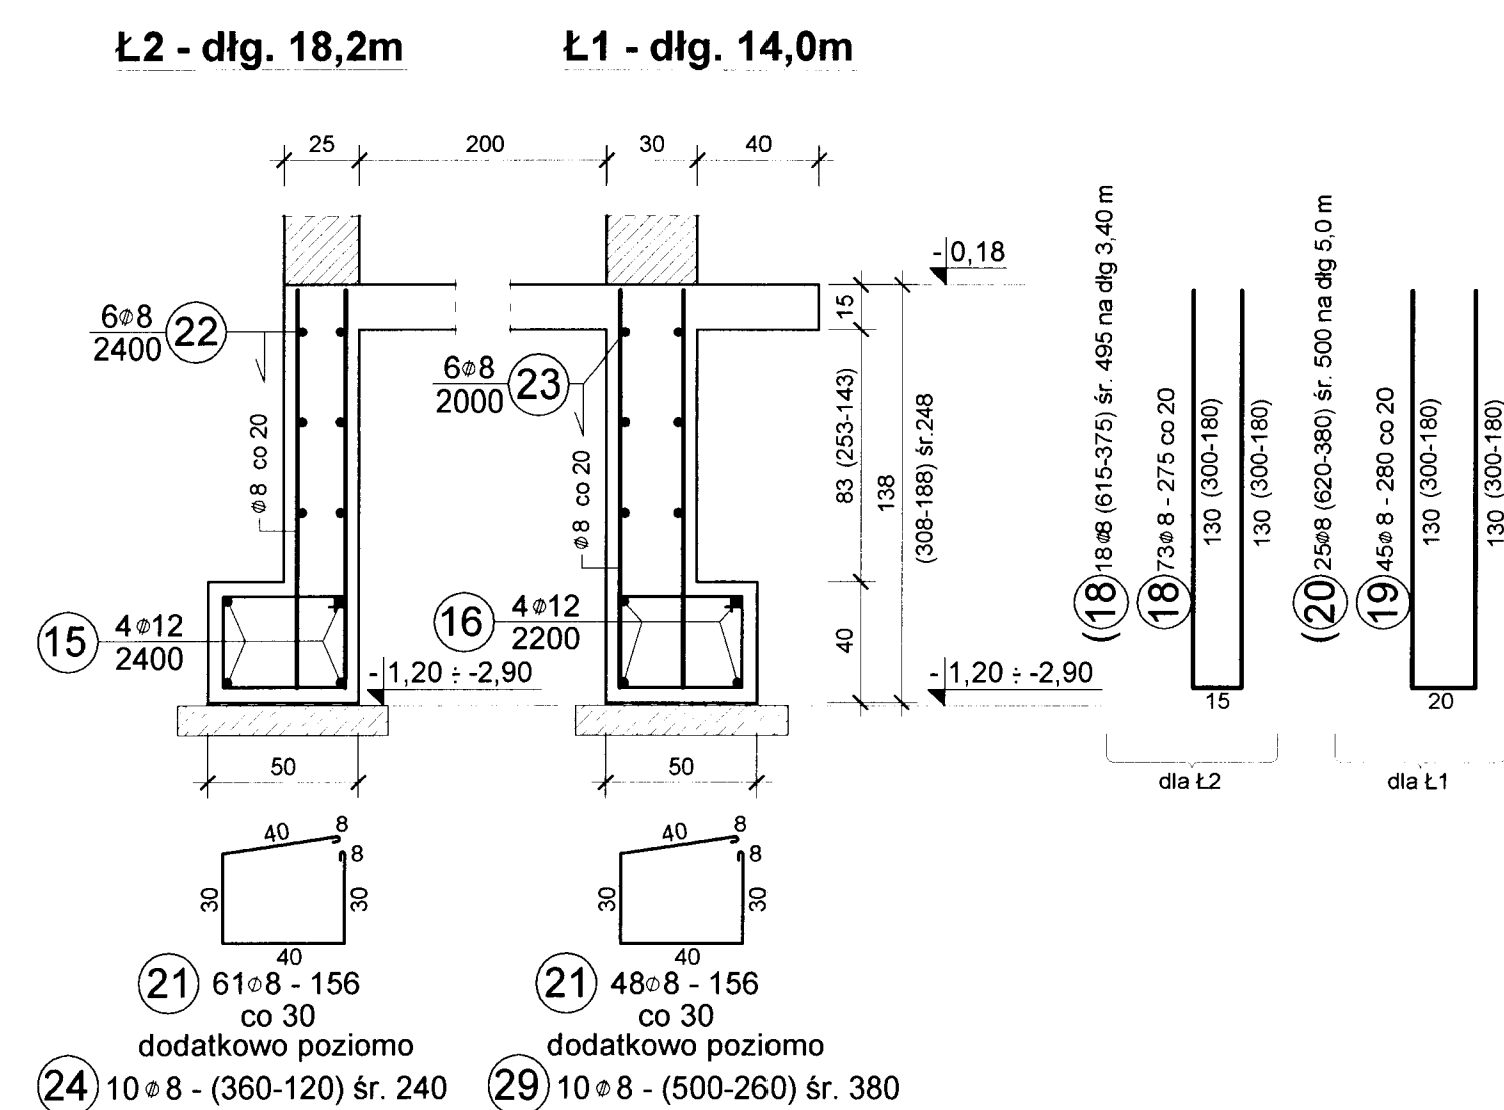

**Fundament zbiornika na gaz płynny propan szt. 21 szt. 2**

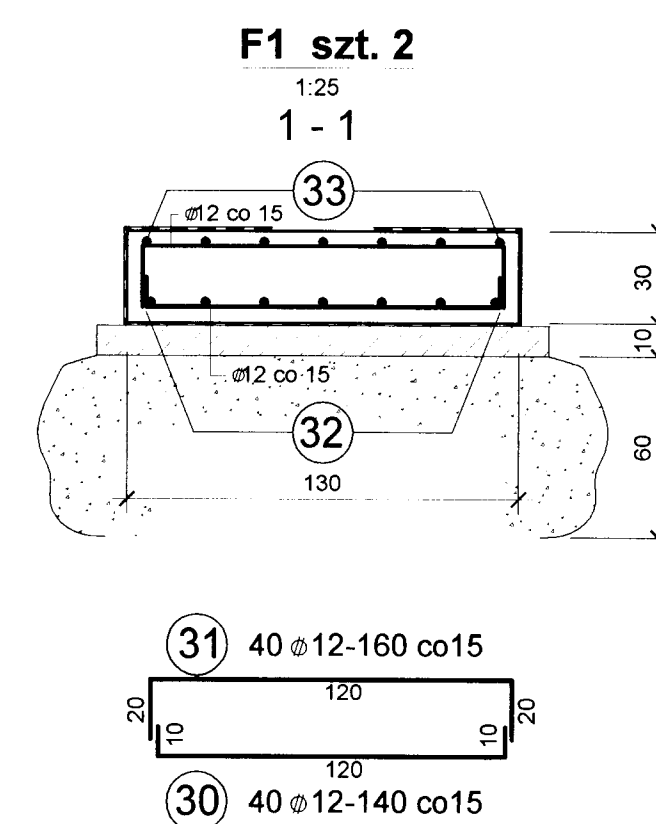

**UWAGI:**

1. Usytuowanie fundament. wg proj. arch. zagospod. terenu.
2. Zbiornik do fundamentu mocować bednarką lub pasami transportowymi z klamrą zaciskową poprzez fundamentowe śruby rozporowe M12
3. Wzdłuż powierzchni styku ze zbiornikiem pas mocujący powinien być umieszczony w rękawie ochronnym.
4. Zbiornik należy obsypać piaskiem droбноziarnistym - minimal. warstwa piasku wokół zbiornika.
5. Rozpatrywać łącznie z wytłuszczonym GSPOL S.A.
6. Rozpatrywać łącznie z K1 I K2

[illegible]