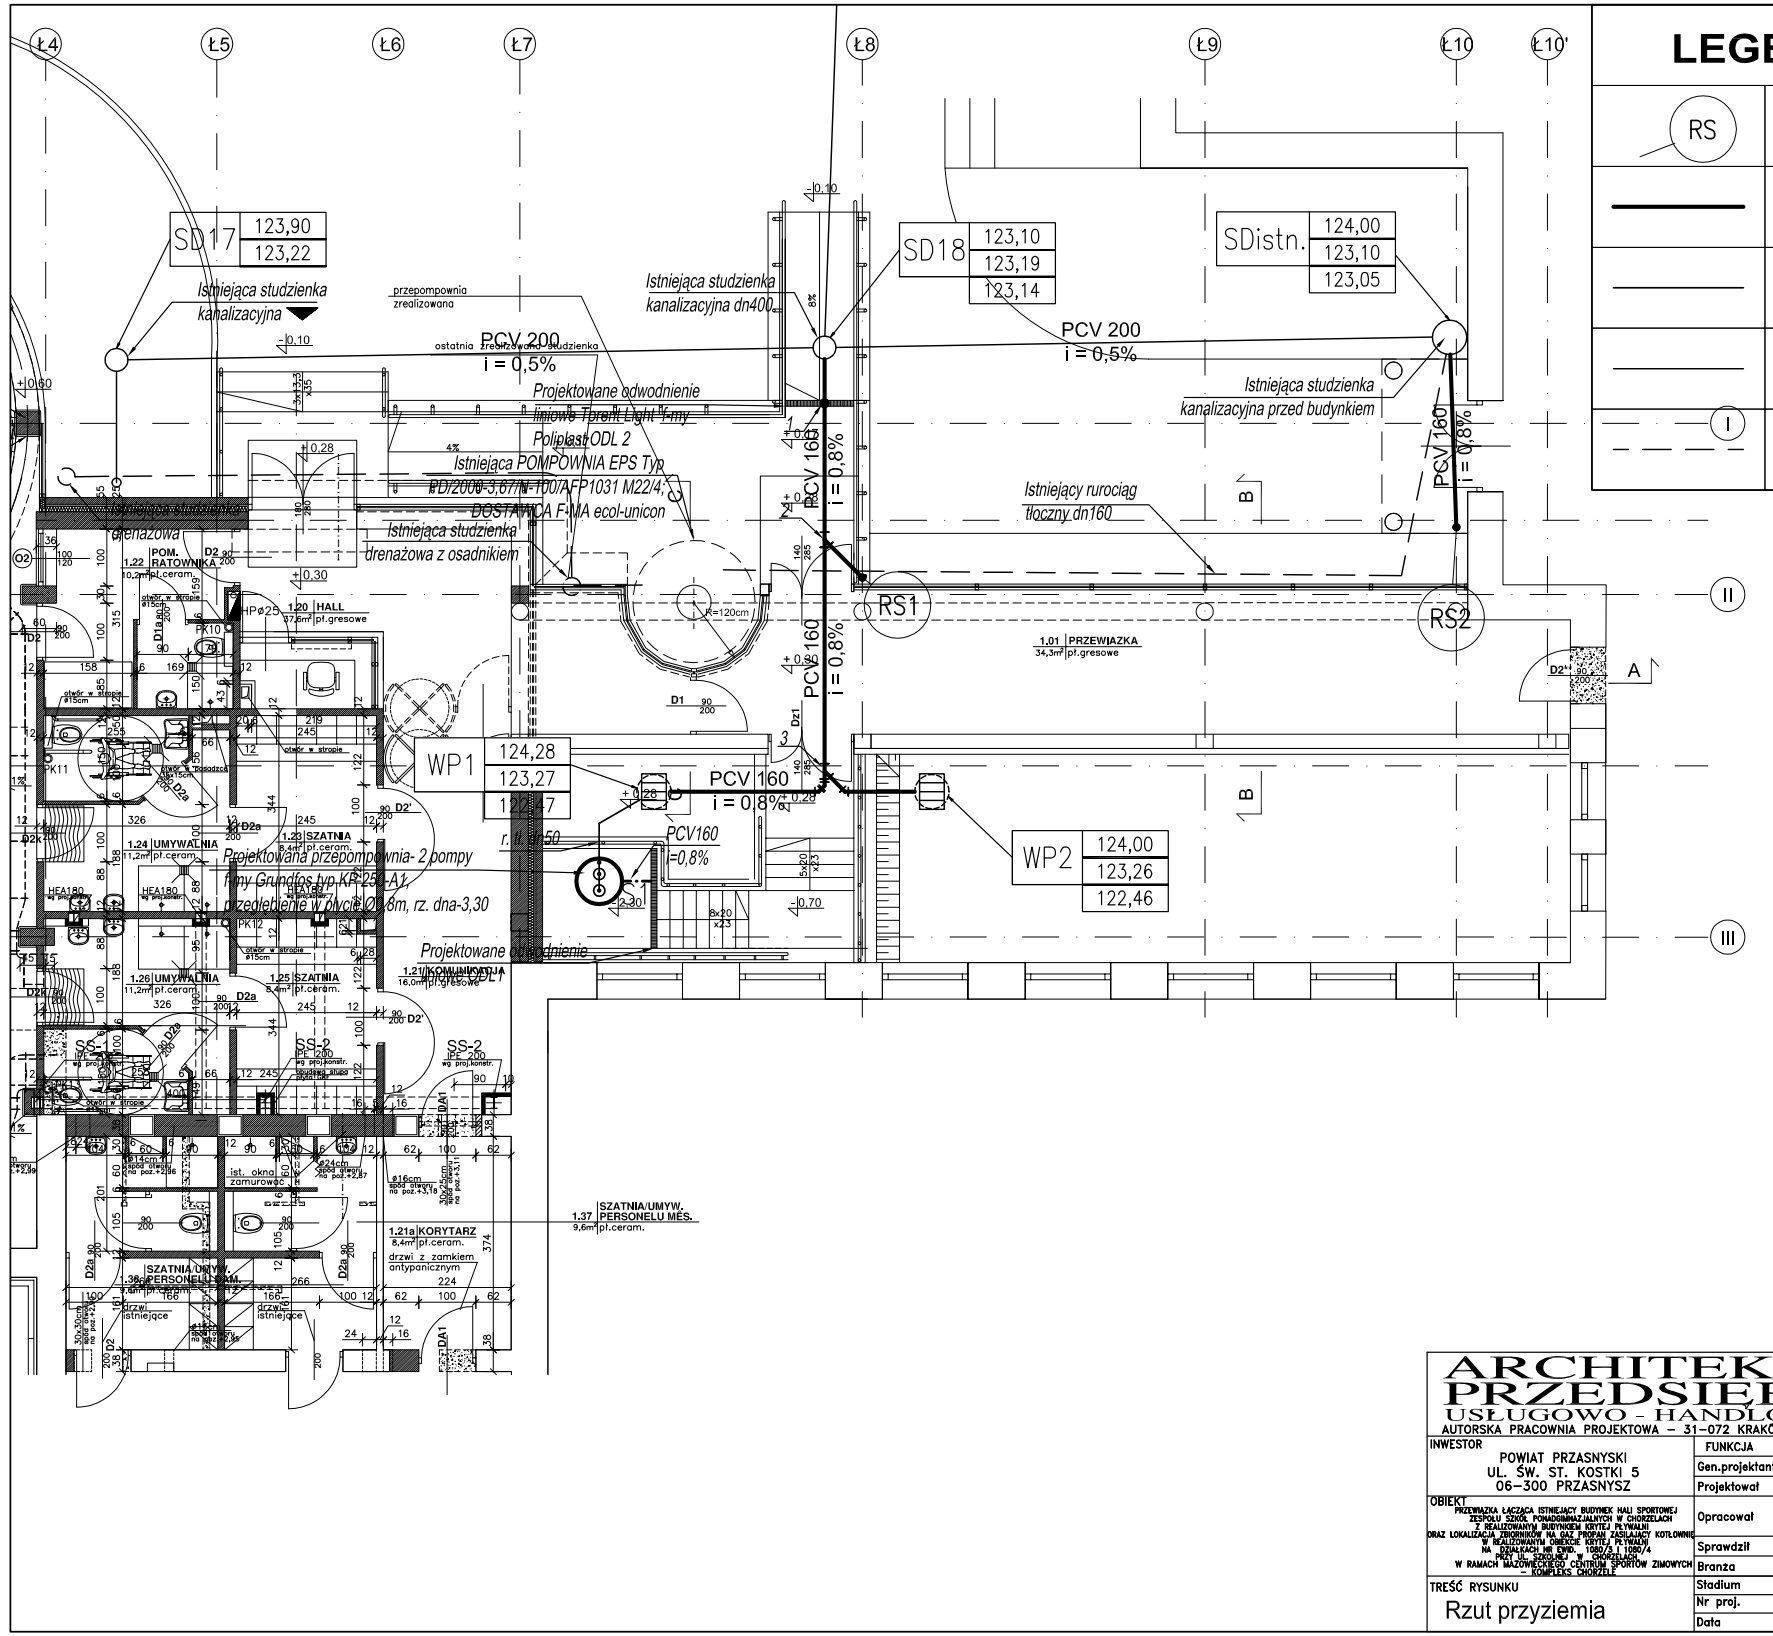
Ł4
Ł5
Ł6
Ł7
Ł8
Ł9
Ł10
Ł10'
I
II
III
SD17 123,90 123,22
Istniejąca studzienka kanalizacyjna
przepompownia zrealizowana
PCV 200 i = 0,5%
SD18 123,10 123,19 123,14
Istniejąca studzienka kanalizacyjna dn400
PCV 200 i = 0,5%
SDistn. 124,00 123,10 123,05
Istniejąca studzienka kanalizacyjna przed budynkiem
Projektowane odwodnienie liniowe
Istniejąca POMPOWNIA EPS
Istniejąca studzienka drenażowa
Istniejąca studzienka drenażowa z osadnikiem
PCV 160 i = 0,8%
Istniejący rurociąg tłoczny dn160
RS1
RS2
1.01 PRZEWIĄZKA
WP1 124,28 123,27 122,47
PCV 160 i = 0,8%
PCV160 i=0,8%
WP2 124,00 123,26 122,46
Projektowana przepompownia- 2 pompy firmy Grundfos
Projektowane odwodnienie
1.20 HALL
POM. RATOWNIKA
1.24 UMYWALNIA
1.25 SZATNIA
1.26 UMYWALNIA
1.21a KORYTARZ
1.37 SZATNIA/UMYW. PERSONELU MĘS.
SZATNIA/UMYW. PERSONELU ŻEŃ.
SS-2
A
B

LEGENDA

RS	Rynna spustowa
▬	Kanalizacja deszczowa - projektowana
—	r. tłoczny - projektowany
—	Kanalizacja deszczowa - instalacja istniejąca zewnętrzna
- - -	Drenaż - istniejący

ARCHITEKTONICZNE
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31–072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422–55–70, 422–54–37

INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06–300 PRZASNYSZ

OBIEKT
PRZEWIĄZKA ŁĄCZĄCA ISTNIEJĄCY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CHORZELACH Z REALIZOWANYM BUDYNKIEM KRYTEJ PŁYWALNI ORAZ LOKALIZACJA ZBIORNIKÓW NA GAZ PROPAN ZASILAJĄCY KOTŁOWNIĘ W REALIZOWANYM OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI NA DZIAŁKACH NR EWID. 1080/3 I 1080/4 PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH – KOMPLEKS CHORZELE

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
Projektował	mgr inż. Ł.PILCH	MAP/0231/POOS/11	
Opracował	mgr inż. M.ZŁOCIŃSKA		
Sprawdził	inż. E.PILCH	182/98	
Branża	SANITARNA		

TREŚĆ RYSUNKU
Rzut przyziemia

Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala	Nr rysunku
Nr proj.	CRU/172/2012	1:100	S–KD–02
Data	STYCZEŃ 2012		