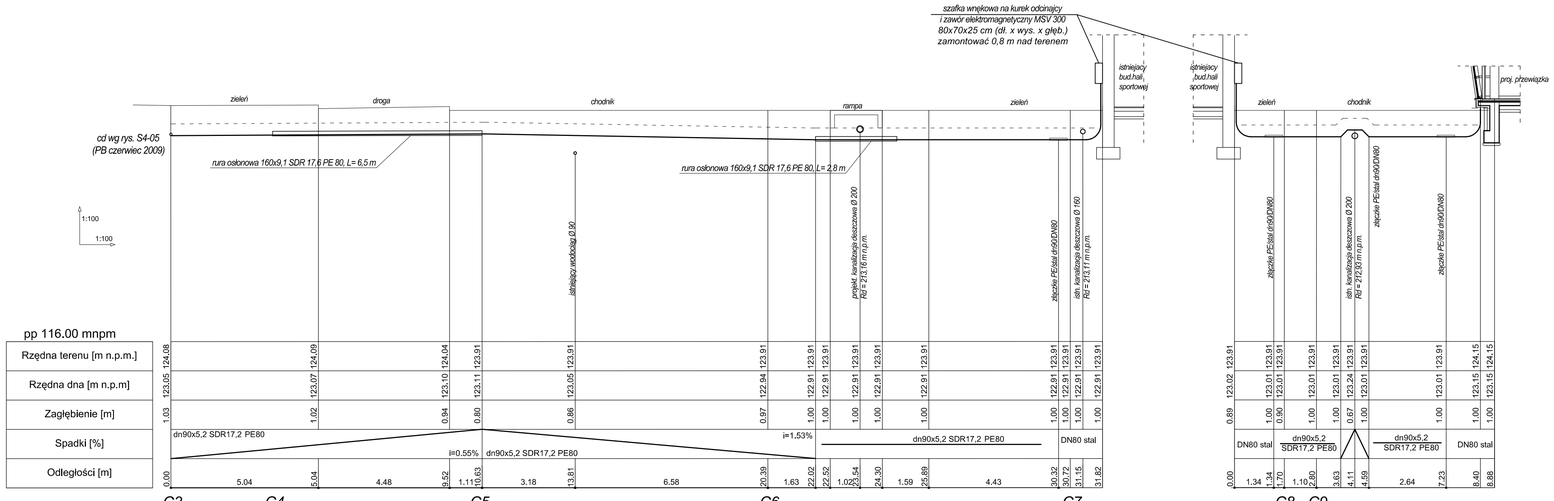
szalka wnękowa na kurek odcinający
i zawór elektromagnetyczny MSV 300
80x70x25 cm (dl. x wys. x głęb.)
zamontować 0,8 m nad terenem
istniejący
bud.hali
sportowej
zieleń
droga
chodnik
rampa
zieleń
istniejący
bud.hali
sportowej
zieleń
chodnik
proj. przewiązka
cd wg rys. S4-05
(PB czerwiec 2009)
rura osłonowa 160x9,1 SDR 17,6 PE 80, L= 6,5 m
rura osłonowa 160x9,1 SDR 17,6 PE 80, L= 2,8 m
istniejący wodociąg Ø 90
projekt. kanalizacja deszczowa Ø 200
Rd = 213,16 m.n.p.m.
istn. kanalizacja deszczowa Ø 160
Rd = 213,11 m.n.p.m.
złączka PEstal dn90/DN80
złączka PEstal dn90/DN80
istn. kanalizacja deszczowa Ø 200
Rd = 212,80 m.n.p.m.
złączka PEstal dn90/DN80
złączka PEstal dn90/DN80
1:100
1:100
pp 116.00 mnpm
Rzędna terenu [m n.p.m.]
Rzędna dna [m n.p.m]
Zagłębienie [m]
Spadki [%]
Odległości [m]
124,08 124,09 124,04 123,91 123,91 123,91