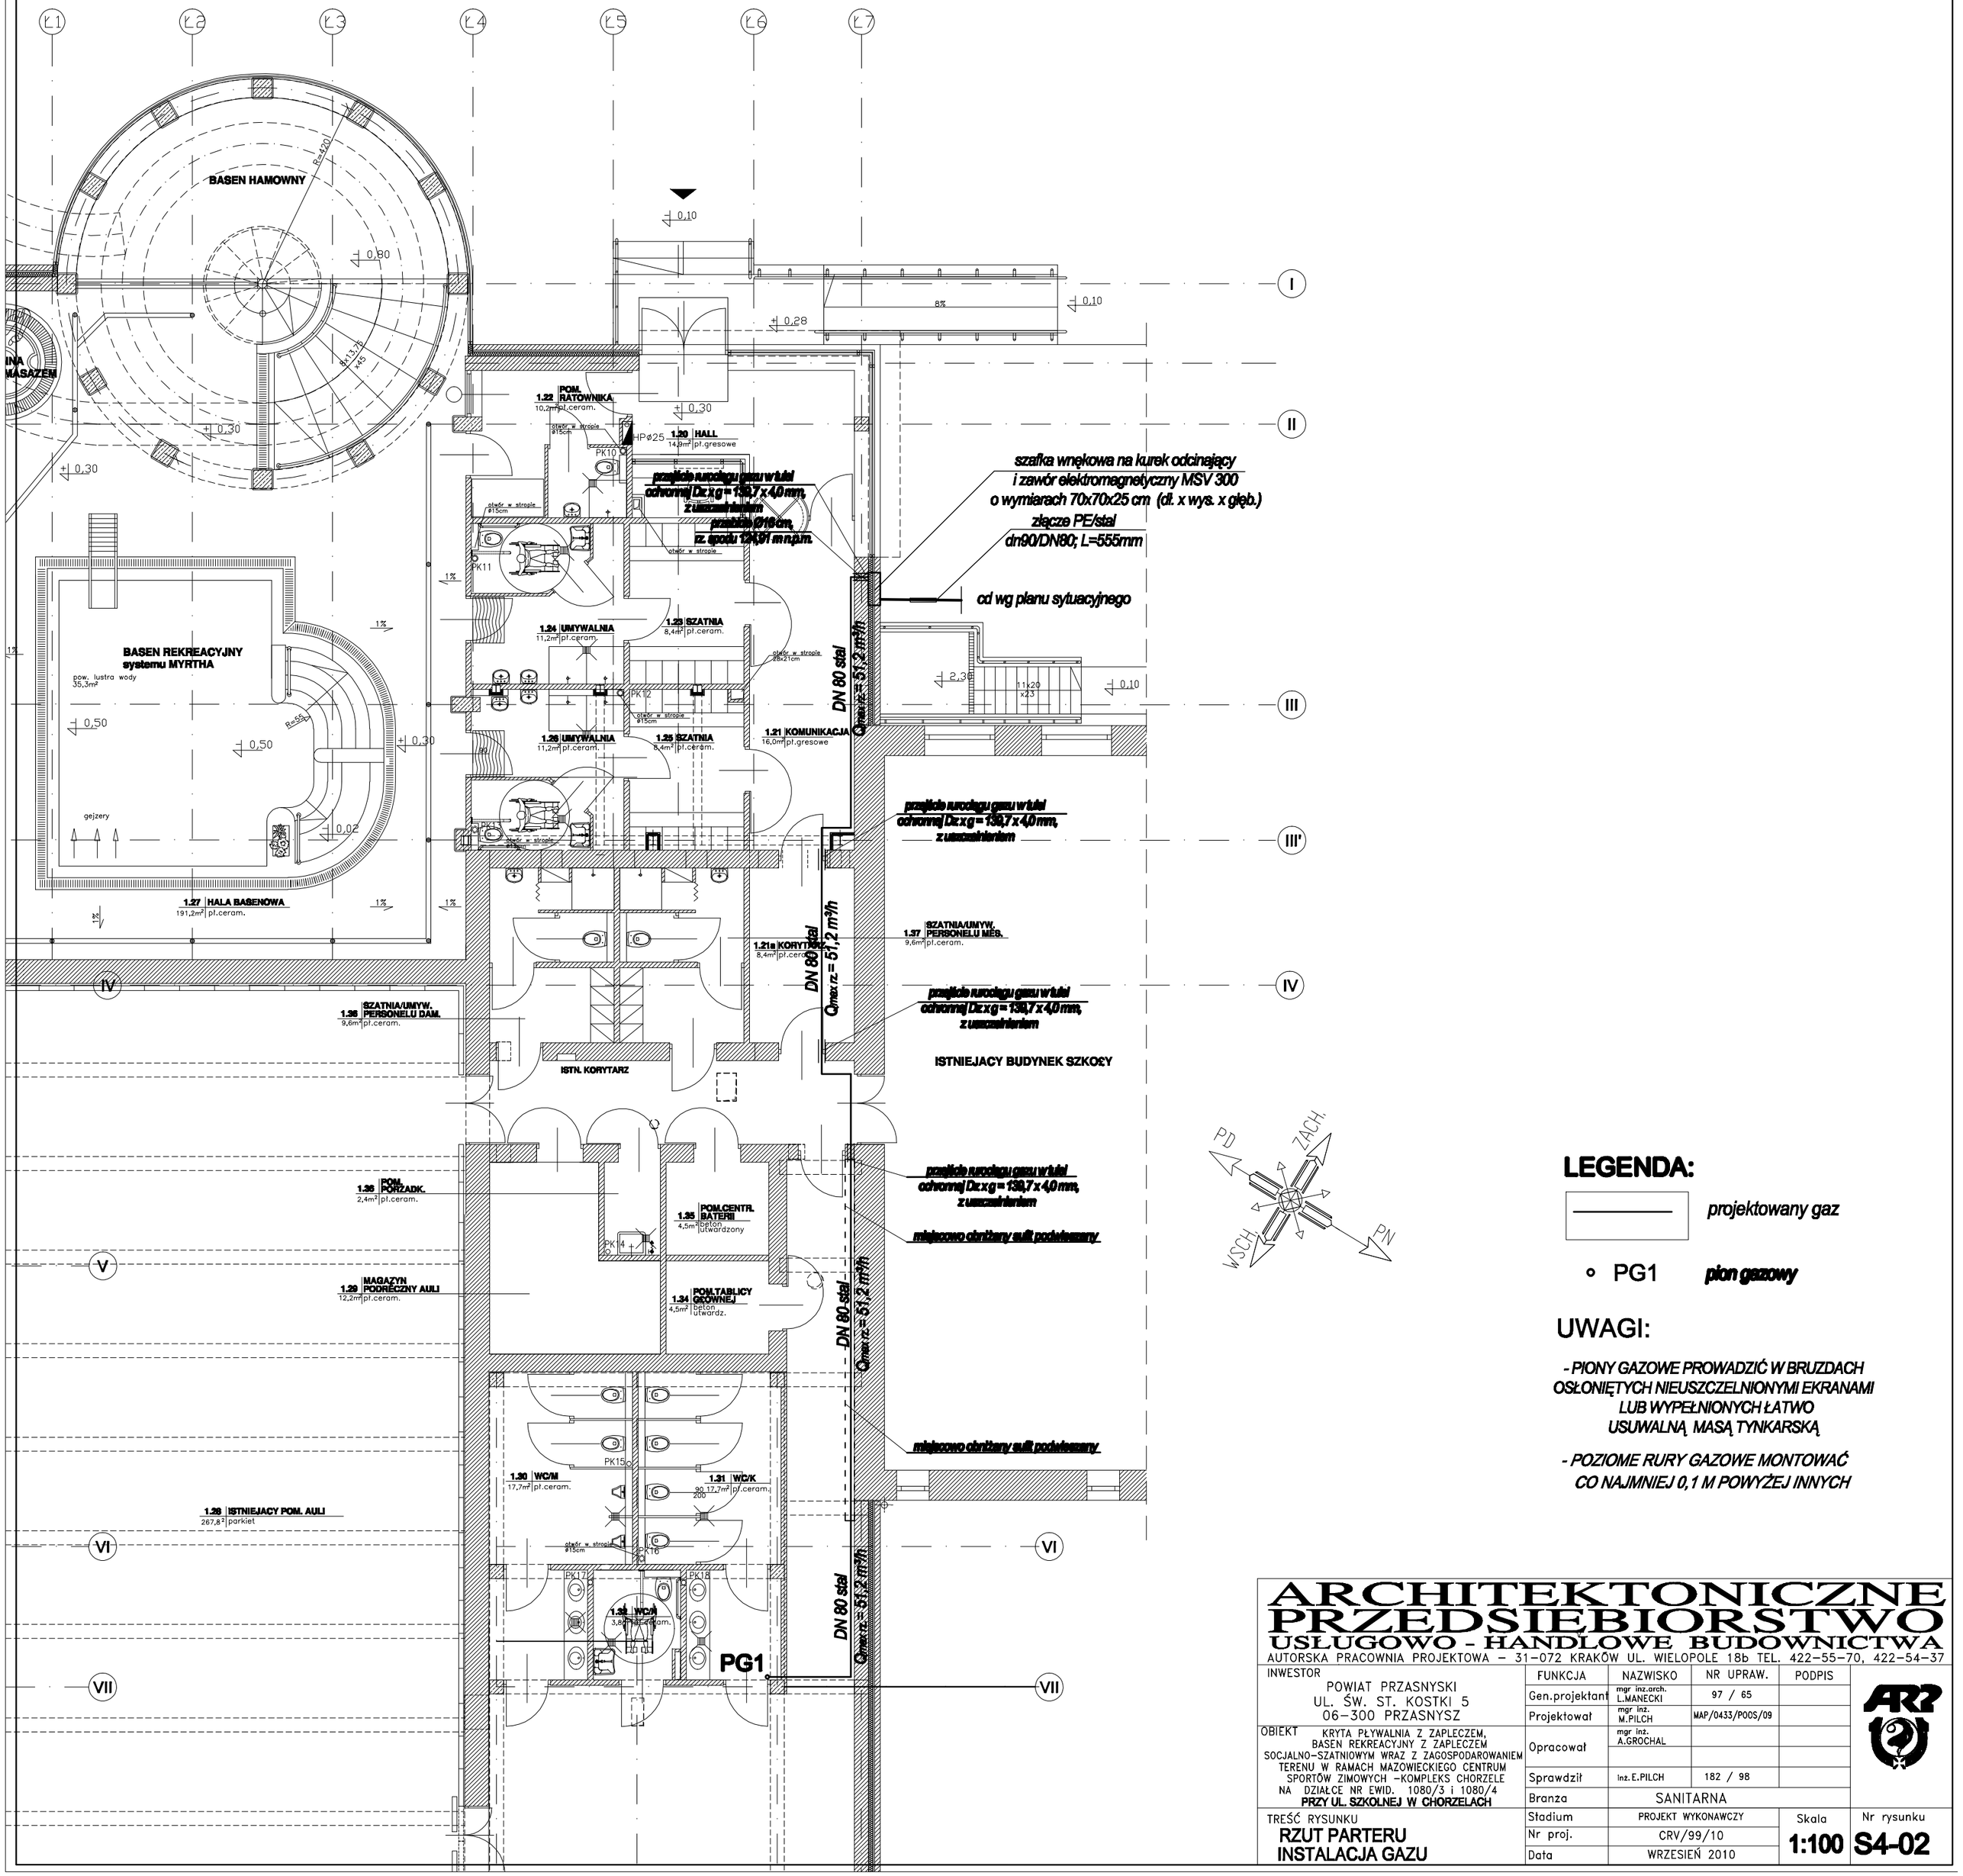

LEGENDA:

projektowany gaz

PG1 — pion gazowy

UWAGI:

- PIONY GAZOWE PROWADZIĆ W BRUZDACH OSŁONIĘTYCH NIEUSZCZELNIONYMI EKRANAMI LUB WYPEŁNIONYCH ŁATWO USUWALNĄ MASĄ TYNKARSKĄ

- POZIOME RURY GAZOWE MONTOWAĆ CO NAJMNIEJ 0,1 M POWYŻEJ INNYCH

ARCHITEKTONICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE BUDOWNICTWA

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – 31-072 KRAKÓW UL. WIELOPOLE 18b TEL. 422-55-70, 422-54-37

INWESTOR
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

OBIEKT
KRYTA PŁYWALNIA Z ZAPLECZEM, BASEN REKREACYJNY Z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM SPORTÓW ZIMOWYCH -KOMPLEKS CHORZELE NA DZIAŁCE NR EWID. 1080/3 i 1080/4
PRZY UL. SZKOLNEJ W CHORZELACH

FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
Gen.projektant	mgr inż.arch. L.MANECKI	97 / 65	
Projektował	mgr inż. M.PILCH	MAP/0433/POOS/09	
Opracował	mgr inż. A.GROCHAL		
Sprawdził	inż. E.PILCH	182 / 98	
Branza	SANITARNA		
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nr proj.	CRV/99/10		
Data	WRZESIEŃ 2010		

TREŚĆ RYSUNKU
RZUT PARTERU INSTALACJA GAZU

Skala **1:100**

Nr rysunku **S4-02**