


ODEJŚCIA - PRZYŁĄCZE

dla sieci Ø110

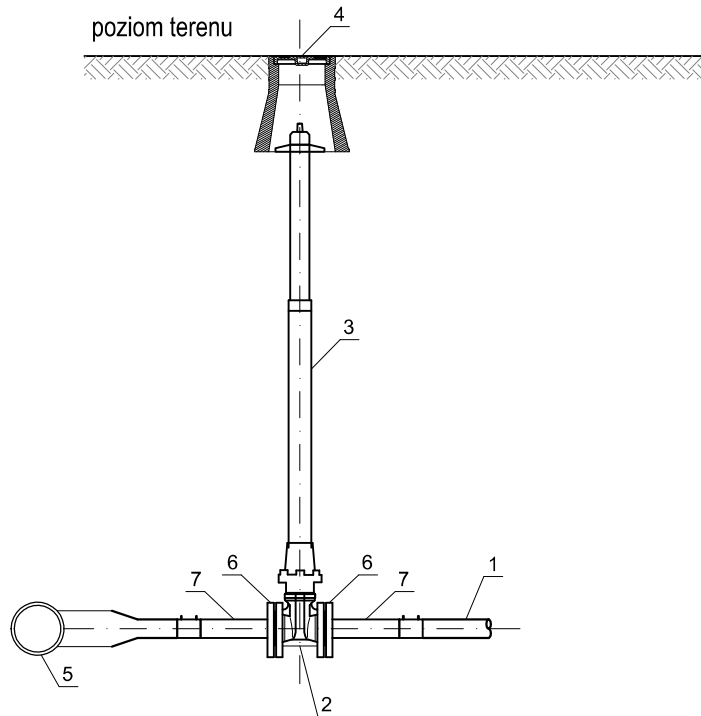

OZNACZENIA :

- 1 - Rura Ø63x3,8 SDR17 PN10 PE100 np. firmy Wavin
- 2 - Zasuwa kołnierzowa typu E2 DN50 np. firmy Hawle
- 3 - Obudowa wraz z trzpieniem
- 4 - Skrzynka uliczna z płytą pokładową
- 5 - Trójnik redukcyjny Ø110/63 np. firmy Georg Fischer
- 6 - Kołnierz do tulei kołnierzowej np. firmy Georg Fischer
- 7 - Tuleja kołnierzowa Ø63/50 np. firmy Georg Fischer

Inwestor:
POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. STANISŁWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

Temat projektu:
„ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ SZKOŁY PRZEZNACZONEGO
NA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W ZDZIWÓJ
NOWY USYTUOWANEGO na dz. nr 129/4, 130, 10 obręb 0051 ZDZIWÓJ NOWY”

Nazwa rysunku:

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZASUWY

Jednostka projektowa:

PROFIL

**STUDIO ARCHTEKTONICZNE
REALIZACJA INWESTYCJI**

44-100 Gliwice
ul. Lipowa 12

Projektował:
mgr inż. Marcin Raniowski
upr. nr. SLK/3499/PWOS/11

Specjalność:
Sanitarna

Podpis:

Data:

Sprawdził:
mgr inż. Dorota Raniowska
upr. nr SLK/3889/POOS/11

Specjalność:
Sanitarna

Podpis:

05.2015

stadium

PB

nr rys.

ZW 03

Skala:

-

Rew.:

0