


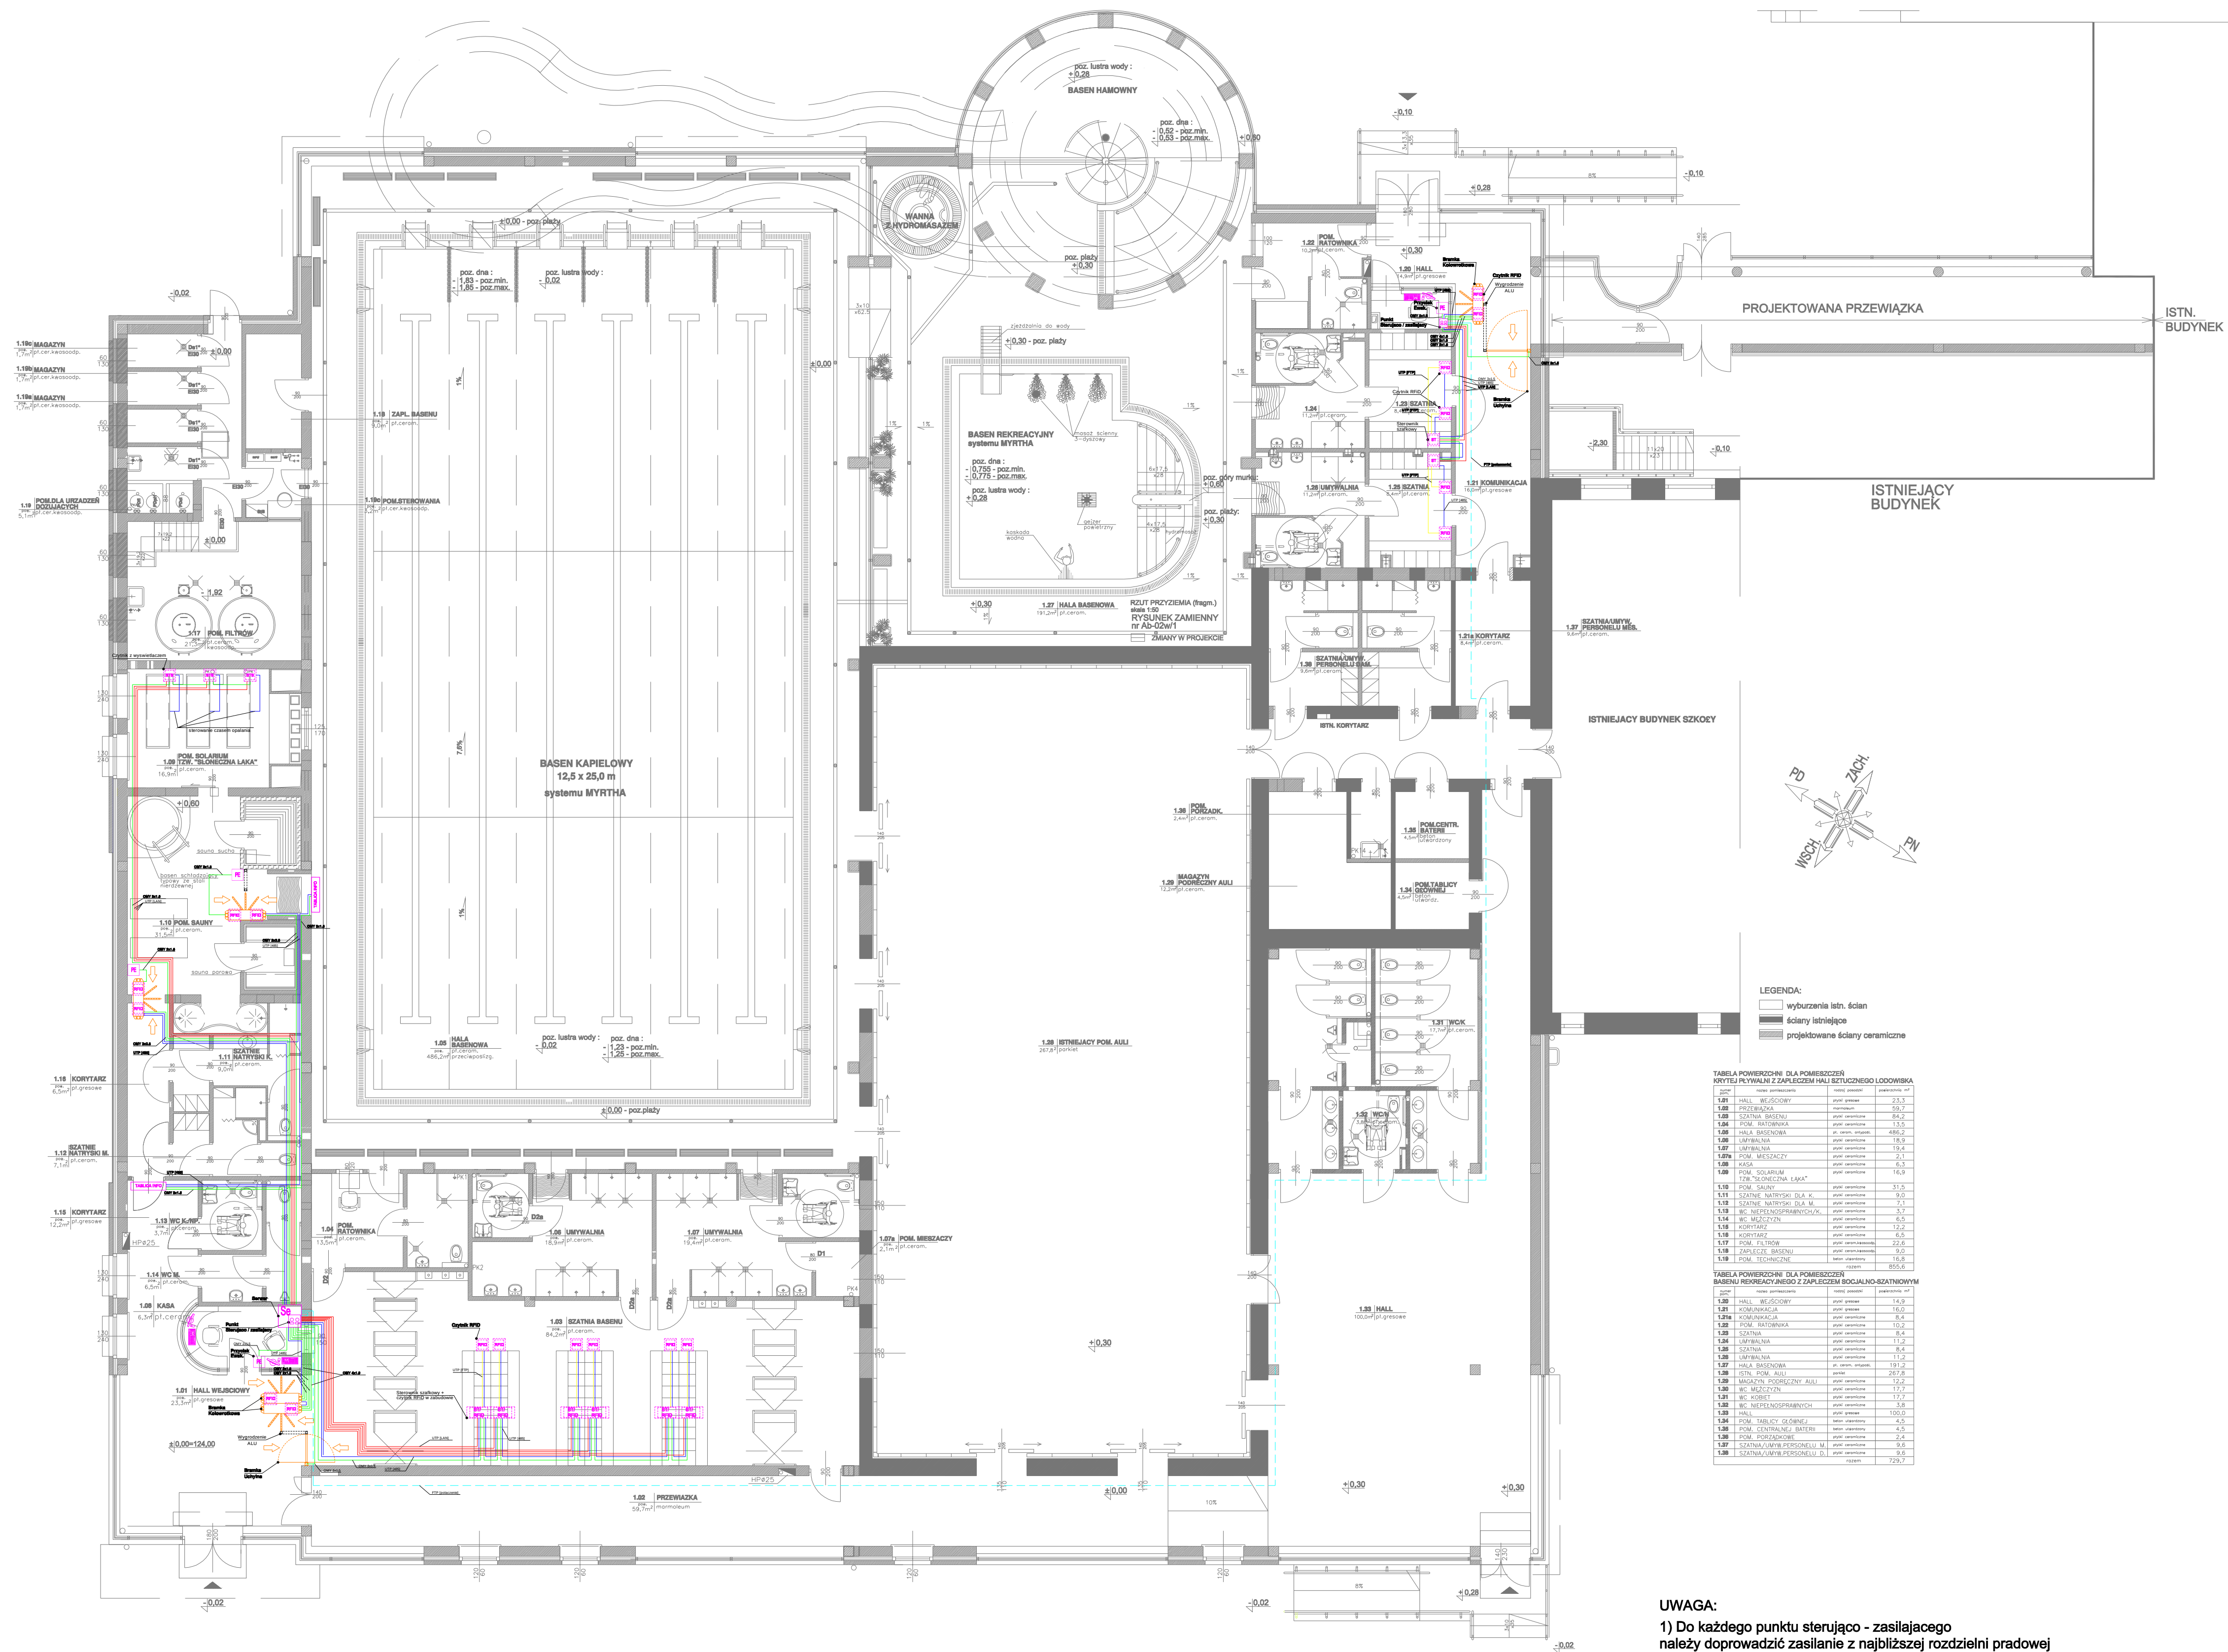

UWAGA:
1) Do każdego punktu sterująco - zasilającego należy doprowadzić zasilanie z najbliższej rozdzielni prądowej
2) W projekcie określono proponowanego producenta urządzeń, dopuszcza się zastosowanie zamienników, nie gorszych niż zaproponowano w projekcie, po akceptacji Projektanta i Inwestora.

- LEGENDA:
- Se Server
 - PSK Punkt sterująco - zasilający
 - PE Przycisk ewakuacji
 - RFID Czytnik RFID
 - ST Sterownik szafkowy
 - ST/RFID Sterownik szafkowy + czytnik RFID w zabudowie
 - TABLICA INFO Tablica informacyjna
 - STIS Czytnik z wyświetlaczem - obsługa solarium
 - Bramka kołowodowa
 - Bramka uchylna

- OKABLOWANIE:
- okablowanie łączące punkty kasowe z serwerem typu FTP
 - okablowanie zasilające typu OMV
 - okablowanie sterujące typu UTP [485]
 - okablowanie sterujące typu UTP [1an]
 - okablowanie sterujące typu UTP [ftp]

- LEGENDA:
- wyburzenie ścian
 - ściany istniejące
 - projektowane ściany ceramiczne

nr	nazwa pomieszczenia	rodzaj pomieszczenia	powierzchnia m ²
1.01	HALL WSTĘPCY	zest. pomieszczenia	23,3
1.02	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.03	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.04	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.05	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.06	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.07	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.08	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.09	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.10	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.11	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.12	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.13	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.14	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.15	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.16	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.17	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.18	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.19	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.20	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7

nr	nazwa pomieszczenia	rodzaj pomieszczenia	powierzchnia m ²
1.21	HALL WSTĘPCY	zest. pomieszczenia	14,3
1.22	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.23	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.24	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.25	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.26	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.27	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.28	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.29	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.30	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.31	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.32	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.33	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.34	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.35	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.36	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.37	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.38	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.39	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7
1.40	PODŁOŻYK	zest. pomieszczenia	10,7

0 1m 2m 3m 4m 5m

PROJEKT NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY BEZ ZGODY AUTORA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻ. TY. SOFT SP. Z O.O.

TT SOFT SP. Z O.O.
35-105 RZESZÓW, UL. PRZEMYSŁOWA 9A
TEL. 171 854 78 87, FAX. 171 854 78 75

BUDOWA: KRYTA RYŻNALNA Z ZAPLECEM
BĄSEK REKREACYJNY Z ZAPLECEM
SOLARIUM-SPALNIA WRAZ Z ZAGRODOWANIEM
TERENU W RAMACH MAZOWIECKIEGO CENTRUM
SPORTU ŻWIWOTY-KOMPLEKS CHORZELE

INWESTOR: POWIAT PRZASNYSKI
UL. ŚW. ST. KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ

OPRACOWAŁ I KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ I AUTOR
OPRACOWAŁ II KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ II AUTOR
OPRACOWAŁ III KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ III AUTOR
OPRACOWAŁ IV KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ IV AUTOR
OPRACOWAŁ V KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ V AUTOR
OPRACOWAŁ VI KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ VI AUTOR
OPRACOWAŁ VII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ VII AUTOR
OPRACOWAŁ VIII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ VIII AUTOR
OPRACOWAŁ IX KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ IX AUTOR
OPRACOWAŁ X KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ X AUTOR
OPRACOWAŁ XI KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XI AUTOR
OPRACOWAŁ XII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XII AUTOR
OPRACOWAŁ XIII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XIII AUTOR
OPRACOWAŁ XIV KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XIV AUTOR
OPRACOWAŁ XV KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XV AUTOR
OPRACOWAŁ XVI KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XVI AUTOR
OPRACOWAŁ XVII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XVII AUTOR
OPRACOWAŁ XVIII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XVIII AUTOR
OPRACOWAŁ XIX KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XIX AUTOR
OPRACOWAŁ XX KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XX AUTOR
OPRACOWAŁ XXI KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXI AUTOR
OPRACOWAŁ XXII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXII AUTOR
OPRACOWAŁ XXIII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXIII AUTOR
OPRACOWAŁ XXIV KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXIV AUTOR
OPRACOWAŁ XXV KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXV AUTOR
OPRACOWAŁ XXVI KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXVI AUTOR
OPRACOWAŁ XXVII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXVII AUTOR
OPRACOWAŁ XXVIII KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXVIII AUTOR
OPRACOWAŁ XXIX KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXIX AUTOR
OPRACOWAŁ XXX KONSTRUKTOR	PROJEKTOWAŁ XXX AUTOR

RYBUNEK
REZULTATY INSTALACJI WYKONAWCZO

NK RYB.	DATA	SKALA
EBOK_00	STYCZEŃ 2012	