


Pompownia deszczowa PD1

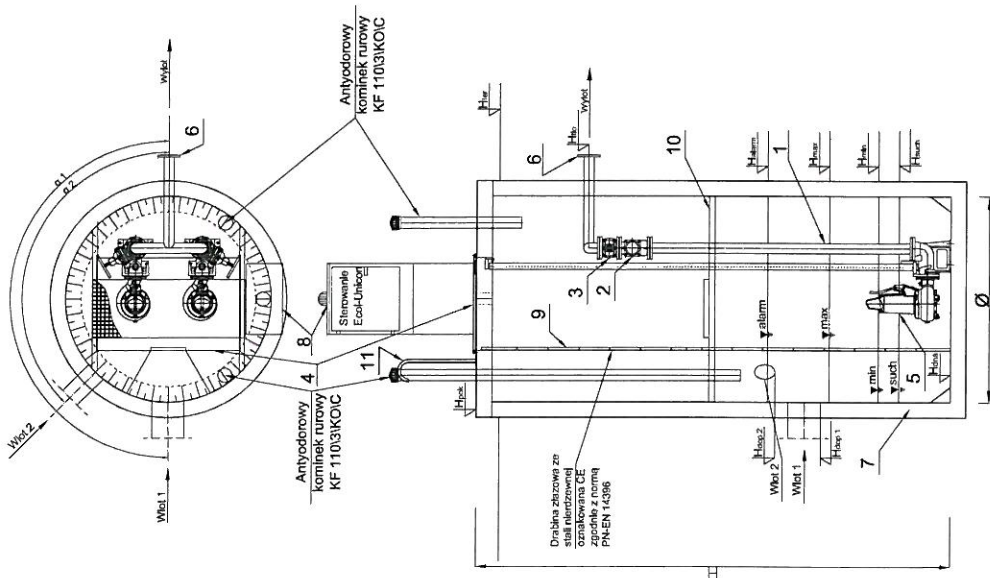

Nazwa elementu		szt.	mb.
1	Otoczenie DN150	2	
2	Zawór kulowy zwrotny DN150	2	
3	Zasława DN150	2	
4	Przyrząd wlotowy 1320x1820 - stal 1.4301	1	
5	Pompa ABS XFP 100E-VX PES0/4 P1= 9,9 kW P2= 9 kW In= 18,1 A	2	
6	Kolektor normowy DN150	1	
7	Zbiornik Beiton C35/45 Ø2500 mm H=6,6 m	1	
8	Szafa sterownicza	1	
9	Drabina do dachu - stal 1.4307, oznakowana CE	1	
10	Przejście złączone - stal 1.4301	1	
11		2	
12		1	

PE 100 SDR 17 PN 10 (200x176,2) L=153,12m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	H _{max}	124,37
2	H _{min}	124,15
3	H ₀	122,37
4	H _{max} 0,315	118,74
5	H _{max} 0	-
6	H _{max} 0	-
7	H _{max} 0	119,07
8	H _{max} 0	118,77
9	H _{min}	118,27
10	H _{max}	118,17
11	H _{max}	117,77

Pompownie należy posadowić na podspocyie cementowo piaskowej gr 20cm zagęszczonej do stopnia zagęszczenia Is=0,98

Nazwa inwestycji		Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Chorzele	
Zakres		-	
Zamawiacz		 Powiat Przasnyski ul. Św. Sł. Kostki 5 06-300 Przasnysz	
Konsorcjum		 Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 10 06-300 Przasnysz	
Funkcja		Imię i Nazwisko	
Projektant		Tomasz Lis	
Sprawdzący		Henryk Tarnowski	
Asystent		Agnieszka Lis	
Asystent		Krzysztof Mamczarek	
Faza		Projekt Wykonawczy	
Branża		Sanitarna	
Tytuł rysunku		Schemat pompowni deszczowej DP1	
Data		01-03-2015	
Skala		SCHEMAT	
Numer rys.		D12	