

240


SC

OZNACZENIA:


- 1 - rura PP SN 8 kN/m, lub równoważna wg PN-EN 13476-1 oraz AT IB DiM i COB- RTI
- 2, 2' - obsypka zasadnicza i górna z piasku grubego lub średniego zagęszczona do 98% w skali SPD, przy rurze 95% SP układać symetrycznie, po obu stronach rury, warstwami o grubości nie większej niż 0,2m, zwracając szczególną uwagę zagęszczenie w strefie podparcia rury tak aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczania stosować lekki wibrator masie do 100kg. Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można gdy nad rurą gruntu o grubości co najmniej 0,3m.
- 3 - podsypkę grubości 5cm wykonać z piasku grubego lub średniego niezagęszczanego.
- 4 - podsypka grubości 10cm z piasku grubego lub średniego zagęszczona do $I_s = 0,98$ wg SPP.
- 5 - liniowa i punktowa obudowa wykopu
- 6 - zasypka wykopu gruntem rodzimym z dodatkiem piasku zagęszczanego do $I_s = 0,98$ wg SPP, 1-1,2m pod konstrukcją zagęszczenie zasypki do 1,0 wg SPP.
- 7 - podsypka piaskowa grubości 20cm z piasku grubego lub średniego zagęszczona do $I_s = 98\%$ SPD

PŁYTY WYKOPOWE


PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM

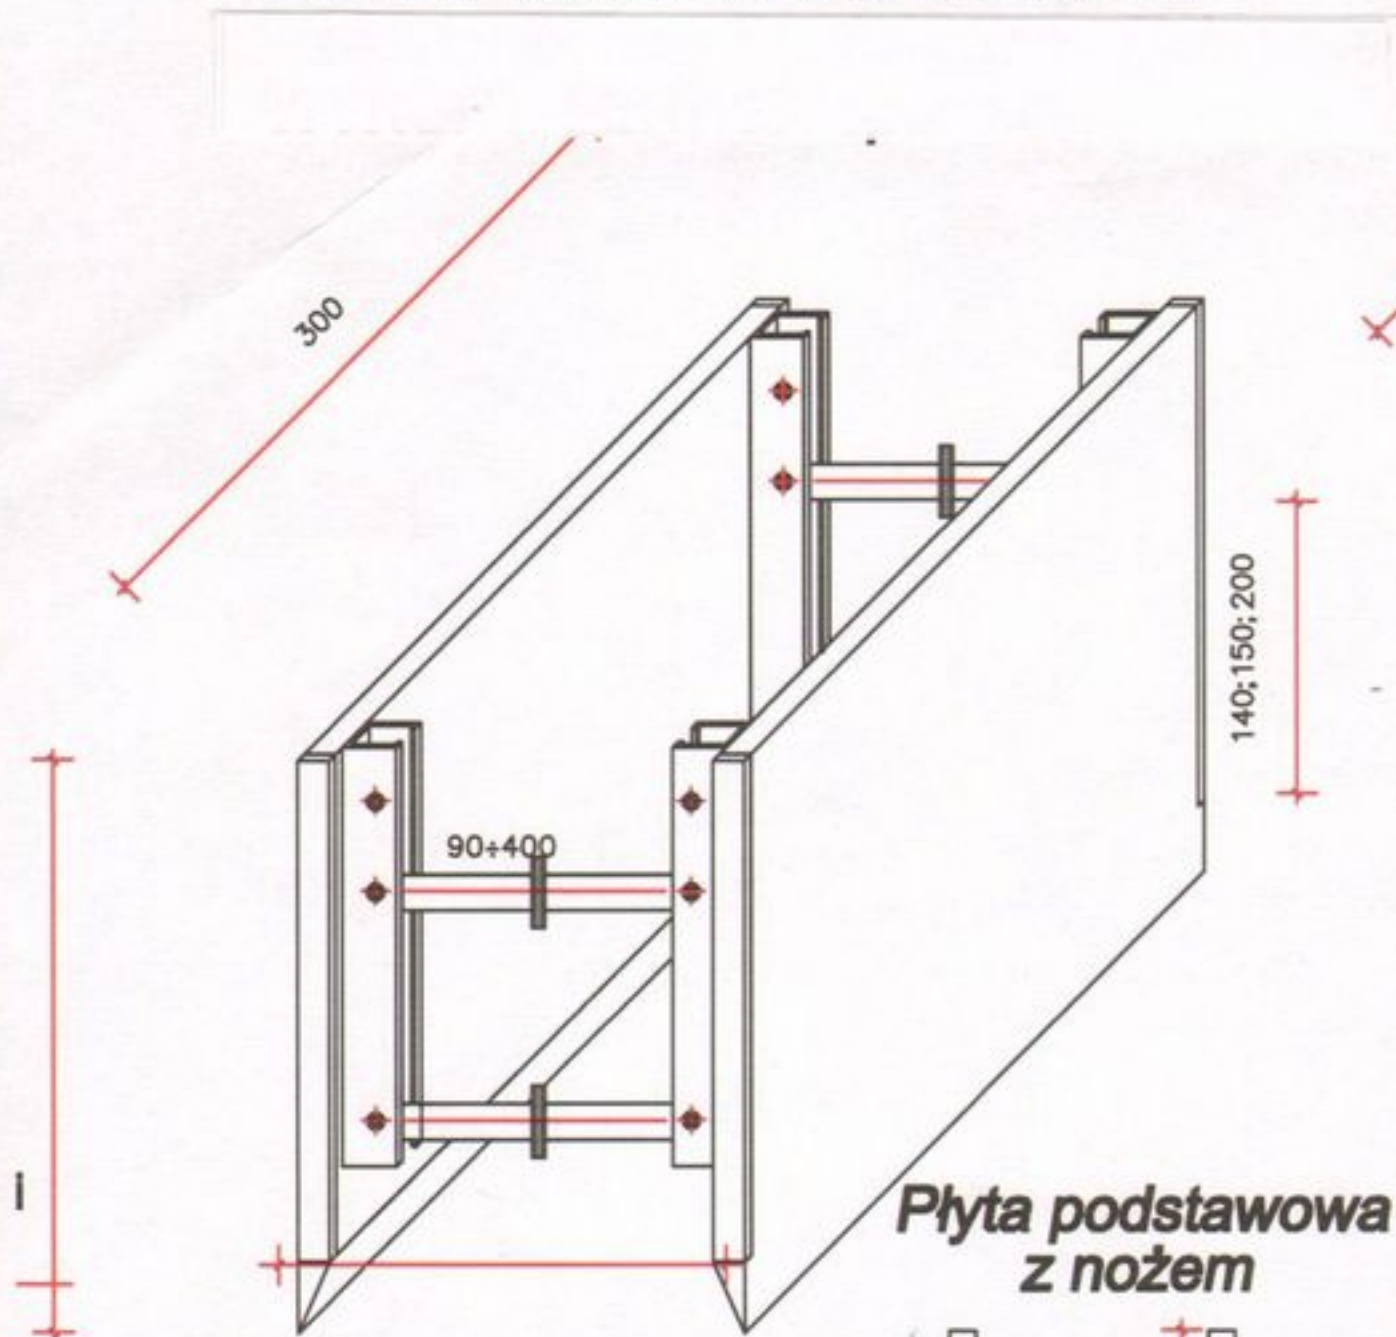




PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA

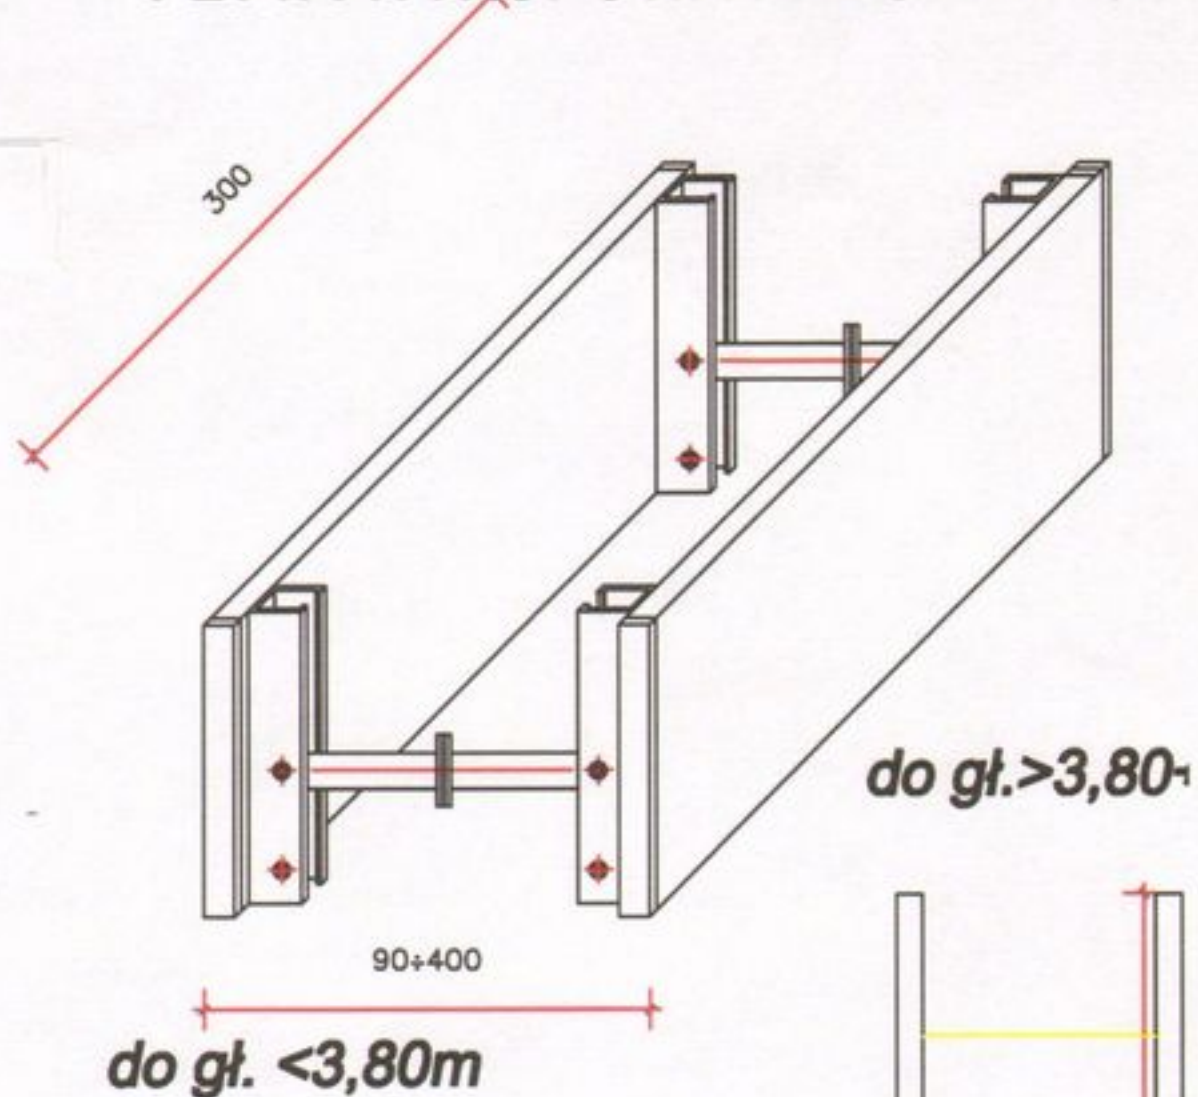

Płyta nadstawkowa

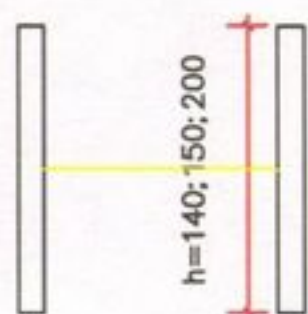

Płyta podstawowa z nożem

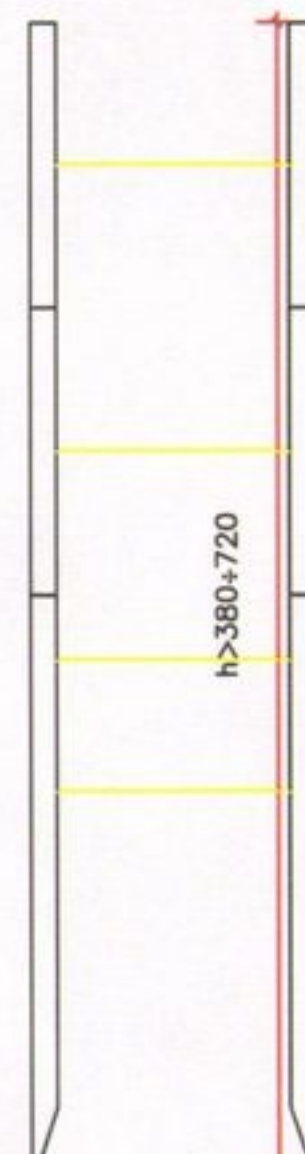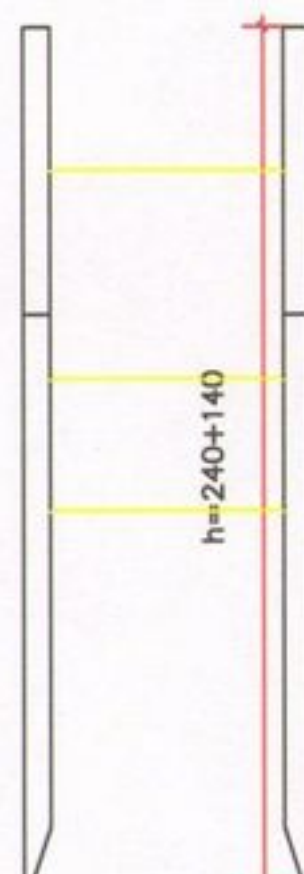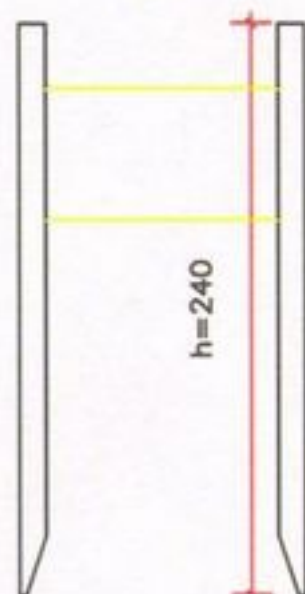

SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

D. Obsypkę należy
na jej staranne
w płaszczyznach o
rę ułożono warstwę

ję ulicy,

INWESTOR:	Powiat Przasnyski 06-300 Przasnysz ul. Św. St. Kostki	Projektant:	mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Nr uprawnień: Cie 4/81 w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOW. MARZEC 2012
ZADANIE:	Przebudowa drogi DP3213W Przasnysz–Kobyłki –Brzeski Kotłok	Asystent projektanta:	mgr inż. Mariusz Wilkowski	SKALA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Miasto Przasnysz w drodze DP3213W Przasnysz–Kobyłki –Brzeski Kotłok	Sprawdzający:	mgr inż. Mateusz Milewski Nr uprawnień: MAZ/15/2572/02	NUMER RYSUNKU 25
NAZWA RYSUNKU:	Przekrój wykopu			