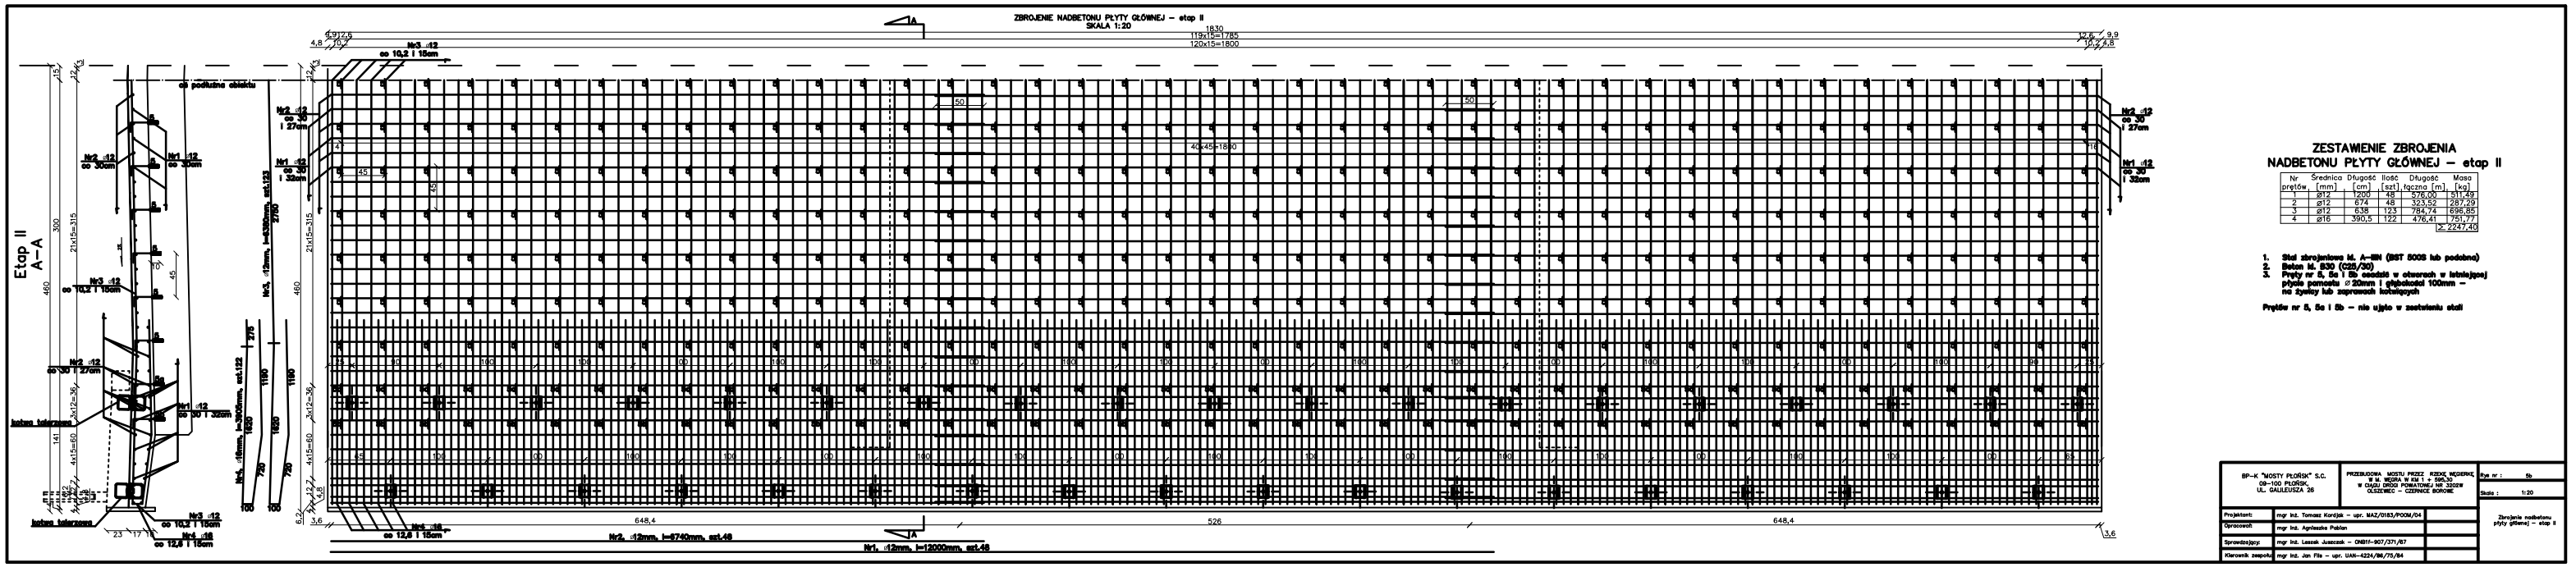


## ZESTAWIENIE ZBROJENIA NADBETONU PŁYTY GŁÓWNEJ – etap II

| Nr prętów | Średnica (mm) | Długość (cm) | Ilość (szt.) | Długość łączna (m) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø12 | 1200 | 48 | 576,00 | 511,49 |
| 2 | ø12 | 674 | 48 | 323,52 | 287,29 |
| 3 | ø12 | 638 | 123 | 784,74 | 696,85 |
| 4 | ø16 | 390,5 | 122 | 476,41 | 751,77 |
| | | | | Σ: | 2247,40 |

Uwagi:
1. Stal zbrojeniowa kl. A-IIIN (BSt 500S lub podobna)
2. Beton kl. B30 (C25/30)
3. Pręty nr 5, 5a i 5b zawarte w otworach w istniejącej płycie pomostu ∅20mm i głębokości 100mm – na żywicy lub zaprawach kotwiących

Prętów nr 5, 5a i 5b – nie ujęto w zestawieniu stali

| | | | |
|---|---|---|---|
| BP–K "MOSTY PŁOŃSK" S.C. 09–100 PŁOŃSK, UL. GALILEUSZA 26 | PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ MIENIĘ W M. WOLA–1 KM 1+ 560,70 W CIĄGU DRÓG POWIATOWEJ NR 3002R W OLSZEWKU – CZERNICE BORowe | | Rys nr 1 5b |
| | | | Skala : 1:20 |
| Projektant: | mgr inż. Tomasz Kordjak – upr. MAZ/0183/POOM/04 | | Zbrojenie nadbetonu płyty głównej – etap II |
| Opracował: | mgr inż. Agnieszka Pabian | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Leszek Juszczak – ONBI–907/371/87 | | |
| Kierownik zespołu: | mgr inż. Jan Fita – upr. UAN–4324/96/75/84 | | |