

[illegible]


Legenda:

- projektowany kabel światłowodowy
- projektowany kabel telefoniczny
- opis instalacji



	złącze kablowe rozgałęźne
	słupek kablowy rozdzielczy SR
	rezerva kablowa

[illegible]


Schemat elektryczny stacji

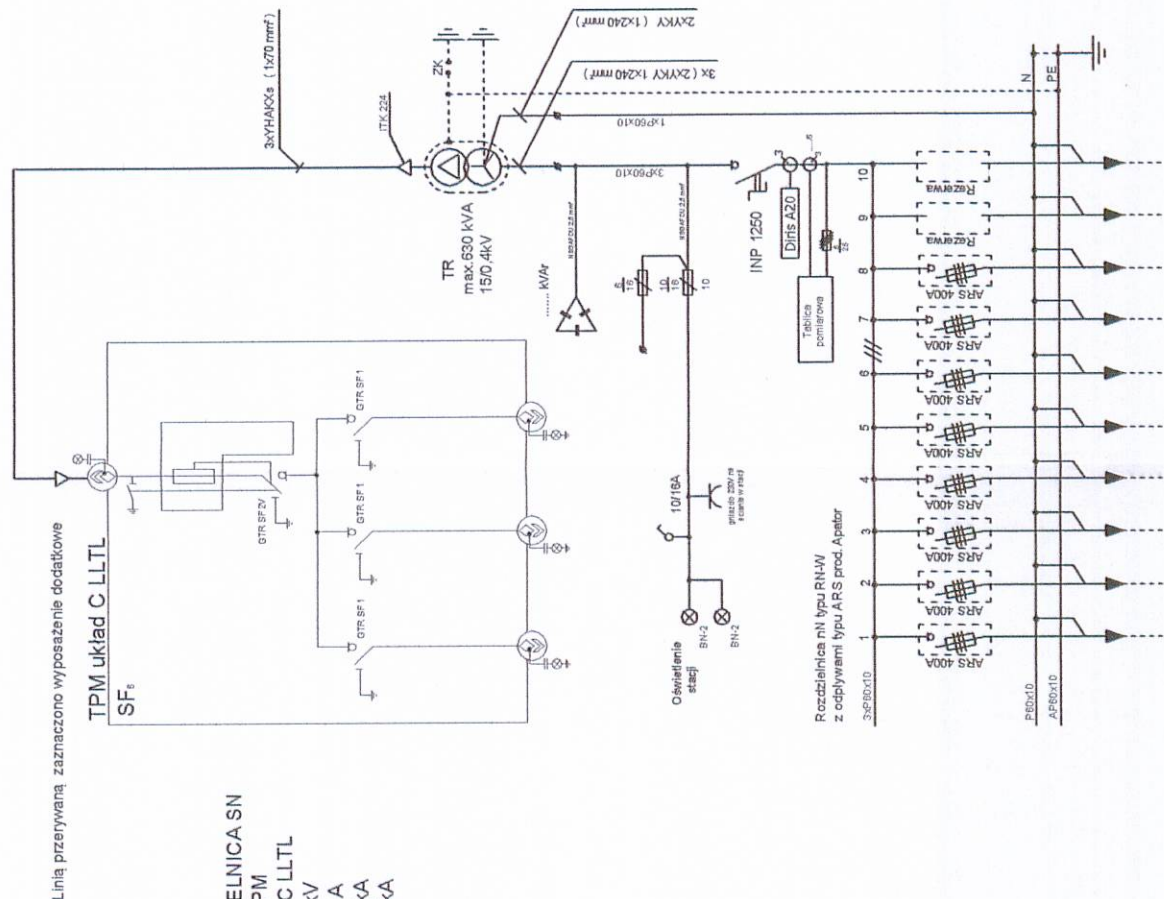


Rozdzielnia SN typ TP-M

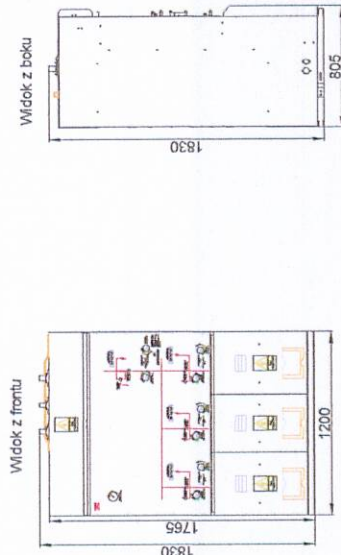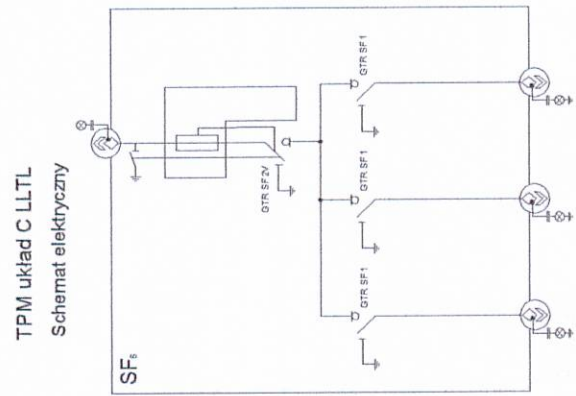


Posadowienie stacji

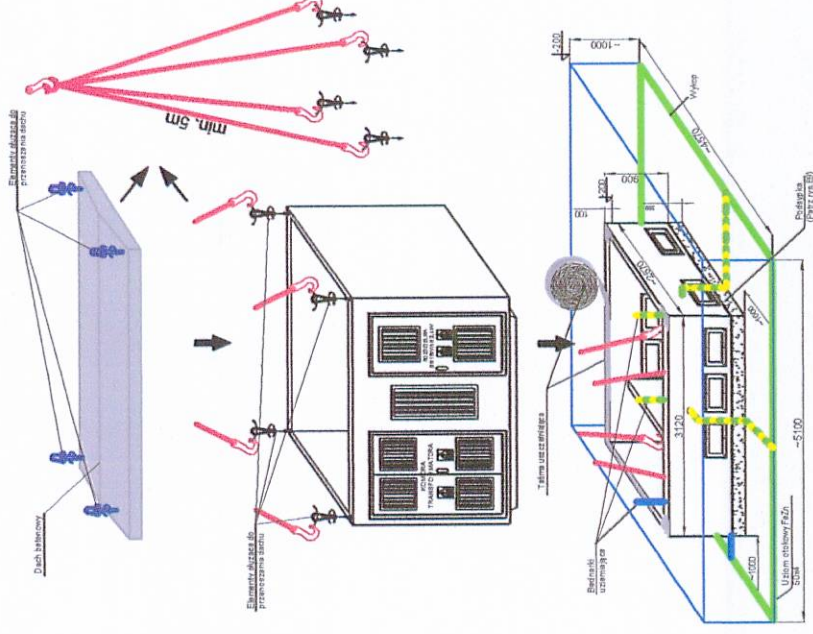


Instalacja uziemiająca stacji

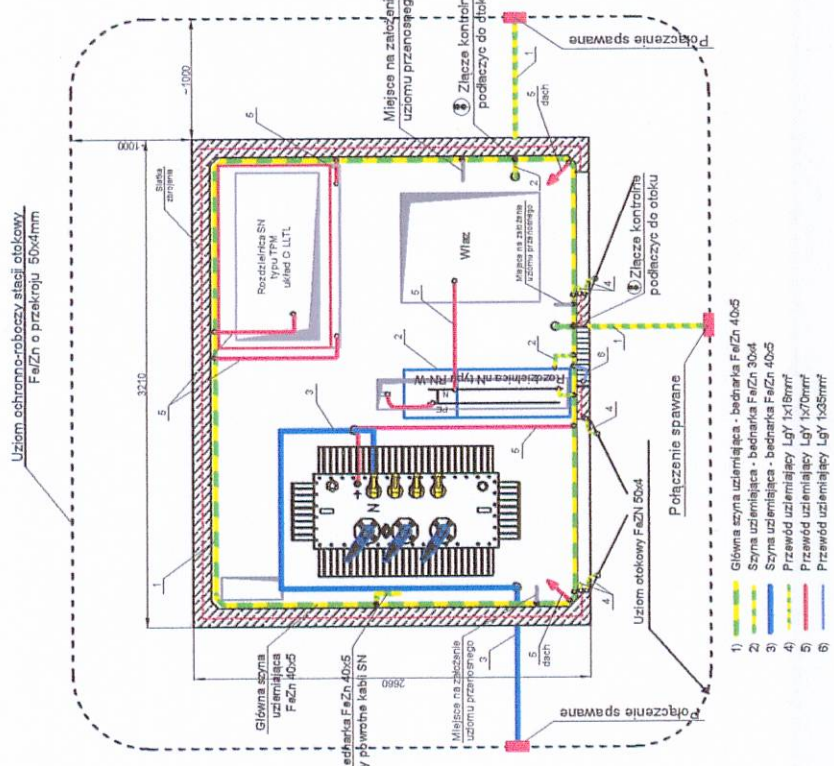



Widok z góry

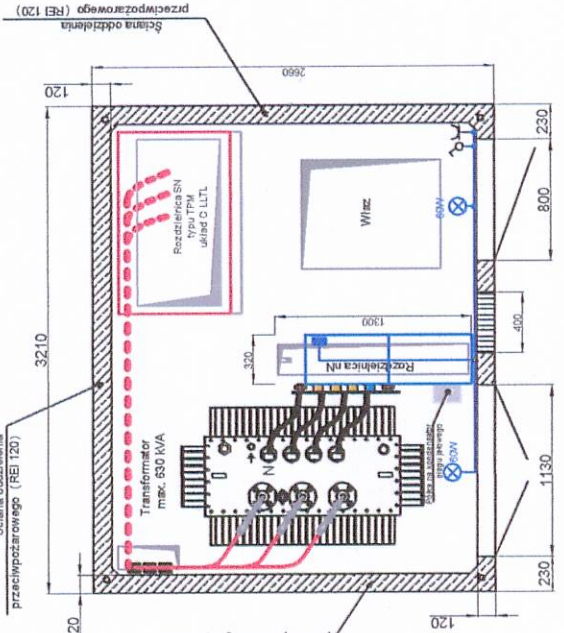


Fundament stacji

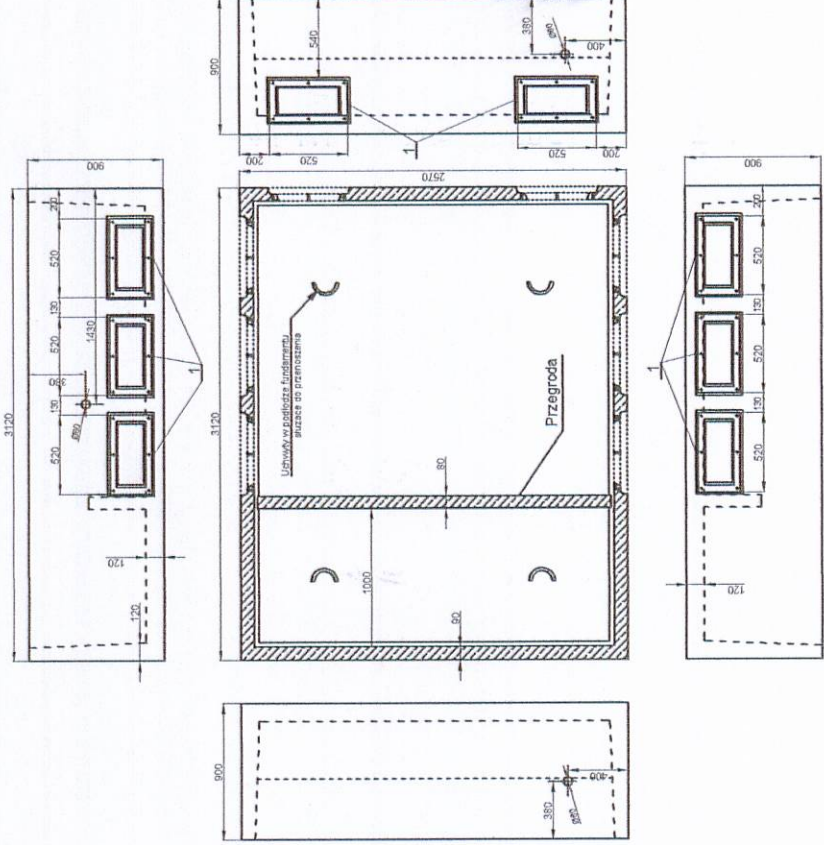


Rozdzielnia nN typ RN-W

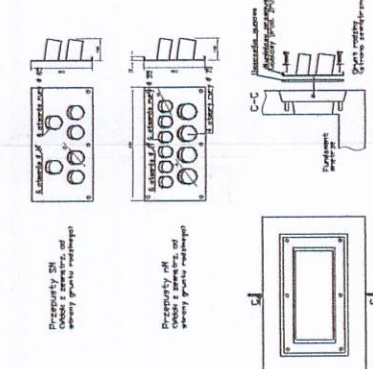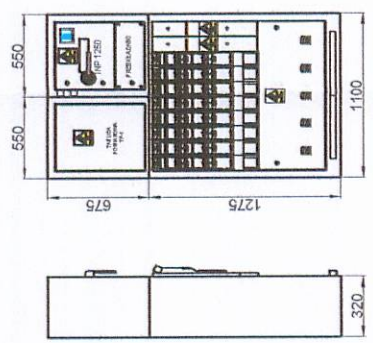


Rodzaje i sposób montażu przepustów SN i nN

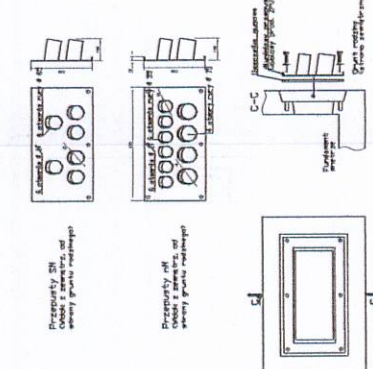

POSADOWIENIE STACJI MRw-b W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH 1:25

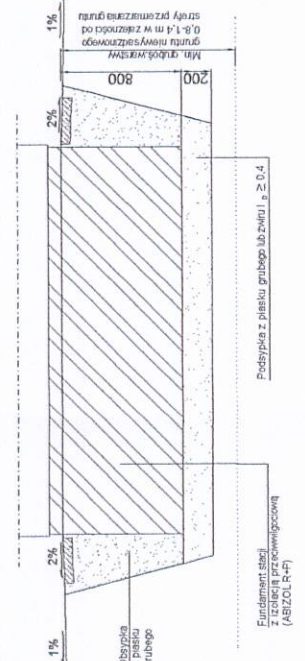


POSADOWIENIE STACJI MRw-b W GRUNTACH WYSADZINOWYCH 1:25

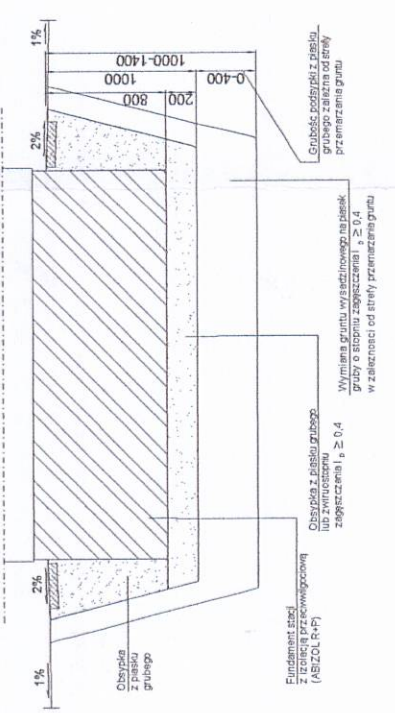


NAZWA INWESTYCJI		Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej	
ZAKRES		PSG Chorzele	
ZAMAWIAJĄCY		Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz	
KONSORCJUM		Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.	
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	Tomasz Matusiak	do wykonania	
WYKONAWCA	Henryk Klimkowski	do wykonania	
SPRZĄDZAJĄCY	Tomasz Marchwacki	do wykonania	
Projekt Wykonawczy			
Elektryczna			
Detal wykonania stacji trafo			
DATA	01-03-2015	SKALA	1:50
NUMER RYS.		NUMER ARCH.	18


Widok z góry

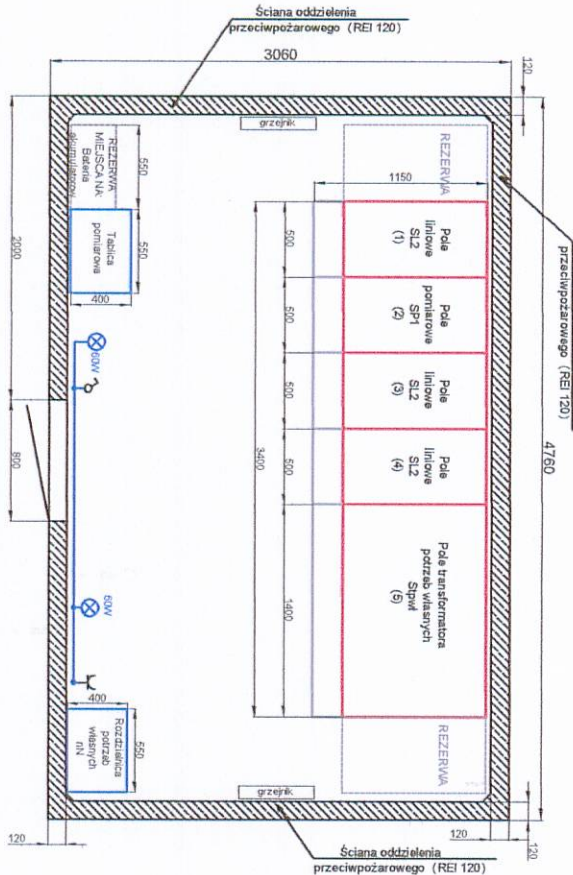


Elewacja rozdzielni SN

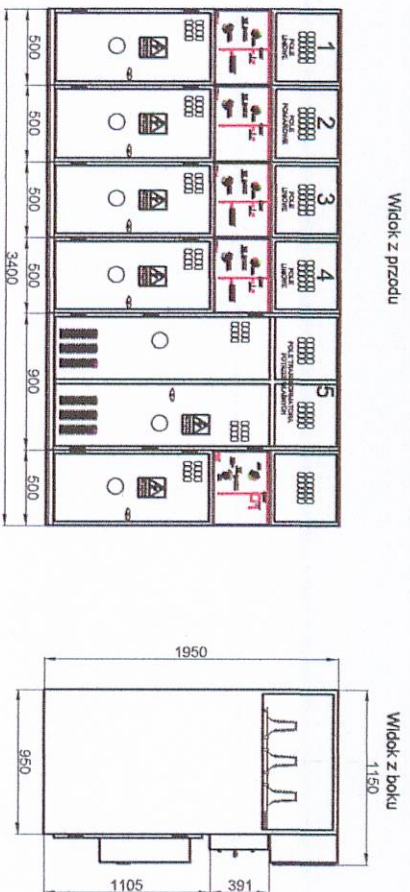


Rozmieszczenie otworów technologicznych w podłodze stacji

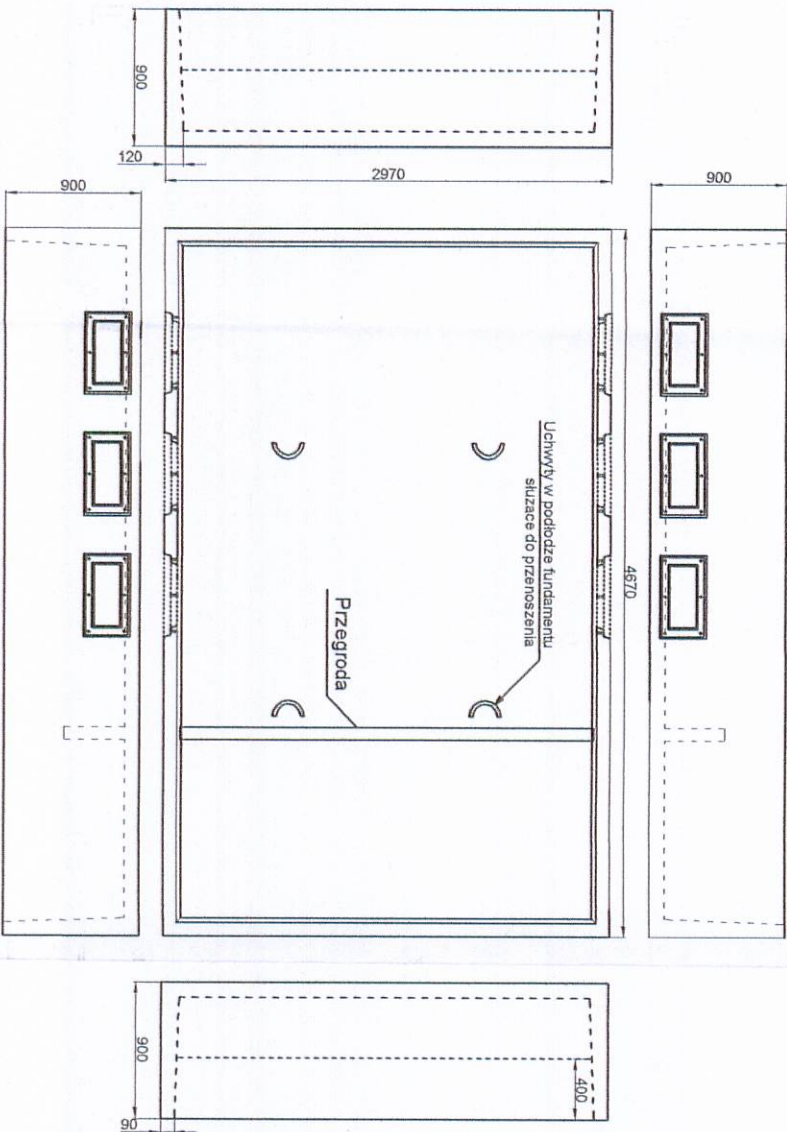


Posadowienie stacji

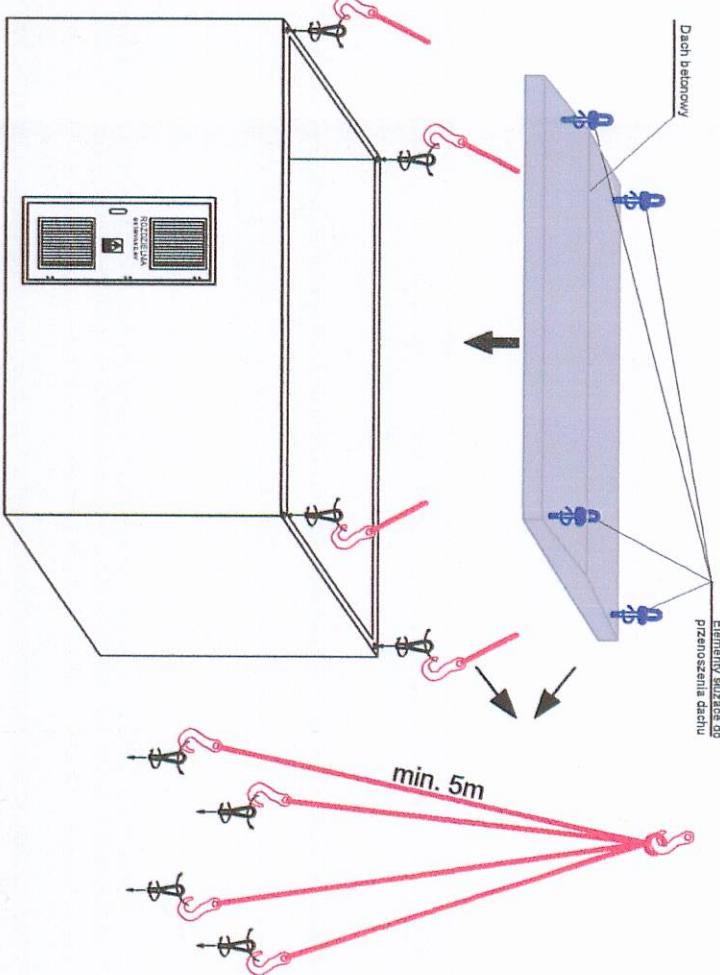


Instalacja uziemiająca stacje

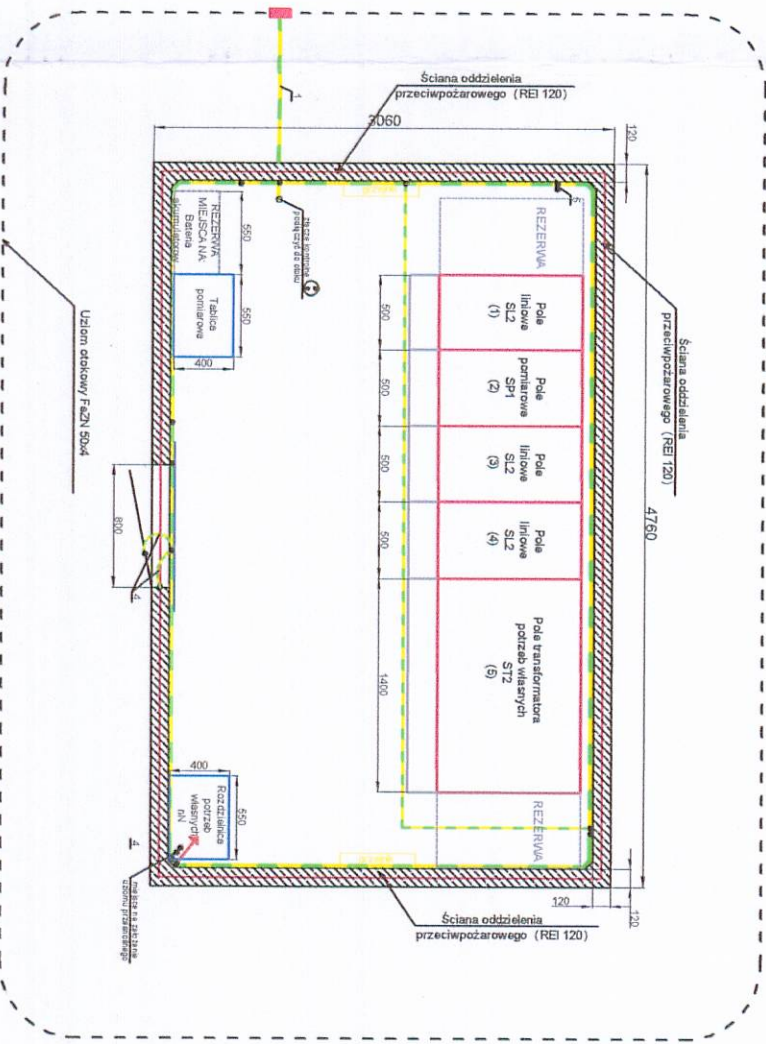


Schemat rozdzielni SN

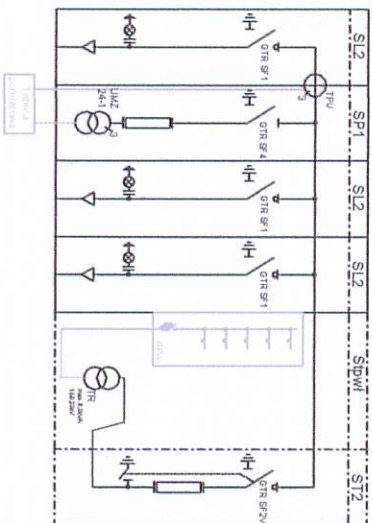


Rodzaje i sposób montażu przepustów SN i nN

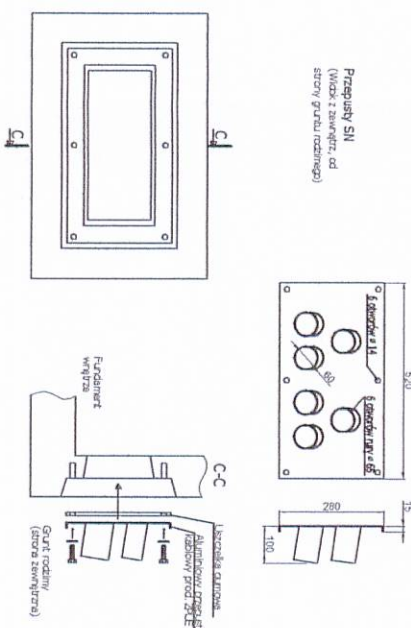

POSADOWIENIE STACJI MRw-b W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH 1:25

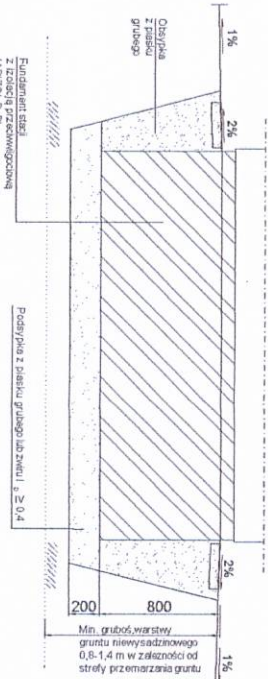

POSADOWIENIE STACJI MRw-b W GRUNTACH WYSADZINOWYCH 1:25

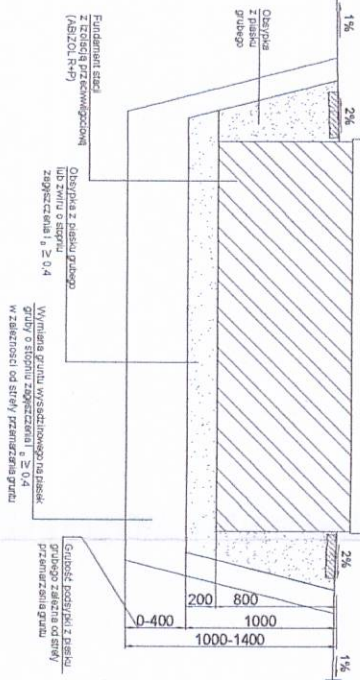

- 1) Główna szyna uziemiająca - badnarka Fe/Zn 40x5
- 2) Szyna uziemiająca - badnarka Fe/Zn 30x4
- 3) Szyna uziemiająca - badnarka Fe/Zn 40x5
- 4) Przewód uziemiający LgY 1x16mm²
- 5) Przewód uziemiający LgY 1x70mm²
- 6) Przewód uziemiający LgY 1x35mm²

Nazwa inwestycji
Uzbrojenie Przasnyskiej Streły Gospodarczej
PSG Chorozele

Zakres

Zamawiający:
Powiat Przasnyski
ul. Św. St. Koski 5
06-300 Przasnysz





KONSORCJUM
M&Z Architektura
ul. Młodych 8/10
87-800 Włocławek tel. 54 235 42 80


Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

Funkcja	Imię i Nazwisko	Umowa	Podpis
Projektant	Tomasz Matusiak	do projektowania	[Podpis]
Wykonawca	Henryk Klimkowski	w zakresie	[Podpis]
Inżynier	Tomasz Marchwicki	do nadzoru	[Podpis]

Projekt Wykonawcy
Elektryczna



DATA: 01-03-2015	SKALA: 1:50	NAZWA PUNKTU:	NUMER ARCH:	NUMER RYS.: 19
------------------	-------------	---------------	-------------	----------------

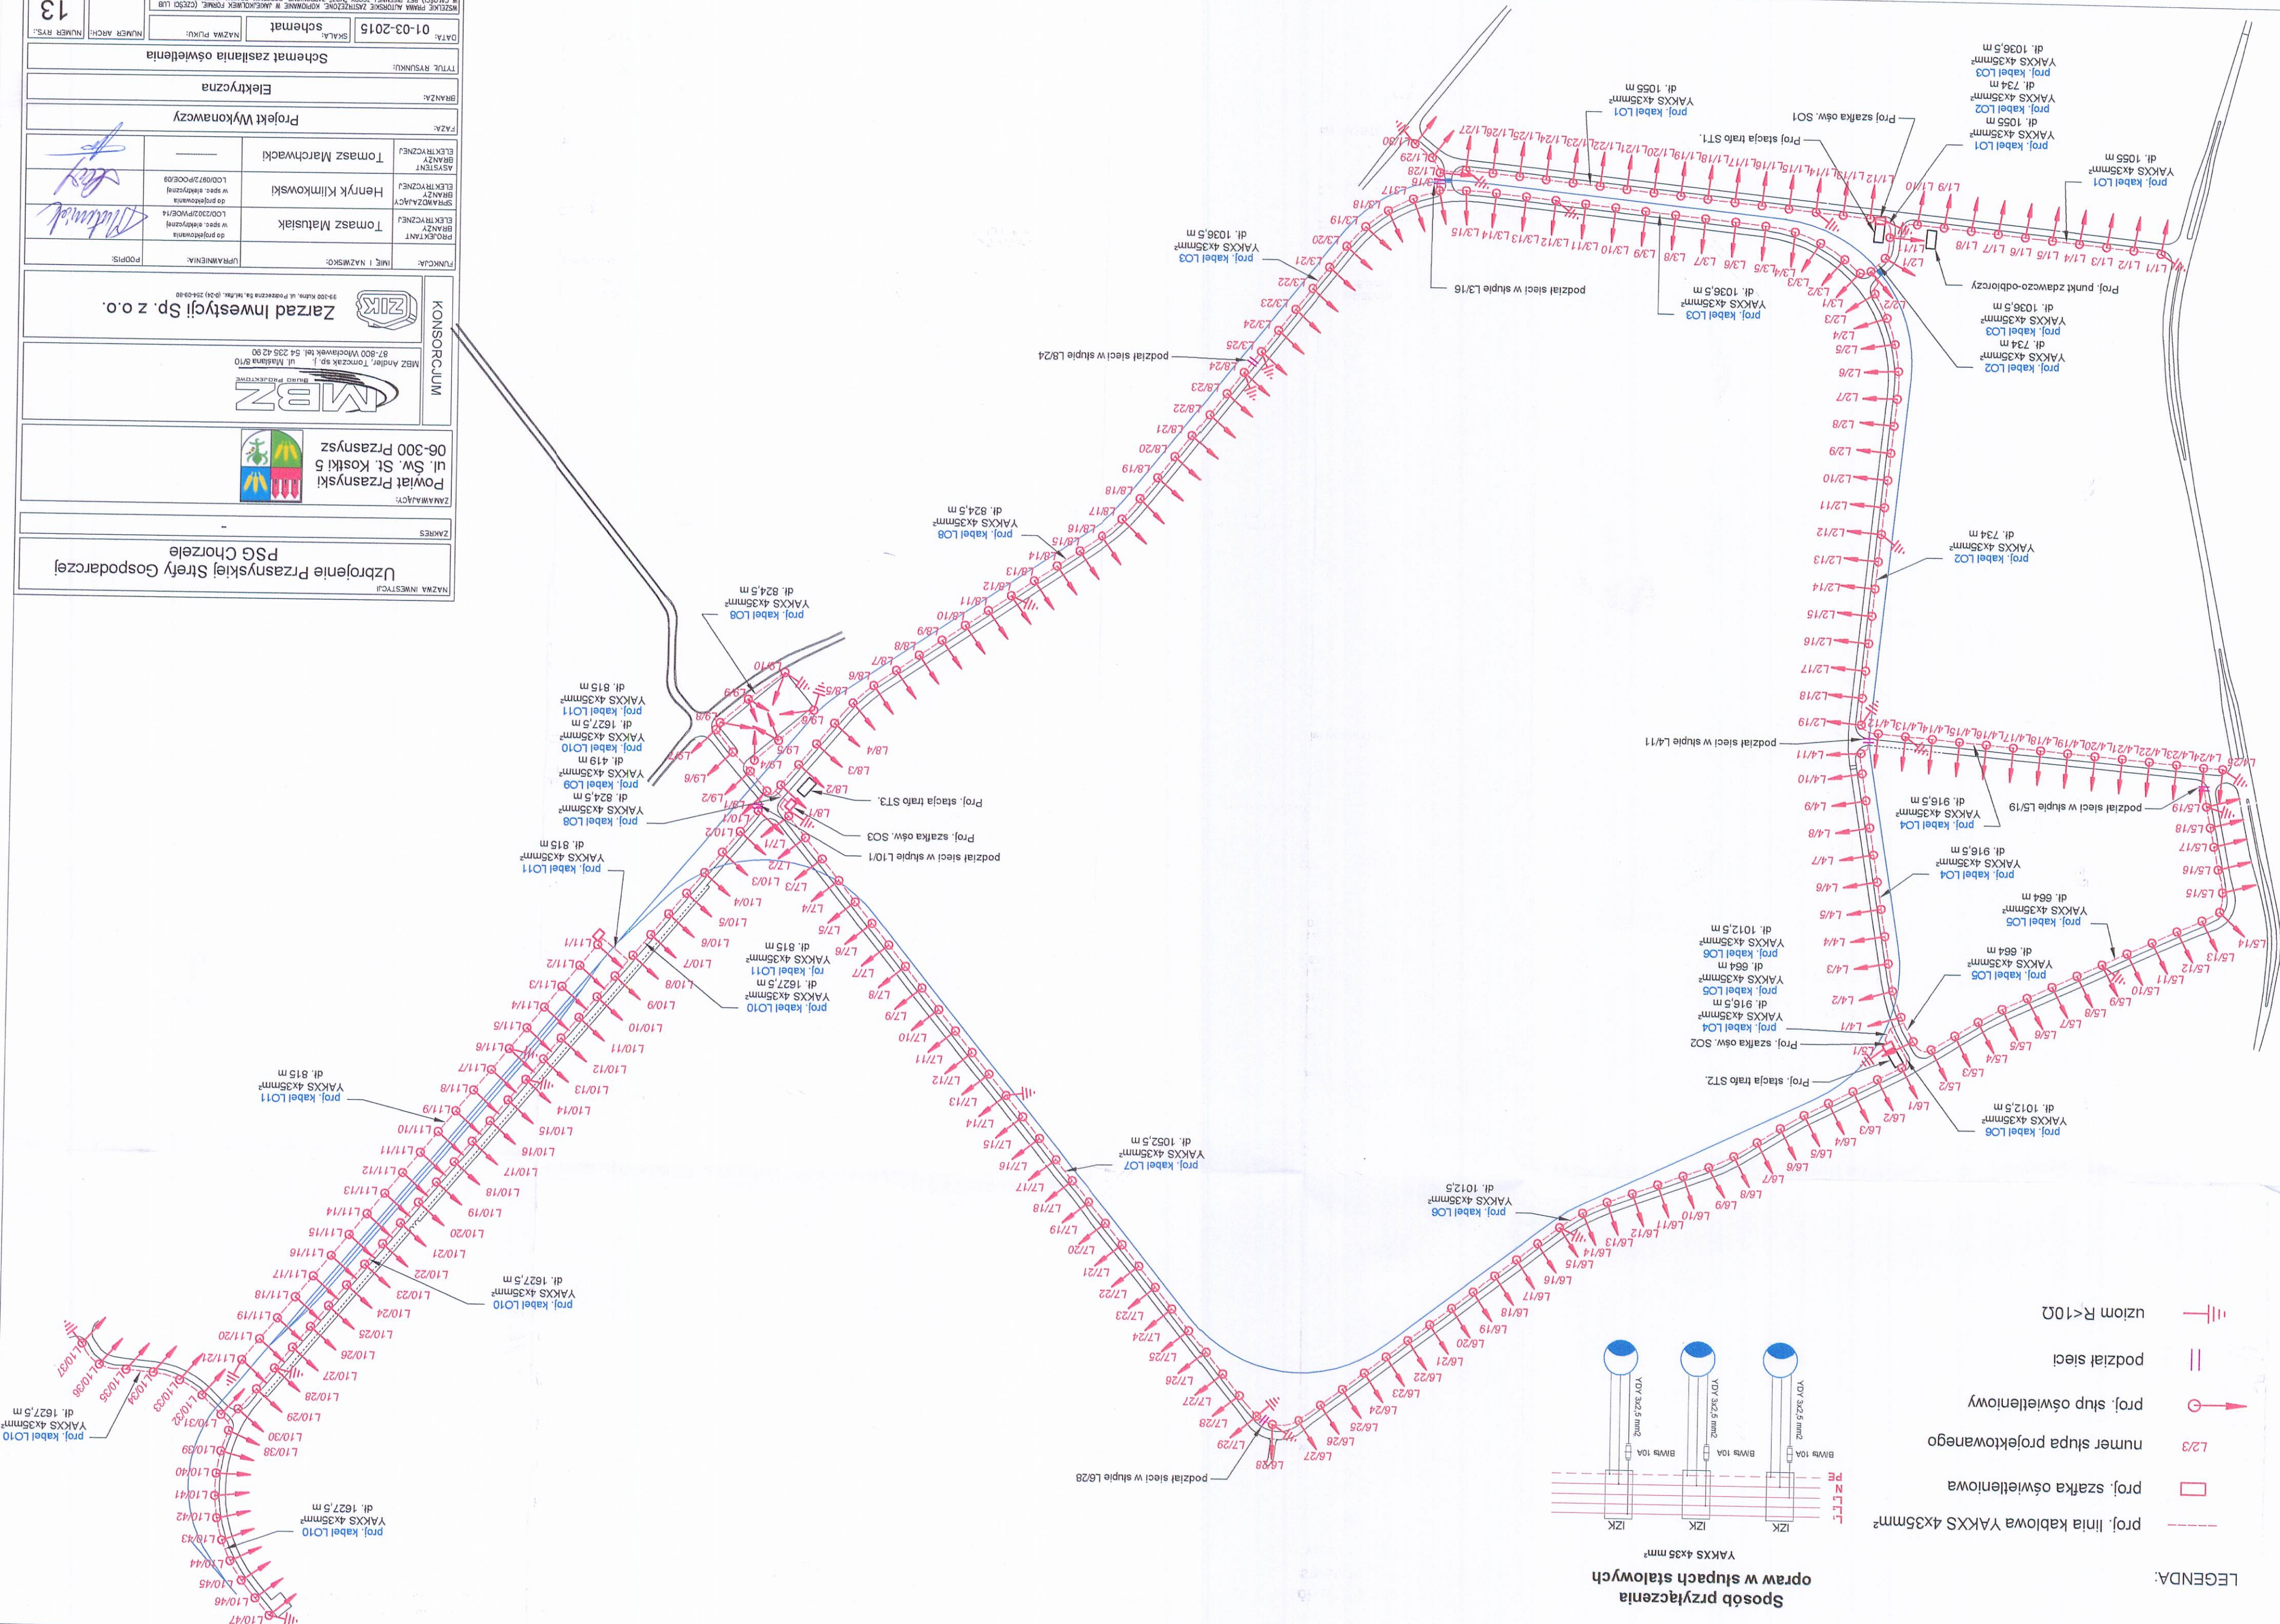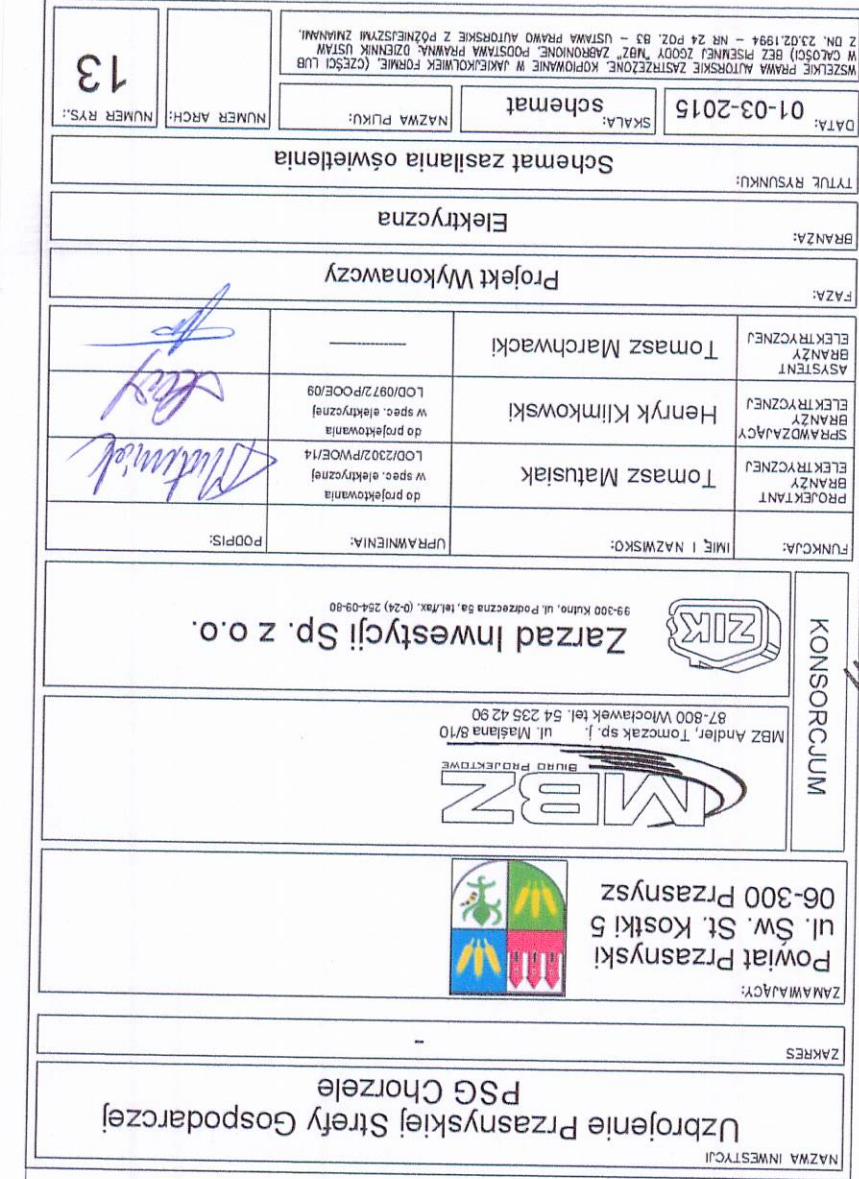

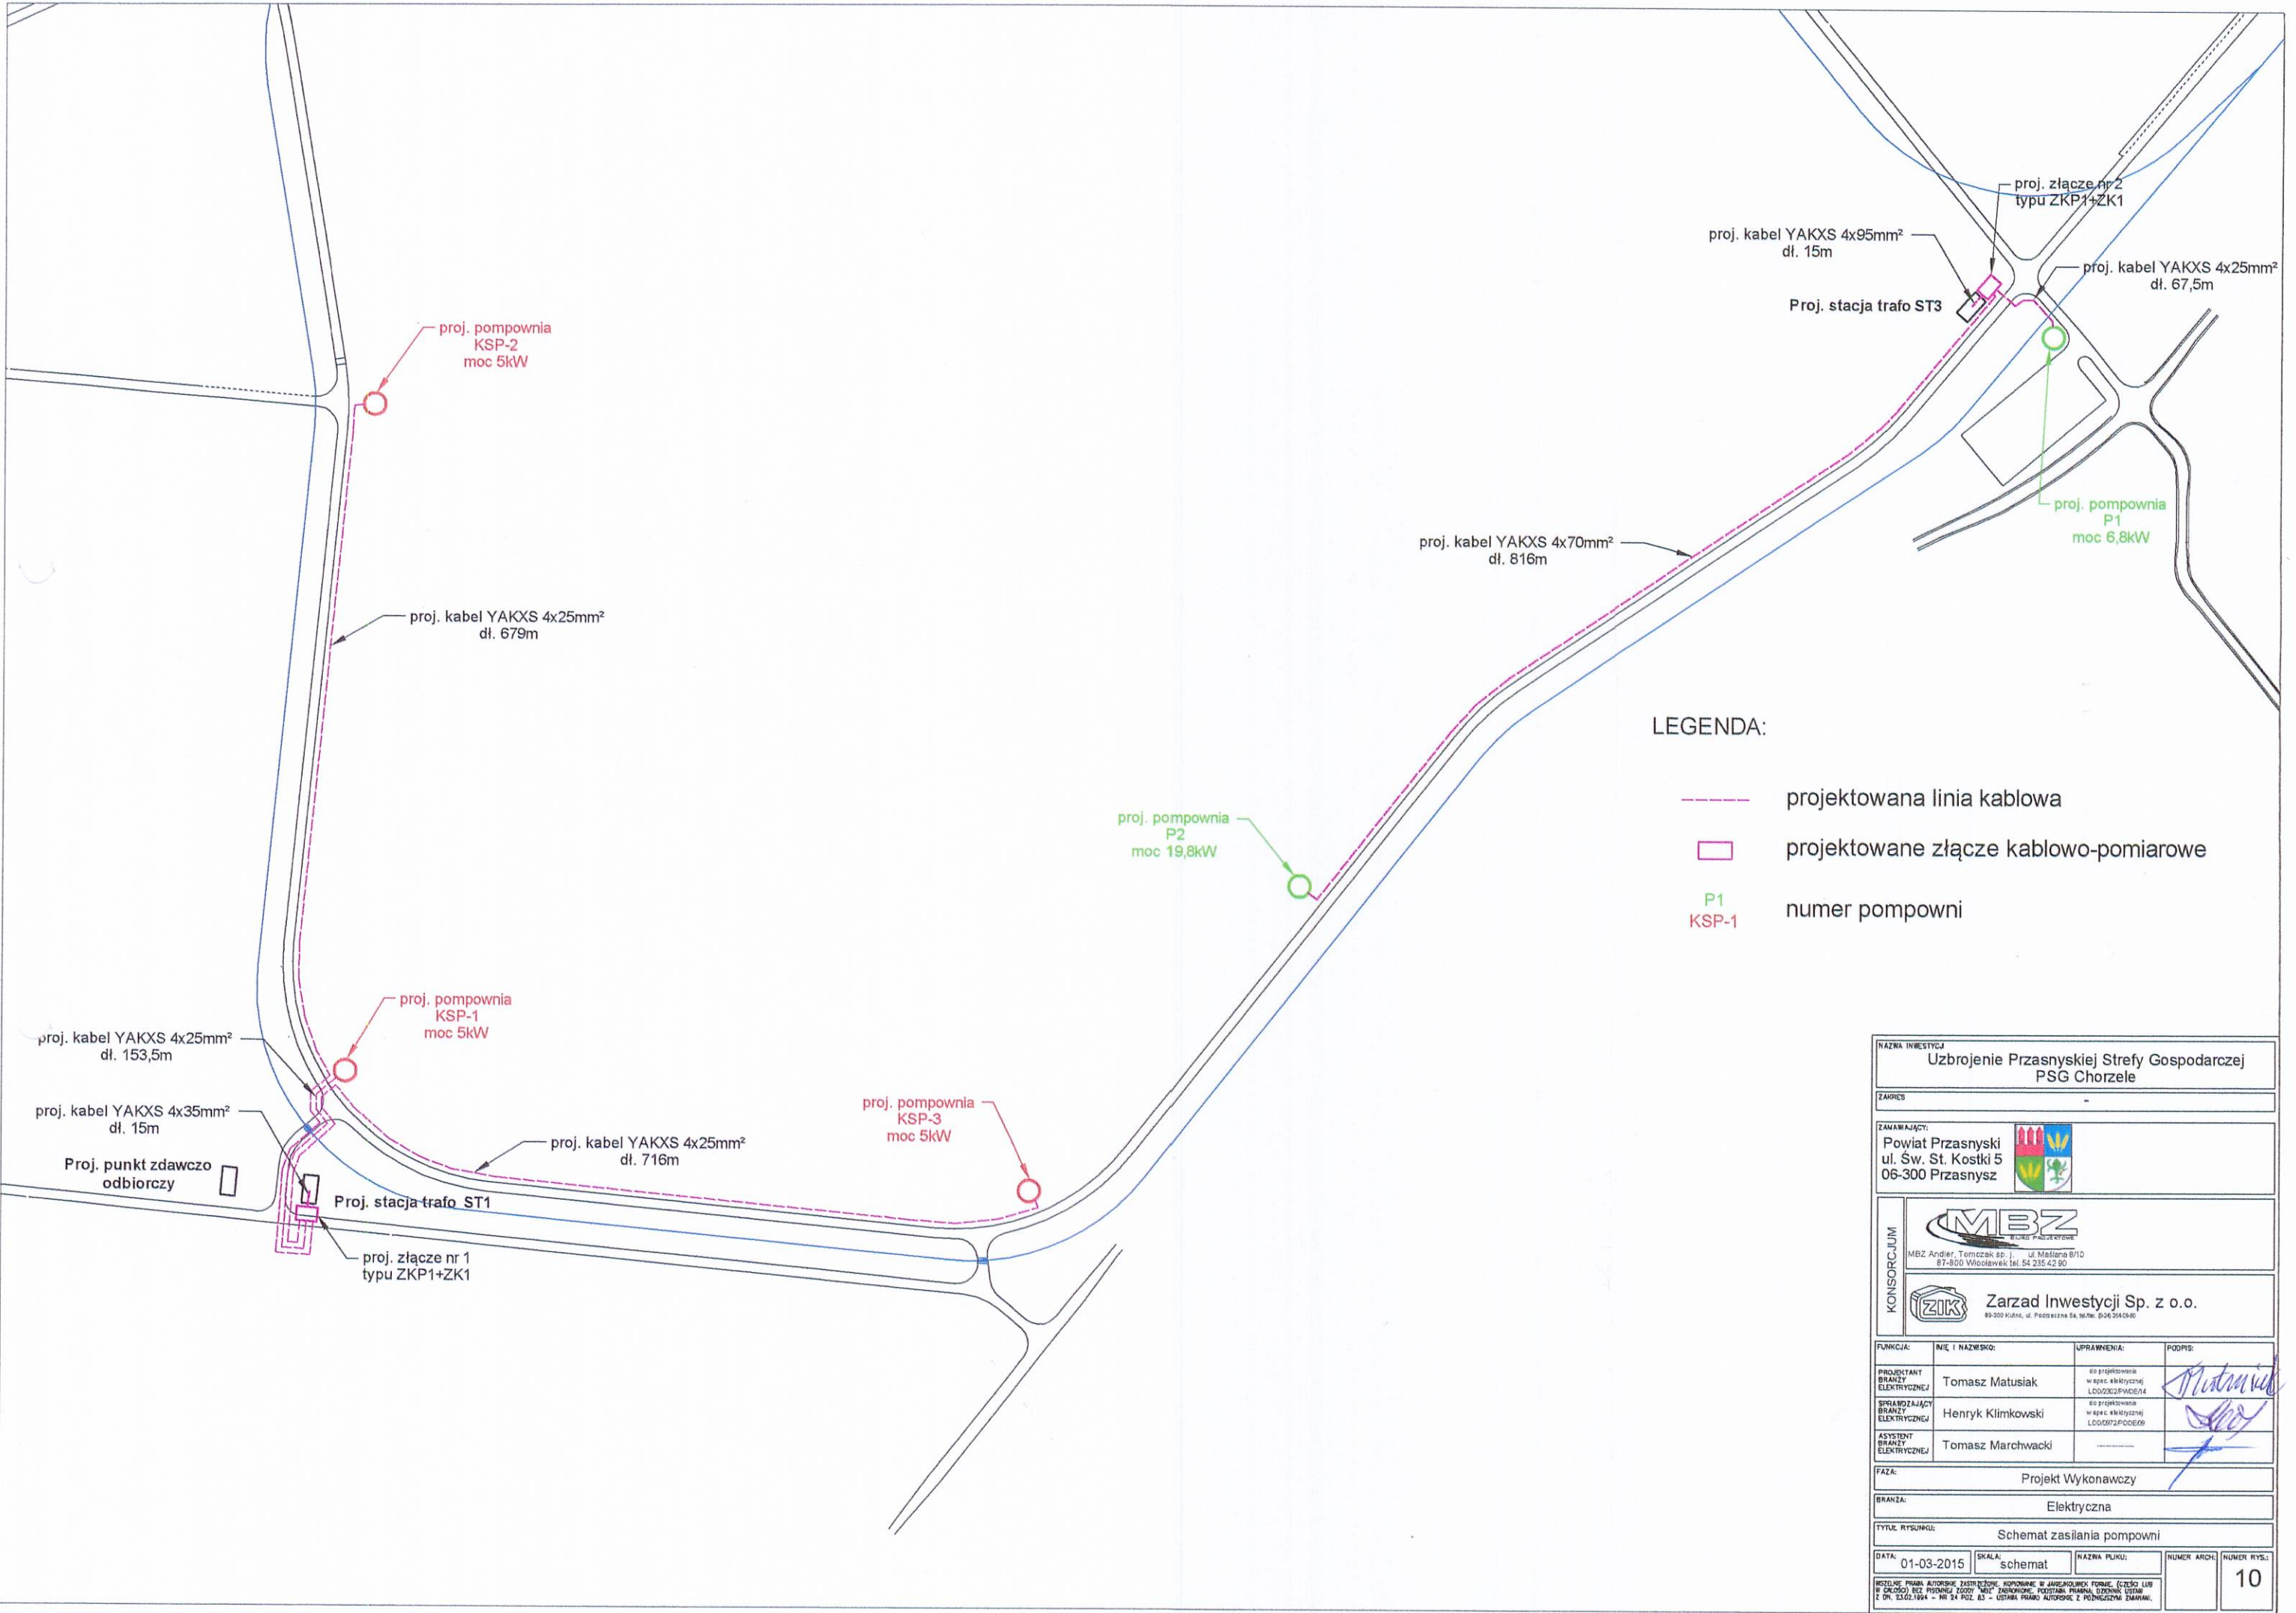


LEGENDA:

- projektowana linia kablowa
- projektowane złącze kablowo-pomiarowe
- P1 KSP-1 numer pompowni

NAZWA INWESTYCJI			
Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Chorzele			
ZAKRES			
ZAMAWIAJĄCY:			
Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz			
			
KONSORCJUM			
 MBZ Andler, Torczak sp. j. ul. Młodzież B10 87-800 Włocławek tel. 54 235 42 90			
 Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. 89-300 Kutno, ul. Podgórna 5A, 16/16c; 54 254 04 00			
FUNKCJA:	IMIE I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	Tomasz Matusiak	do projektowania w spec. elektrycznej L00/0022PWOE04	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	Henryk Klimkowski	do projektowania w spec. elektrycznej L00/0022PWOE09	
ASYSTENT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	Tomasz Marchwacki		
FAZA: Projekt Wykonawczy			
BRANŻA: Elektryczna			
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat zasilania pompowni			
DATA: 01-03-2015	SKALA: schemat	NAZWA PLIKU:	NUMER ARCH: NUMER RYS.: 10
WZGLĘDNE PRABIA AUTORSKIE, ZASTRZEŻENIE: KOPLOWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ, BEZ PRZEBIEGU ZGODY "MBZ" ZAKAZANE. PODSTAWA PRABIA, OZNAKOWANIE, USTAWA Z DN. 23.02.1994 - NR 24 POL. 63 - USTAWA PRABIA AUTORSKIE Z PODWŁASZCZĄ ZMIANAMI.			

Sieć wodociągowa

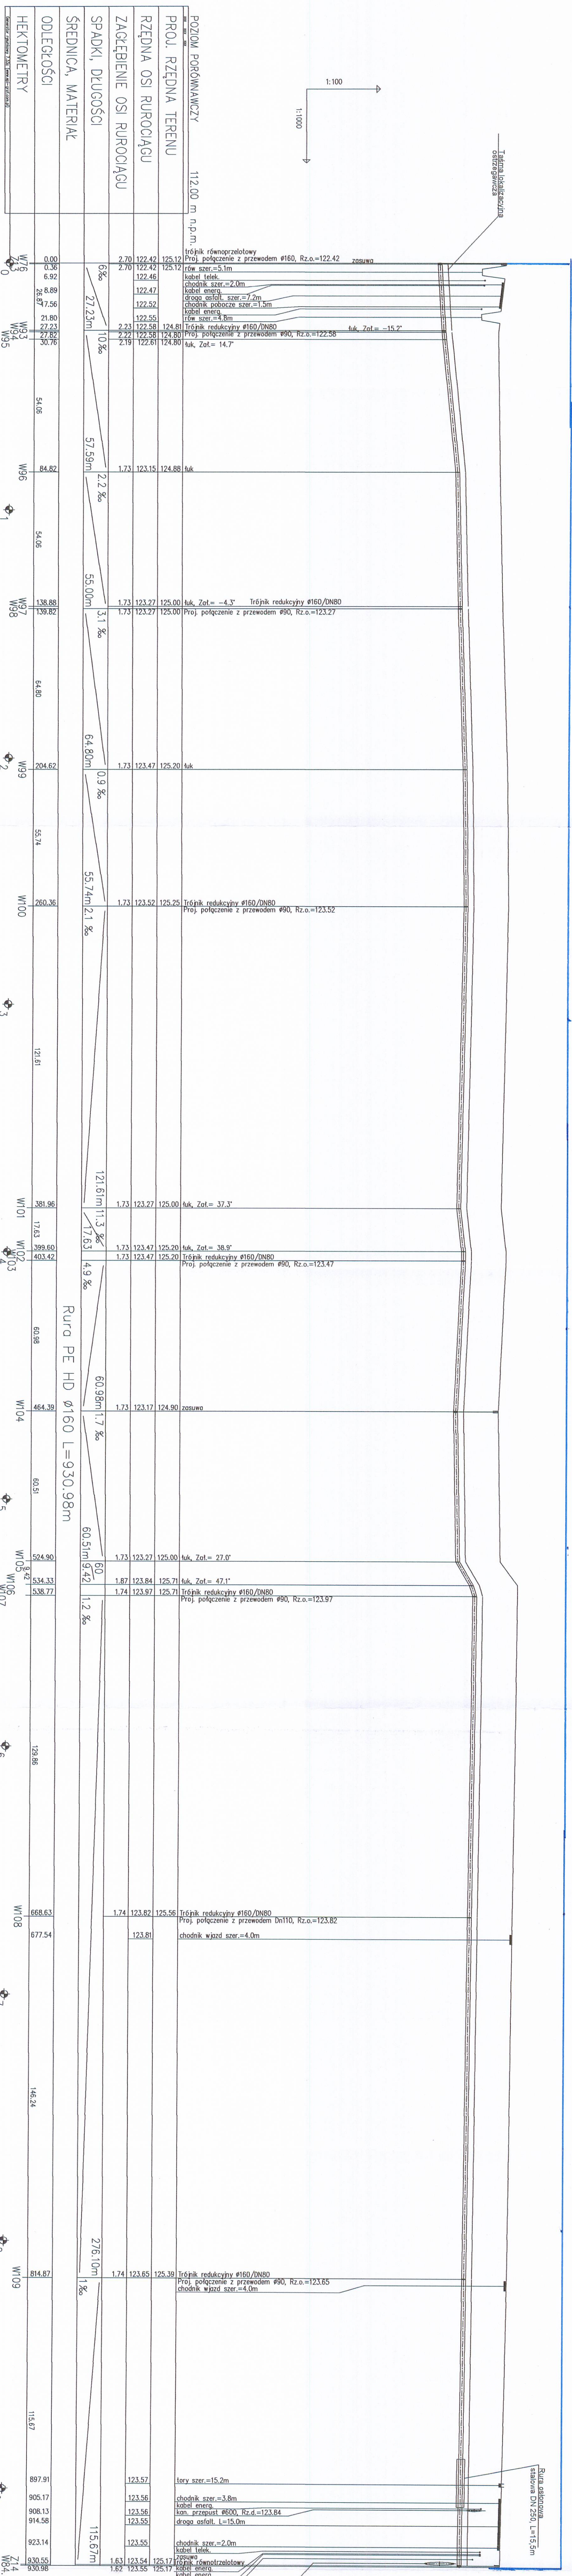

UWAGA:

— Sieć wodociągowa ETAP II


Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić przede wszystkim stan sztywnościach i kształtów (poprętkami) uziębieniem oraz ręczne włączenia do śmieciowego wodociągu.

Na sieci wodociągowej i na odciśnięciu do hydrantu należy zastosować rury PE-HD 100 PN10 SDR17.

Nad wodociągami należy także lokalizację ostrzegawczą z włączką metalową, należy ją układać 50cm nad wodociągami i wyprować do sztywnych prętów żelaznych oraz prętów hydraulicznych.

Hydranty żelazne DN80 PN10, łamane z podwójnym zabezpieczeniem.


NAZWA INWESTYCJI Uzbrojenie Przyszynskiej Strędy Gospodarczej PSG Chorzele		DATA WYKONANIA 06-300 Przyszynsk	
			
ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o. ul. Św. St. Koszt 5 06-300 Przyszynsk		ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o. ul. Św. St. Koszt 5 06-300 Przyszynsk	
KONSORCJUM			
			
Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. ul. Św. St. Koszt 5 06-300 Przyszynsk			
(Nazwa i adres inwestora)			
FIRMA	IMię i Nazwisko	UPEŁNIENIA	PODSZ
PRZEDSIĘWZIENIE	Tomasz Lis	z upoważnieniem	
PRZEDSIĘWZIENIE	Henryk Tarnowski	z upoważnieniem	
PRZEDSIĘWZIENIE	Agnesia Lis	z upoważnieniem	
PRZEDSIĘWZIENIE	Krzysztof Marczanek	z upoważnieniem	
Projekt Wykonawcy			
BRANŻA Sanitarna			
CEL INWESTYCJI Pracę podłazyskiej sieci wodociągowej			
DATA	WYKONANIE	DATA	DATA
01-03-2000	01-03-2000	01-03-2000	01-03-2000
(Data wykonania)			

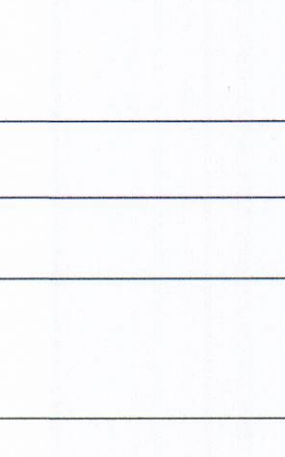

0.

— Się wodociągowa ETAP I

[illegible]

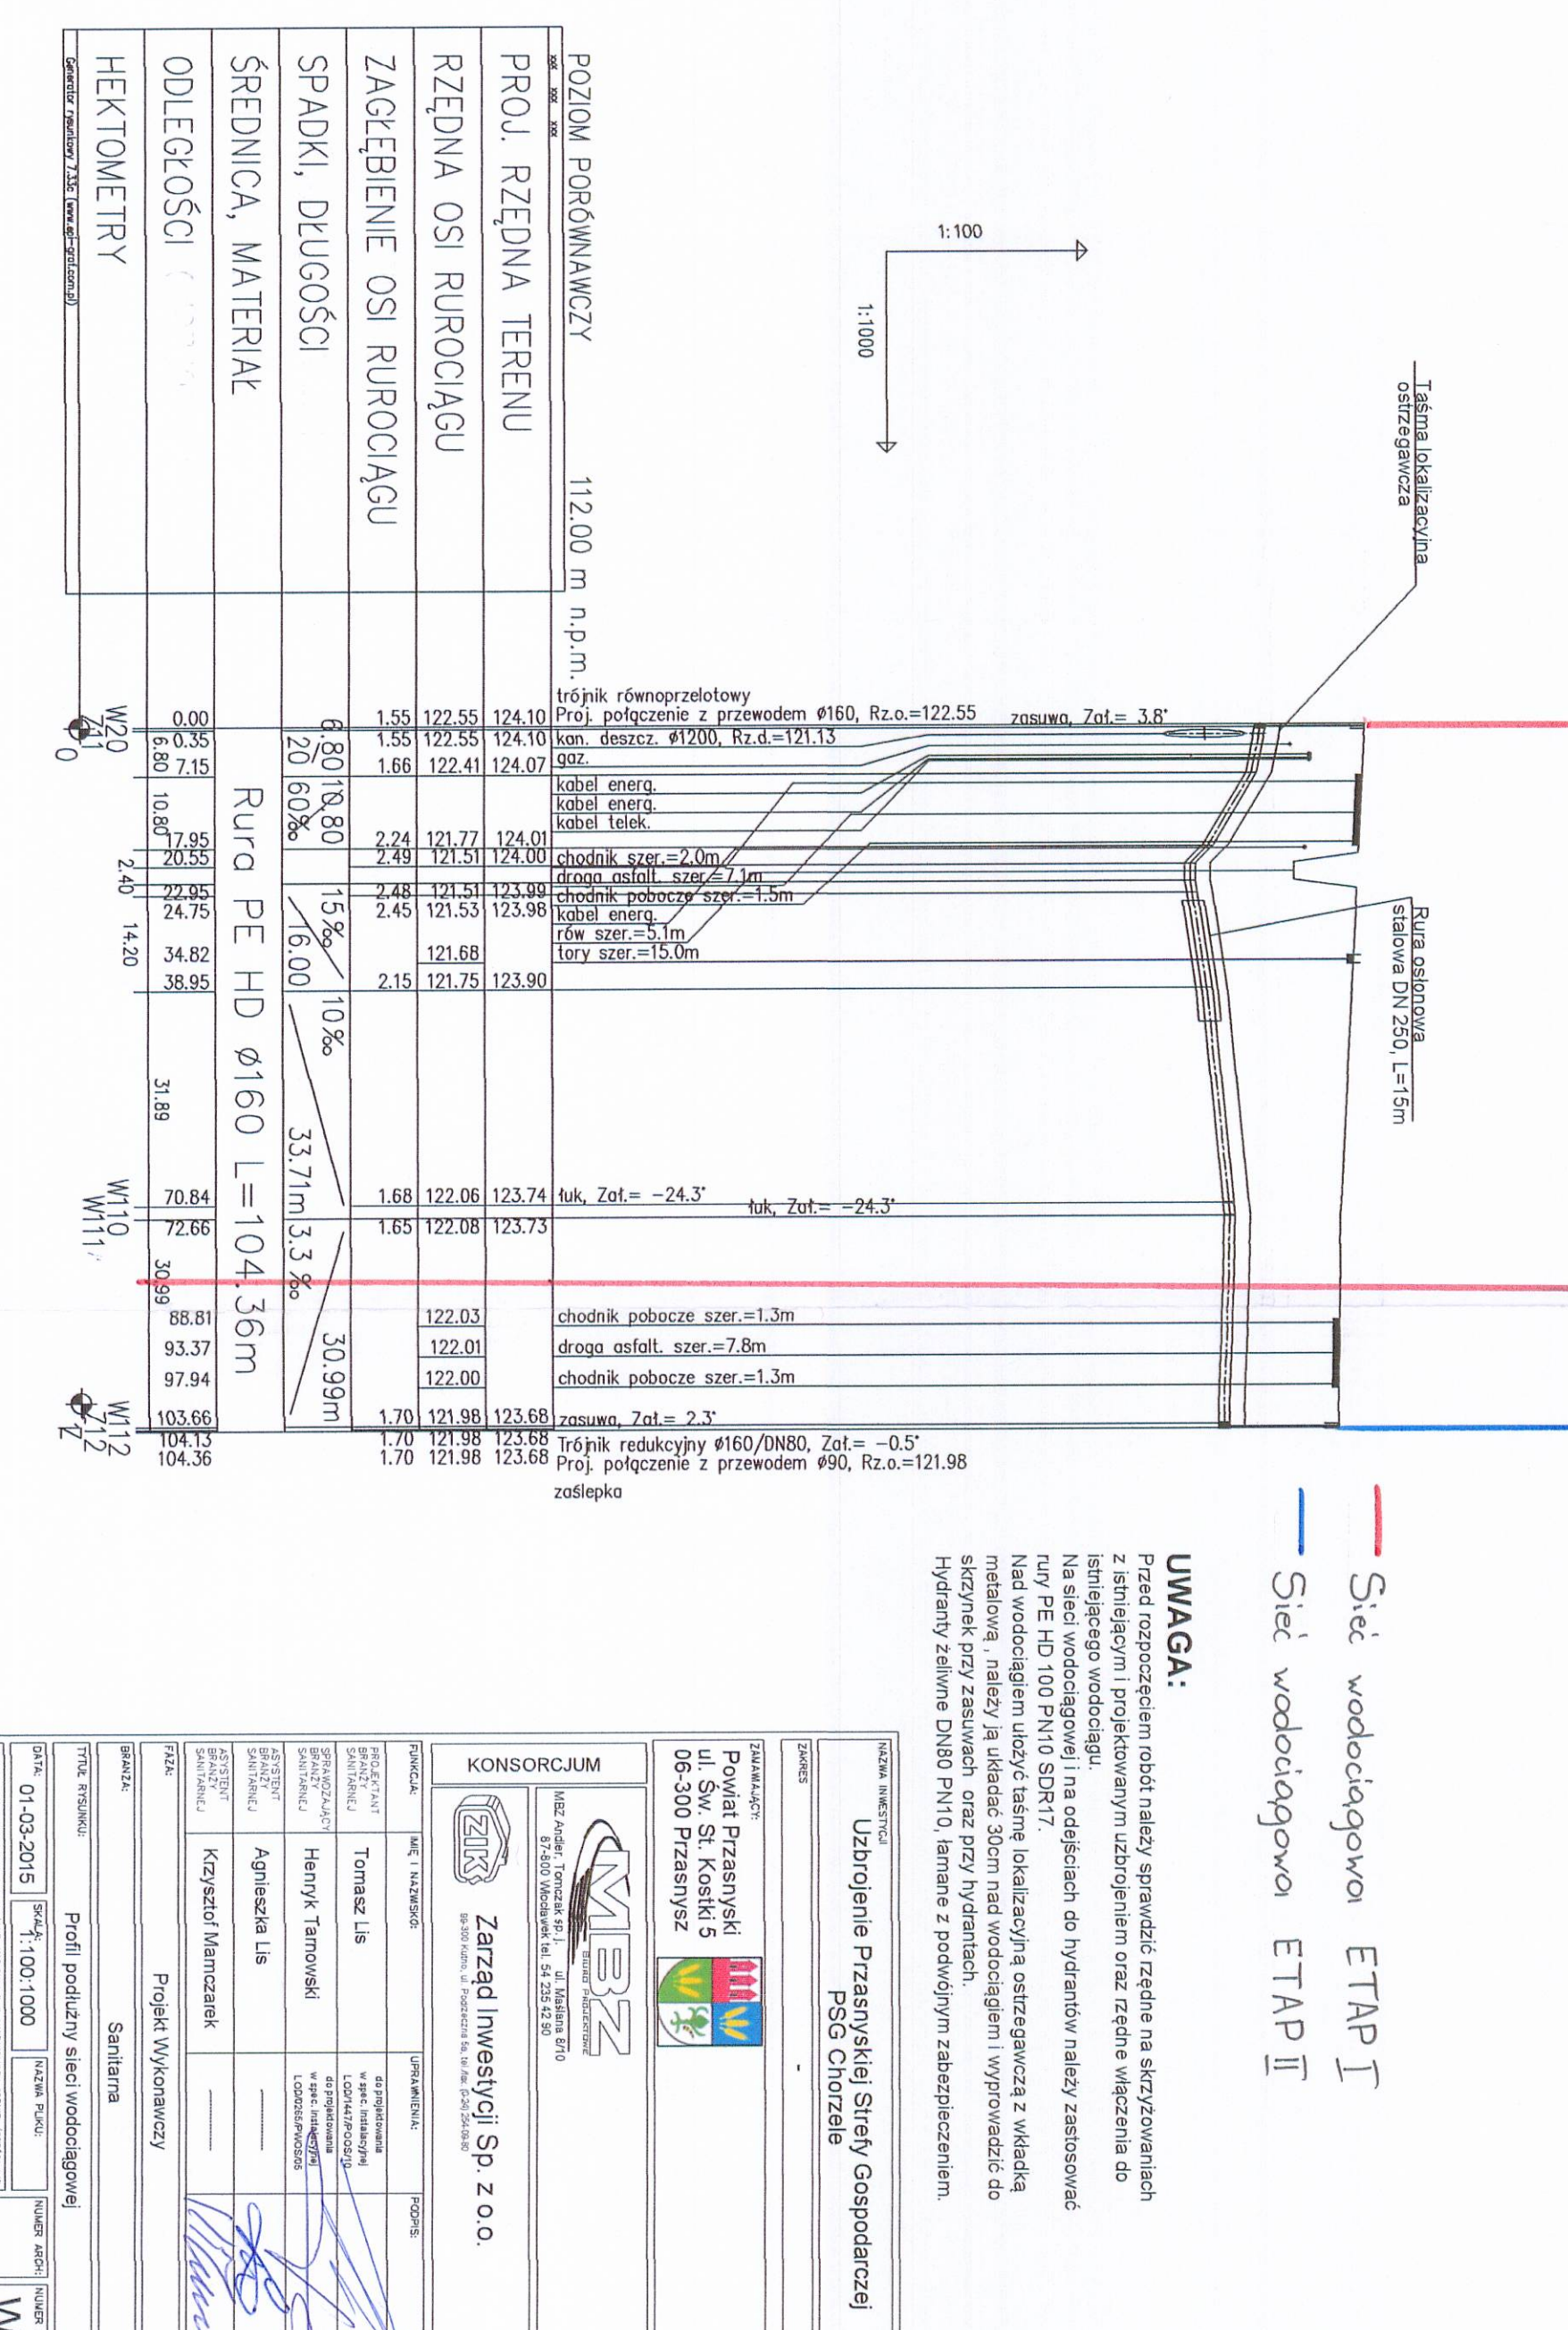

— Siec wodociągowa ETAP

UWAGA:
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzędne na skrzyniach z instalacją i poprzekładowym zdrobieniem oraz rzędne wleczania do instalacyjnego wodociągu.
Na te same wodociągi mogą być na odcinkach do hydraulicznej sieci zastosowane PE HD 100 PN10 S1RT.
Nad wodociągami mogą być ułożone izolacyjna ościeżnica z wkładką meliową, należy ją ułożyć 30cm nad wodociągami i wyprodukować skrzynkę przy zastosowaniu oraz przy hydraulicznej.
Hydraulicznej sieci DN80 PN10, lamane z podwójnym zabezpieczeniem

[illegible]

UWAGA:
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy na skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz rzędne włączenia do istniejącego wodociągu.


[illegible]

ZESTAWIENIE ODCINKÓW GAZOCIAGU



1. RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA Ø160, dł. 3,00 m szt. 1

POZIOM PORÓWNAWCZY		118,00 m n.p.m.		D1		D2		D3		D4	
RZĘDNA TERENU ISTN.		125,18	125,00	124,84	124,84	124,30	124,31	124,47	124,58	124,80	124,94
RZĘDNA OSI GAZOCIĄGU		124,08	123,20	122,95	123,29	123,73	123,21	123,37	123,49	123,70	123,85
ZAKŁĘBIENIE STROPU GAZOCIĄGU		1,02	1,81	0,79	1,81	1,63	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
SPADKI, DŁUGOŚCI		40 %	7,5 %	0 %	40 %	19,3m	50,2 %	12,1m	24 %		
ŚREDNICA, MATERIAŁ											
ODLEGŁOŚCI		0,0	2,4	7,5	15,0	21,5	29,8	32,9	52,9	205,4	355,4
		E1=D1=C7		D2		D3		D4		D5	





UWAGA:
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić rzędnę na skrzyżowaniach z istniejącymi projektowanymi ułożeniami oraz rzędnę wleciała do istniejącej kanalizacji.
Na całej kanalizacji sanitarną granicę/różnicę należy zastosować ury
kanali licznik należy wykonać z ur PE-HD PIV0 SDR17

— Sieć kanalizacji sanitarnej ETAP I
— Sieć kanalizacji sanitarnej ETAP II

Miejscowość: _____		Utworzone: _____	
Zamawiający: Urząd Miejski w Chorzowie		Wykonawca: _____	
Zadanie: Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej		Data: _____	
Lp. Inicjały		Lp. Inicjały	
1. Projekt		2. Wykonanie	
3. Weryfikacja		4. Przebieg	
5. Weryfikacja		6. Przebieg	
7. Weryfikacja		8. Przebieg	
9. Weryfikacja		10. Przebieg	
11. Weryfikacja		12. Przebieg	
13. Weryfikacja		14. Przebieg	
15. Weryfikacja		16. Przebieg	
17. Weryfikacja		18. Przebieg	
19. Weryfikacja		20. Przebieg	
21. Weryfikacja		22. Przebieg	
23. Weryfikacja		24. Przebieg	
25. Weryfikacja		26. Przebieg	
27. Weryfikacja		28. Przebieg	
29. Weryfikacja		30. Przebieg	
31. Weryfikacja		32. Przebieg	
33. Weryfikacja		34. Przebieg	
35. Weryfikacja		36. Przebieg	
37. Weryfikacja		38. Przebieg	
39. Weryfikacja		40. Przebieg	
41. Weryfikacja		42. Przebieg	
43. Weryfikacja		44. Przebieg	
45. Weryfikacja		46. Przebieg	
47. Weryfikacja		48. Przebieg	
49. Weryfikacja		50. Przebieg	
51. Weryfikacja		52. Przebieg	
53. Weryfikacja		54. Przebieg	
55. Weryfikacja		56. Przebieg	
57. Weryfikacja		58. Przebieg	
59. Weryfikacja		60. Przebieg	
61. Weryfikacja		62. Przebieg	
63. Weryfikacja		64. Przebieg	
65. Weryfikacja		66. Przebieg	
67. Weryfikacja		68. Przebieg	
69. Weryfikacja		70. Przebieg	
71. Weryfikacja		72. Przebieg	
73. Weryfikacja		74. Przebieg	
75. Weryfikacja		76. Przebieg	
77. Weryfikacja		78. Przebieg	
79. Weryfikacja		80. Przebieg	
81. Weryfikacja		82. Przebieg	
83. Weryfikacja		84. Przebieg	
85. Weryfikacja		86. Przebieg	
87. Weryfikacja		88. Przebieg	
89. Weryfikacja		90. Przebieg	
91. Weryfikacja		92. Przebieg	
93. Weryfikacja		94. Przebieg	
95. Weryfikacja		96. Przebieg	
97. Weryfikacja		98. Przebieg	
99. Weryfikacja		100. Przebieg	
101. Weryfikacja		102. Przebieg	
103. Weryfikacja		104. Przebieg	
105. Weryfikacja		106. Przebieg	
107. Weryfikacja		108. Przebieg	
109. Weryfikacja		110. Przebieg	
111. Weryfikacja		112. Przebieg	
113. Weryfikacja		114. Przebieg	
115. Weryfikacja		116. Przebieg	
117. Weryfikacja		118. Przebieg	
119. Weryfikacja		120. Przebieg	
121. Weryfikacja		122. Przebieg	
123. Weryfikacja		124. Przebieg	
125. Weryfikacja		126. Przebieg	
127. Weryfikacja		128. Przebieg	
129. Weryfikacja		130. Przebieg	
131. Weryfikacja		132. Przebieg	
133. Weryfikacja		134. Przebieg	
135. Weryfikacja		136. Przebieg	
137. Weryfikacja		138. Przebieg	
139. Weryfikacja		140. Przebieg	
141. Weryfikacja		142. Przebieg	
143. Weryfikacja		144. Przebieg	
145. Weryfikacja		146. Przebieg	
147. Weryfikacja		148. Przebieg	
149. Weryfikacja		150. Przebieg	
151. Weryfikacja		152. Przebieg	
153. Weryfikacja		154. Przebieg	
155. Weryfikacja		156. Przebieg	
157. Weryfikacja		158. Przebieg	
159. Weryfikacja		160. Przebieg	
161. Weryfikacja		162. Przebieg	
163. Weryfikacja		164. Przebieg	
165. Weryfikacja		166. Przebieg	
167. Weryfikacja		168. Przebieg	
169. Weryfikacja		170. Przebieg	
171. Weryfikacja		172. Przebieg	
173. Weryfikacja		174. Przebieg	
175. Weryfikacja		176. Przebieg	
177. Weryfikacja		178. Przebieg	
179. Weryfikacja		180. Przebieg	
181. Weryfikacja		182. Przebieg	
183. Weryfikacja		184. Przebieg	
185. Weryfikacja		186. Przebieg	
187. Weryfikacja		188. Przebieg	
189. Weryfikacja		190. Przebieg	
191. Weryfikacja		192. Przebieg	
193. Weryfikacja		194. Przebieg	
195. Weryfikacja		196. Przebieg	
197. Weryfikacja		198. Przebieg	
199. Weryfikacja		200. Przebieg	
201. Weryfikacja		202. Przebieg	
203. Weryfikacja		204. Przebieg	
205. Weryfikacja		206. Przebieg	
207. Weryfikacja		208. Przebieg	
209. Weryfikacja		210. Przebieg	
211. Weryfikacja		212. Przebieg	
213. Weryfikacja		214. Przebieg	
215. Weryfikacja		216. Przebieg	
217. Weryfikacja		218. Przebieg	
219. Weryfikacja		220. Przebieg	
221. Weryfikacja		222. Przebieg	
223. Weryfikacja		224. Przebieg	
225. Weryfikacja		226. Przebieg	
227. Weryfikacja		228. Przebieg	
229. Weryfikacja		230. Przebieg	
231. Weryfikacja		232. Przebieg	
233. Weryfikacja		234. Przebieg	
235. Weryfikacja		236. Przebieg	
237. Weryfikacja		238. Przebieg	
239. Weryfikacja		240. Przebieg	
241. Weryfikacja		242. Przebieg	
243. Weryfikacja		244. Przebieg	
245. Weryfikacja		246. Przebieg	
247. Weryfikacja		248. Przebieg	
249. Weryfikacja		250. Przebieg	
251. Weryfikacja		252. Przebieg	
253. Weryfikacja		254. Przebieg	
255. Weryfikacja		256. Przebieg	
257. Weryfikacja		258. Przebieg	
259. Weryfikacja		260. Przebieg	
261. Weryfikacja		262. Przebieg	
263. Weryfikacja		264. Przebieg	
265. Weryfikacja		266. Przebieg	
267. Weryfikacja		268. Przebieg	
269. Weryfikacja		270. Przebieg	
271. Weryfikacja		272. Przebieg	
273. Weryfikacja		274. Przebieg	
275. Weryfikacja		276. Przebieg	
277. Weryfikacja		278. Przebieg	
279. Weryfikacja		280. Przebieg	
281. Weryfikacja		282. Przebieg	
283. Weryfikacja		284. Przebieg	
285. Weryfikacja		286. Przebieg	
287. Weryfikacja		288. Przebieg	
289. Weryfikacja		290. Przebieg	
291. Weryfikacja		292. Przebieg	
293. Weryfikacja		294. Przebieg	
295. Weryfikacja		296. Przebieg	
297. Weryfikacja		298. Przebieg	
299. Weryfikacja		300. Przebieg	
301. Weryfikacja		302. Przebieg	
303. Weryfikacja		304. Przebieg	
305. Weryfikacja		306. Przebieg	
307. Weryfikacja		308. Przebieg	
309. Weryfikacja		310. Przebieg	
311. Weryfikacja		312. Przebieg	
313. Weryfikacja		314. Przebieg	
315. Weryfikacja		316. Przebieg	
317. Weryfikacja		318. Przebieg	
319. Weryfikacja		320. Przebieg	
321. Weryfikacja		322. Przebieg	
323. Weryfikacja		324. Przebieg	
325. Weryfikacja		326. Przebieg	
327. Weryfikacja		328. Przebieg	
329. Weryfikacja		330. Przebieg	
331. Weryfikacja		332. Przebieg	
333. Weryfikacja		334. Przebieg	
335. Weryfikacja		336. Przebieg	
337. Weryfikacja		338. Przebieg	
339. Weryfikacja		340. Przebieg	
341. Weryfikacja		342. Przebieg	
343. Weryfikacja		344. Przebieg	
345. Weryfikacja		346. Przebieg	
347. Weryfikacja		348. Przebieg	
349. Weryfikacja		350. Przebieg	
351. Weryfikacja		352. Przebieg	
353. Weryfikacja		354. Przebieg	
355. Weryfikacja		356. Przebieg	
357. Weryfikacja		358. Przebieg	
359. Weryfikacja		360. Przebieg	
361. Weryfikacja		362. Przebieg	
363. Weryfikacja		364. Przebieg	
365. Weryfikacja		366. Przebieg	
367. Weryfikacja		368. Przebieg	
369. Weryfikacja		370. Przebieg	
371. Weryfikacja		372. Przebieg	
373. Weryfikacja		374. Przebieg	
375. Weryfikacja		376. Przebieg	
377. Weryfikacja		378. Przebieg	
379. Weryfikacja		380. Przebieg	
381. Weryfikacja		382. Przebieg	
383. Weryfikacja		384. Przebieg	
385. Weryfikacja		386. Przebieg	
387. Weryfikacja		388. Przebieg	
389. Weryfikacja		390. Przebieg	
391. Weryfikacja		392. Przebieg	
393. Weryfikacja		394. Przebieg	
395. Weryfikacja		396. Przebieg	
397. Weryfikacja		398. Przebieg	
399. Weryfikacja		400. Przebieg	
401. Weryfikacja		402. Przebieg	
403. Weryfikacja		404. Przebieg	
405. Weryfikacja		406. Przebieg	
407. Weryfikacja		408. Przebieg	
409. Weryfikacja		410. Przebieg	
411. Weryfikacja		412. Przebieg	
413. Weryfikacja		414. Przebieg	
415. Weryfikacja		416. Przebieg	
417. Weryfikacja		418. Przebieg	
419. Weryfikacja		420. Przebieg	
421. Weryfikacja		422. Przebieg	
423. Weryfikacja		424. Przebieg	
425. Weryfikacja		426. Przebieg	
427. Weryfikacja		428. Przebieg	
429. Weryfikacja		430. Przebieg	
431. Weryfikacja		432. Przebieg	
433. Weryfikacja		434. Przebieg	
435. Weryfikacja		436. Przebieg	
437. Weryfikacja		438. Przebieg	
439. Weryfikacja		440. Przebieg	
441. Weryfikacja		442. Przebieg	
443. Weryfikacja		444. Przebieg	
445. Weryfikacja		446. Przebieg	
447. Weryfikacja		448. Przebieg	
449. Weryfikacja		450. Przebieg	
451. Weryfikacja		452. Przebieg	
453. Weryfikacja		454. Przebieg	
455. Weryfikacja		456. Przebieg	
457. Weryfikacja		458. Przebieg	
459. Weryfikacja		460. Przebieg	
461. Weryfikacja		462. Przebieg	
463. Weryfikacja		464. Przebieg	
465. Weryfikacja		466. Przebieg	
467. Weryfikacja		468. Przebieg	
469. Weryfikacja		470. Przebieg	
471. Weryfikacja		472. Przebieg	
473. Weryfikacja		474. Przebieg	
475. Weryfikacja		476. Przebieg	
477. Weryfikacja		478. Przebieg	
479. Weryfikacja		480. Przebieg	
481. Weryfikacja		482. Przebieg	
483. Weryfikacja		484. Przebieg	
485. Weryfikacja		486. Przebieg	
487. Weryfikacja		488. Przebieg	
489. Weryfikacja		490. Przebieg	
491. Weryfikacja		492. Przebieg	
493. Weryfikacja		494. Przebieg	
495. Weryfikacja		496. Przebieg	
497. Weryfikacja		498. Przebieg	
499. Weryfikacja		500. Przebieg	
501. Weryfikacja		502. Przebieg	
503. Weryfikacja		504. Przebieg	
505. Weryfikacja		506. Przebieg	
507. Weryfikacja		508. Przebieg	
509. Weryfikacja		510. Przebieg	
511. Weryfikacja		512. Przebieg	
513. Weryfikacja		514. Przebieg	
515. Weryfikacja		516. Przebieg	
517. Weryfikacja		518. Przebieg	
519. Weryfikacja		520. Przebieg	
521. Weryfikacja			

ETAP

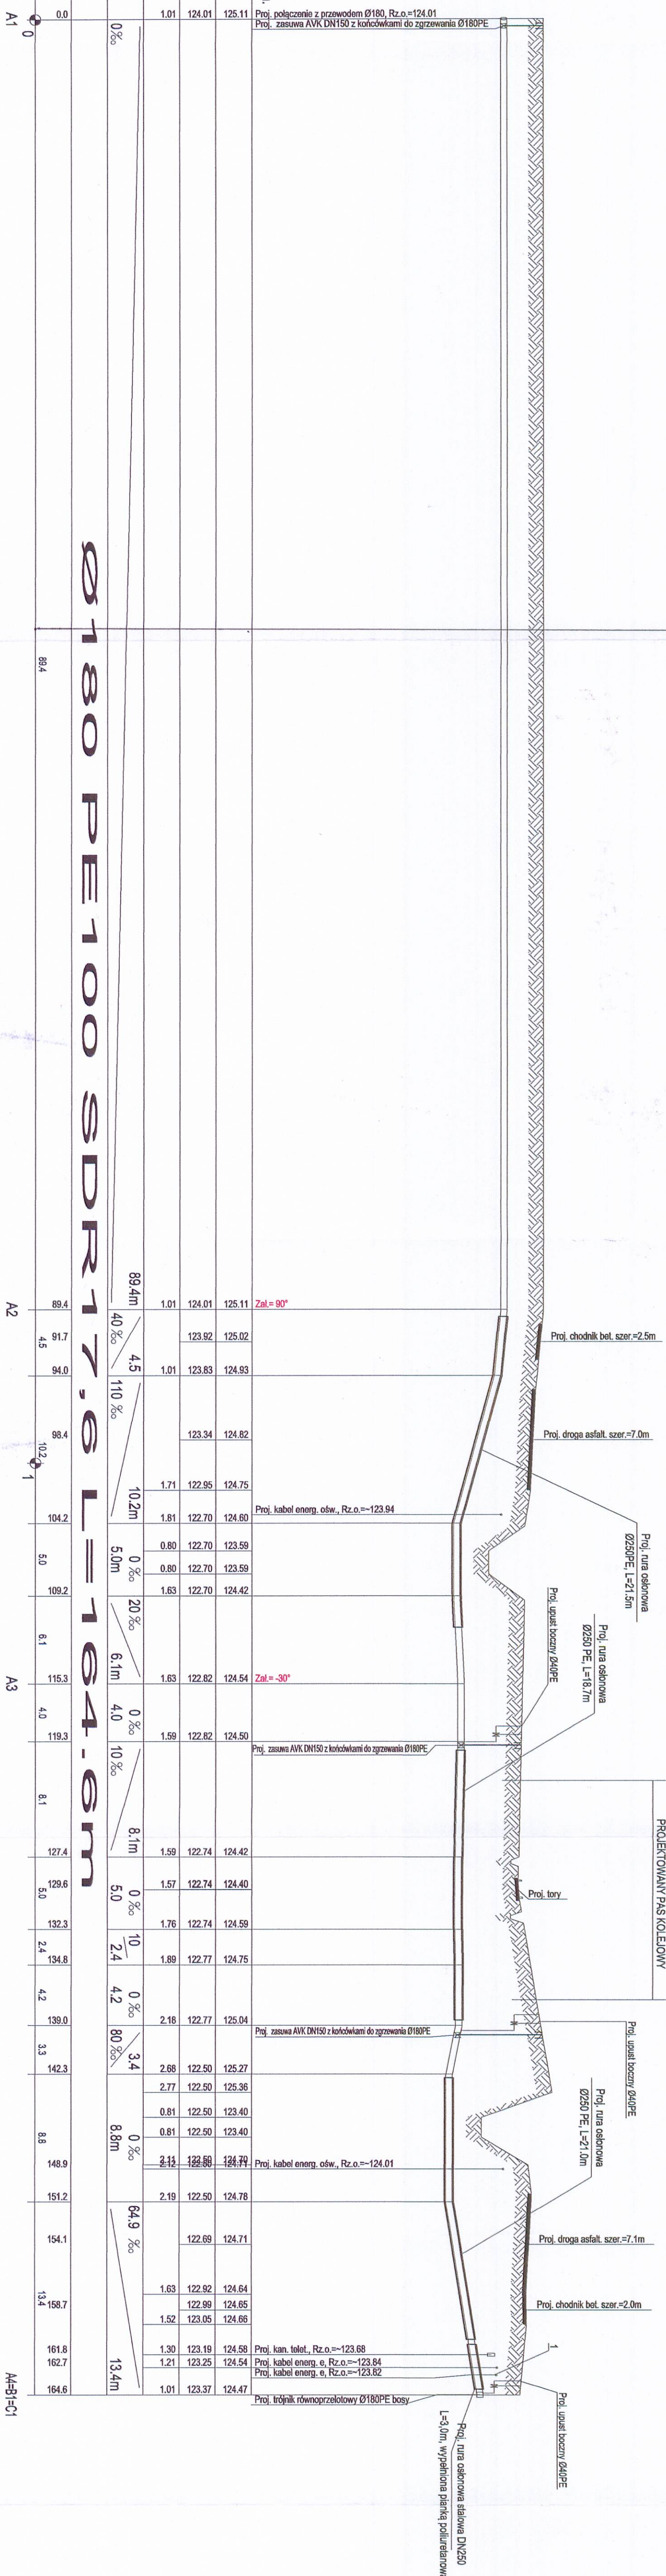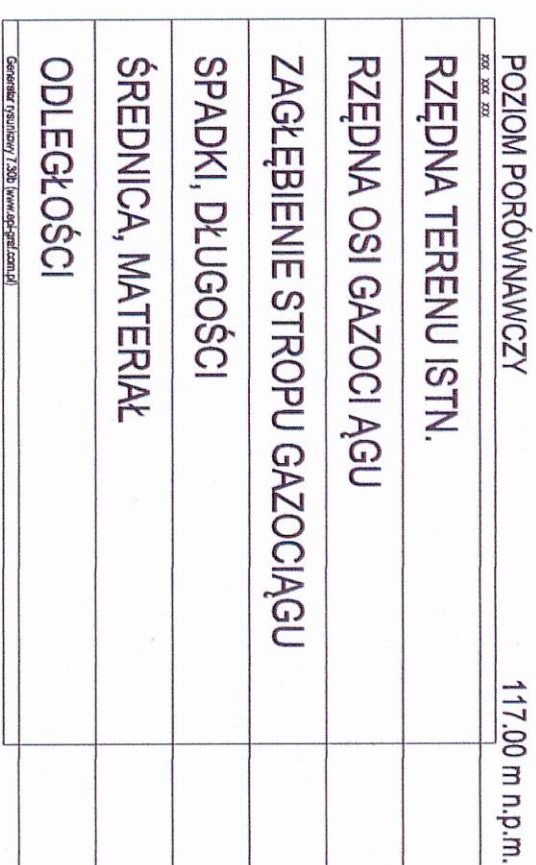


1. RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA Ø160, dł. 3,00 m sz

[illegible]

ETAP I

ETAP II

ZESTAWIENIE ODCINKÓW GAZOCIĄGU

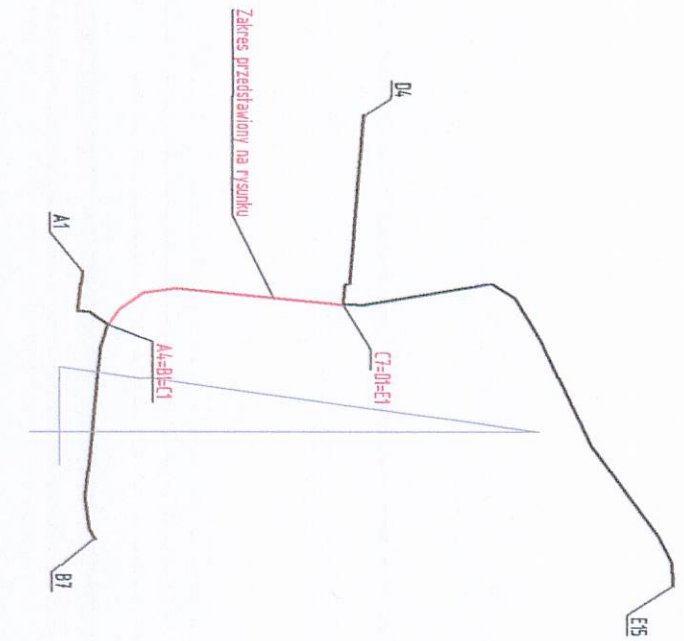


OPIS:

1. RURA OSŁONOWA DWUDZIELNA Ø110, dł. 3,00 m szt. 1

Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej
PSG Chorzele

Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej
ul. Św. Si. Kosci 5
06-300 Przasnysz



Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.

Imię i Nazwisko	Umowa	Podpis
Tomasz Lis		
Henryk Tarnowski		
Krzysztof Mamczarek		

Projekt Wykonawczy

Nazwa Inwestycji		Nazwa Projektu		Numer Inwestycji	
SAINTARNA - Sieć gazowa średniego ciśnienia z ul. Ø180, Ø160 PE100 SDR17,6		Profil podłużny sieci gazowej - węzły C1 - C7		G17	
Data: 01-03-2015		Skala: 1:100/1000		Numer Arch.: G17	
Załącznik nr 1: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 2: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 3: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 4: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 5: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 6: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 7: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 8: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 9: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					
Załącznik nr 10: Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne					

